

POZNÁMKA

– VEŠKERÉ NEJASNOSTI A ODCHYLKY OD PROJEKTU JE NUTNO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

autor

zodpovědný projektant

Ing.arch. František Brychta

vypracoval

spolupracoval



+ 4 2 0 6 0 8 3 8 4 5 6 0
PALACKÉHO NÁMĚSTÍ 33
NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
5 9 2 3 1

NÁZEV AKCE

HORÁCKÉ MUZEUM V NMNM ÚPRAVY ZÁZEMÍ

investor: Město Nové Město na Moravě
Vratislavovo náměstí 103, Nové Město na Moravě 592 31

místo parc. číslo: Vratislavovo náměstí 104, 592 31 Nové Město na Moravě
parc.č. 579, 634/1, Nové Město na Moravě (č. katastru 706 418)

část: ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ

výkres / . dokument:

TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ

OBJEKT

STUPEŇ

DATUM

FORMÁT

MĚŘÍTKO



Č. VÝKRESU

D.1/a15


DPS

09 / 2025

PARÉ

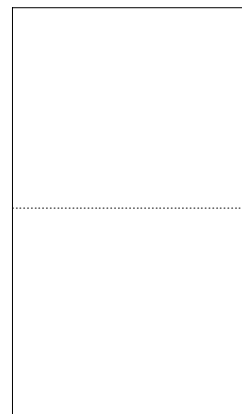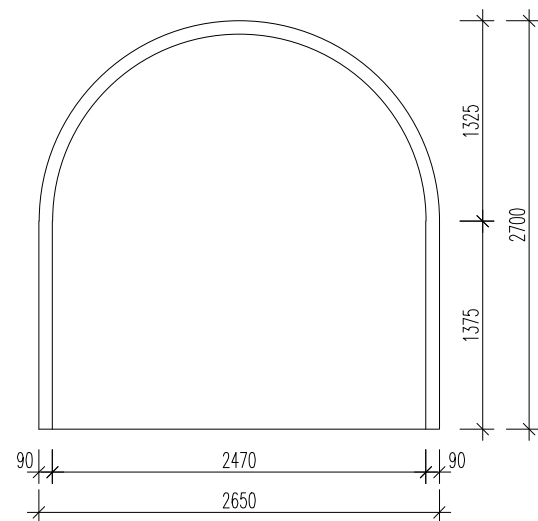


OVĚŘIT ROZMĚRY PODLE VCHODOVÝCH DVEŘÍ V MUZEU

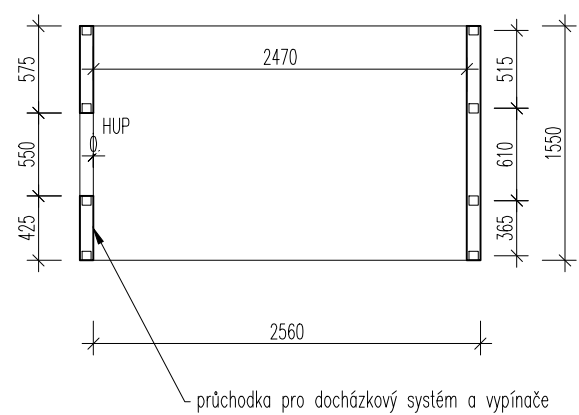

KONSTRUKCE VSTUPU





- dřevěná sloupková konstrukce vyplněná polyuretanovou pěnou
- samonosná konstrukce, kotvení do stávajících konstrukcí pouze proti posunu – bez nosné funkce
- ohýbané/hoblované ramenáty
- oboustranné opláštění – zalakovaná (PU lak) březová překližka tl. 4mm
- stávající rozvody integrované do konstrukce – docházkový systém, osazení HUP
- vnitřní líc osazen celoskleněnými dveřmi D2

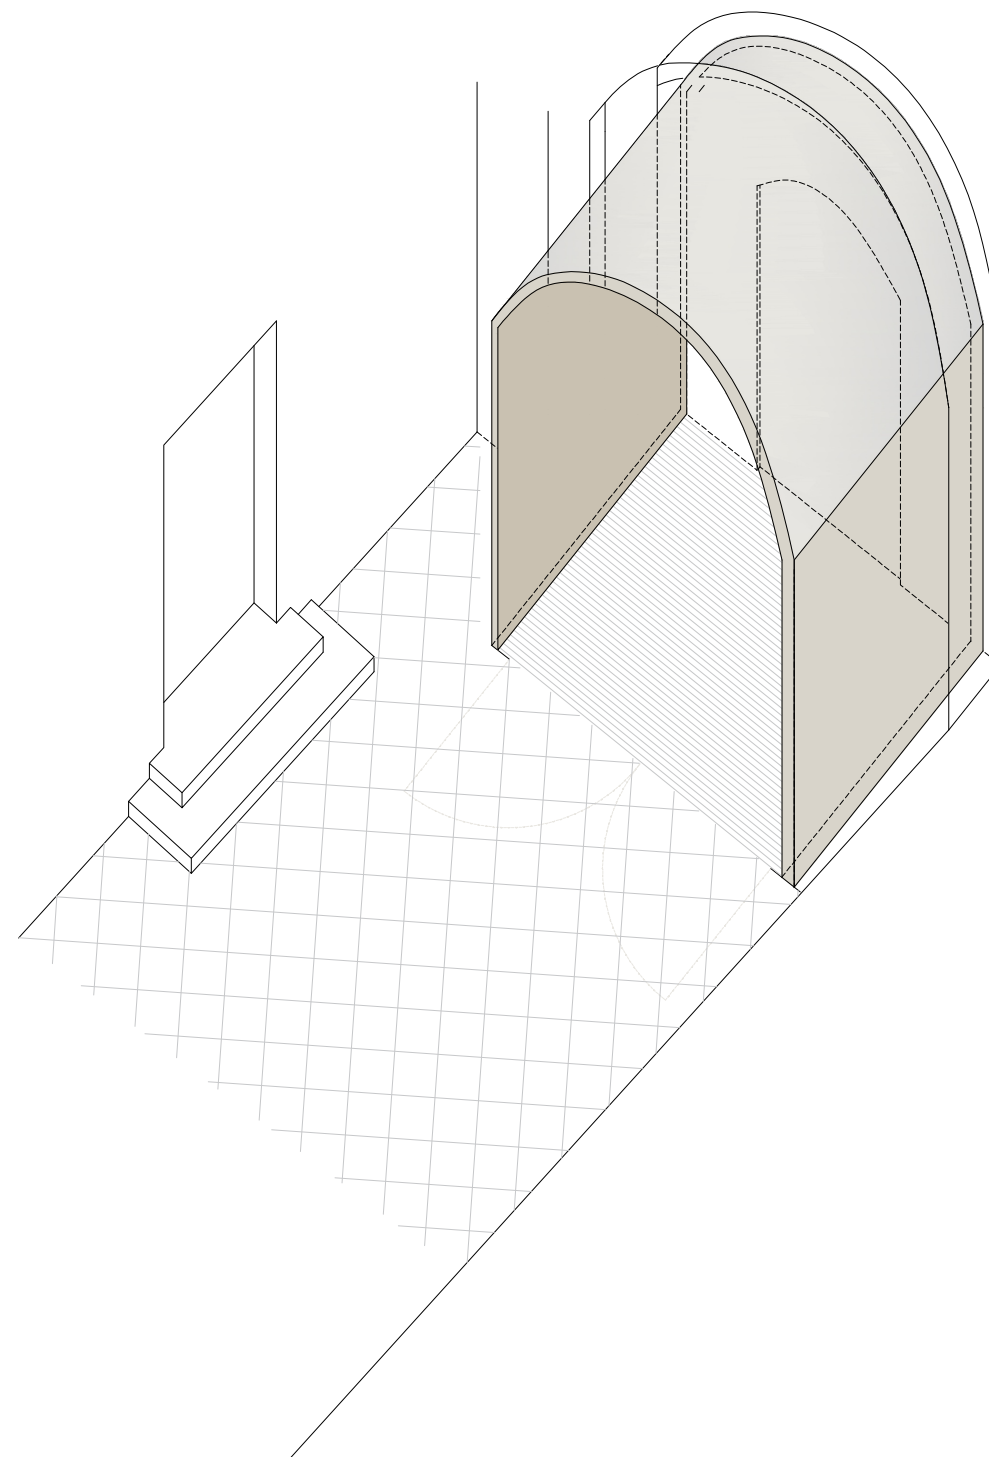

| | |
|------|---|
| OZN. | |
| T2 | <div data-bbox="605 226 2421 1457"> </div> <div data-bbox="712 1583 1721 1877"> <p>NOVÉ INFOCENTRUM A PODIUM</p> <ul style="list-style-type: none"> -dřevěná trámková konstrukce (trámky 160x60mm) -opláštění 2x OSB deska -obložení březovou překližkou s PU lakem -akustická izolace -samonosná konstrukce, kotvení do stávajících konstrukcí pouze proti posunu – bez nosné funkce -otvory pro budoucí elektroinstalaci (topení, zásuvky) -nutná koordinace s projektem interiéru – prostupy elektroinstalace do budoucího nábytku </div> |

OZN.

T3

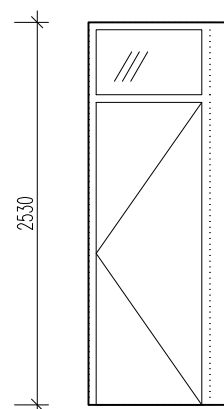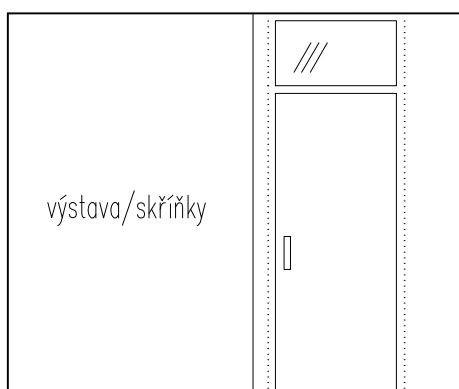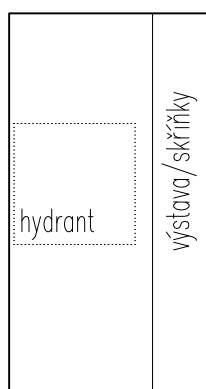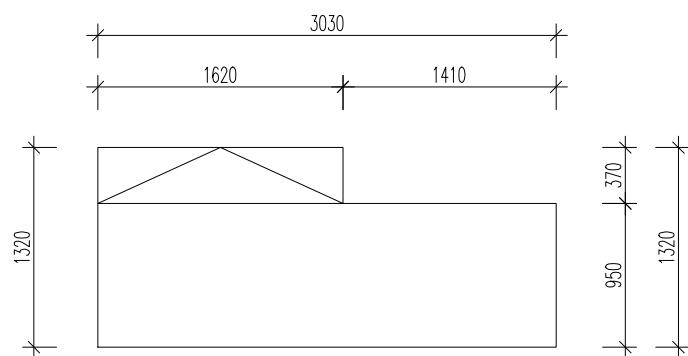

OPLÁŠTĚNÍ NIKY

- obložení: březová překližka 4mm lepená k podkladnímu roštu
- rošt: kotvený pomocí vrtů do stávajících konstrukcí
- strop: zavěšený podhled
- do obkladu stěny jsou intedrovány dvířka hydrantu a výplně D9 a D10

OZN.

T4



STŘÍŠKA

–oprava, nátěr vyspráva