


Skleněná stříška nad vchodové dveře

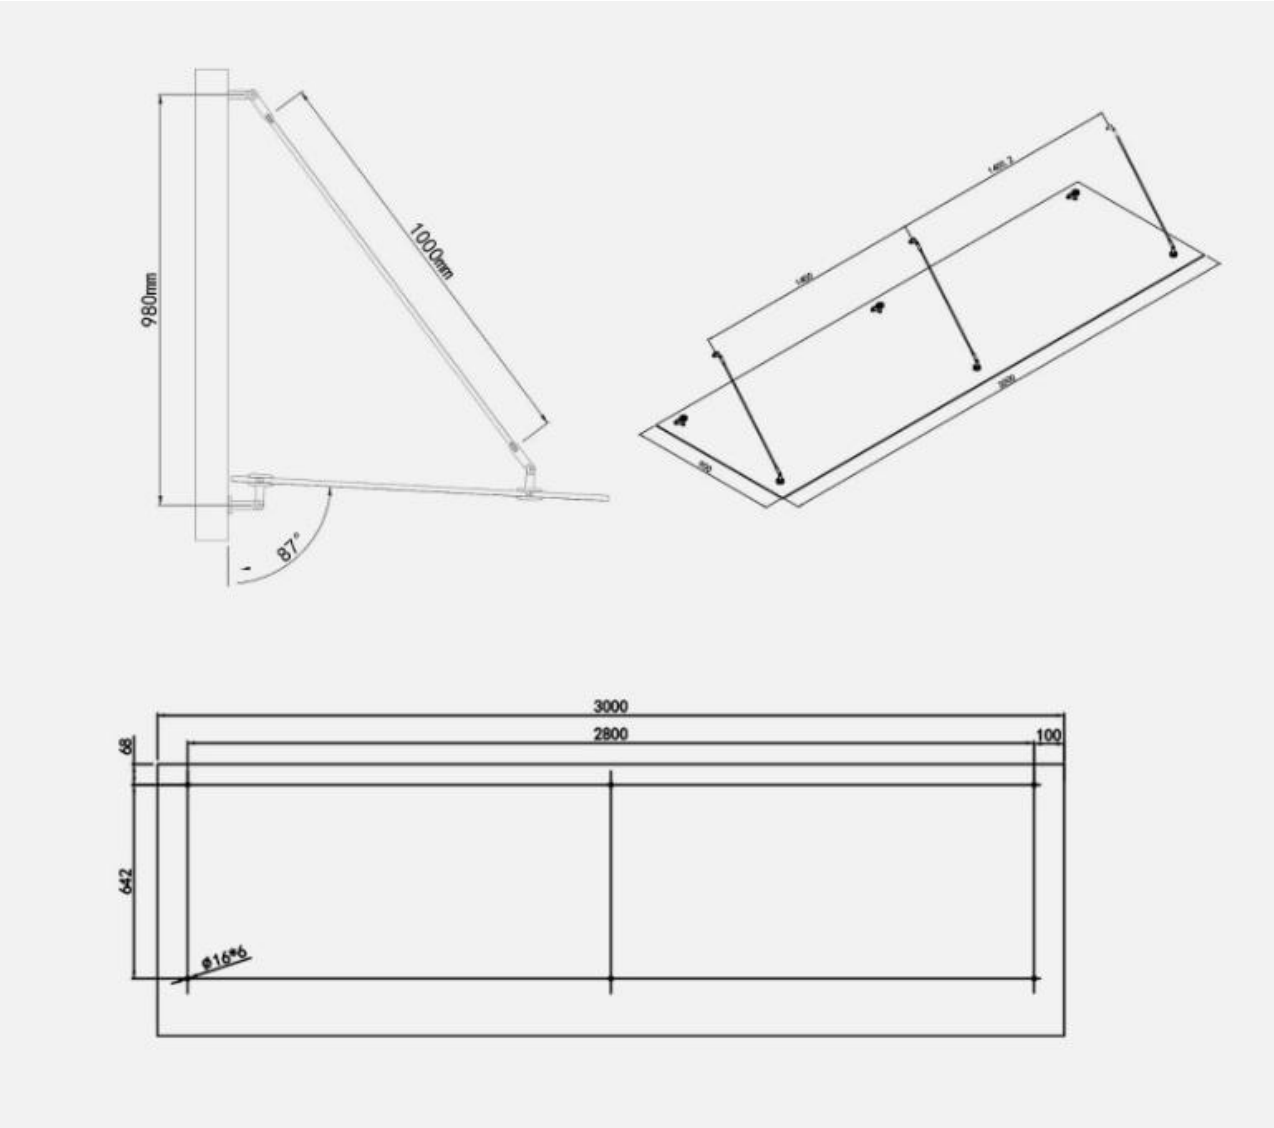

Skleněná stříška nad vchodové dveře s napínacími tyčemi (rozměr 300 x 90 cm)

Skleněná stříška nad vchodové dveře s napínacími tyčemi je vyrobena z vysoce kvalitního, částečně tvrzeného vrstveného bezpečnostního skla (VSG) s mezivrstvou fólií. Montážní tyče a kování jsou vyrobeny z nerezové oceli. Odolá zatížení 400 kg/m², snadno odolá i náklonům, jako je silný vítr, bouřky a sněžení. Skleněnou stříšku lze instalovat v úhlu sklonu až přibližně 3°, aby dešťová voda mohla snadno odtékat. Tato skleněná stříška je odolná vůči povětrnostním vlivům od -20 do 120 °C. Vrstvené bezpečnostní sklo je vyrobeno z několika jednovrstvých bezpečnostních skel (VSG). Dvě 6mm skleněné tabule jsou pevně spojeny průhlednou fólií SGP. Na nosné tyče a kování je použita vysoce kvalitní nerezová ocel. Montážní profily jsou vyrobeny z vysoce kvalitní nerezové oceli, která je robustní a odolná vůči korozi, a tím zajišťuje dlouhou životnost. Instalace je obzvláště snadná díky nastavitelným nosným tyčím. Poznámka : Nutno použít odpovídající kotvicí materiál určený pro konkrétní konstrukci zateplené zdi (tl.zateplení 140 mm minerální vaty) v souladu s montážními pokyny výrobce !!!

Set na kotvení obsahuje kompletní materiál potřebný pro kotvení skleněných stříšek do zateplené fasády tzn. pevnostní závitový svorník M8-M16 dle stříšky, silnostěnnou distanční trubku, podložky, matky, plastové krytky šroubů, košíček na zdivo z dutých cihel a také chemickou maltu. Kotevní materiál je NEREZOVÝ/POZINKOVANÝ, tím zaručí nejvyšší odolnost proti korozi. Set neobsahuje vrtáky ani pistol na kartuše chemické kotvy.

Stříška je namontována pod mírným úhlem směrem od fasády. Voda díky gravitaci volně stéká k vnější hraně skla a odkapává na zem.

Zodpovědný projektant		Vypracoval		
Ing. Martin Šolc		Ing. Martin Šolc		
Investor: Město Nové Město na Moravě				
Adresa: Vratislavovo nám.103, 592 31 Nové Město na Moravě				
Projektant: Ing. Martin Šolc, Smrková 1639, Nové Město na Moravě, 592 31				
Místo stavby: Žďárská 68, k.ú. Nové Město na Moravě			Stupeň:	DPS
Okres: Žďár nad Sázavou		Kraj: Vysočina	Formát:	A3
Stavba: Zateplení, oprava balkonů a výměna výplní otvorů části objektu DPS - 2.etapa - část B a C			Číslo zakázky:	25/10/01
			Datum:	říjen 2025
			Verze:	1
Obsah:	Přístřešek nad vstupem		Měřítko	Číslo výkresu
			1:25	08