



KŘÍŽENÍ



SOUBĚH

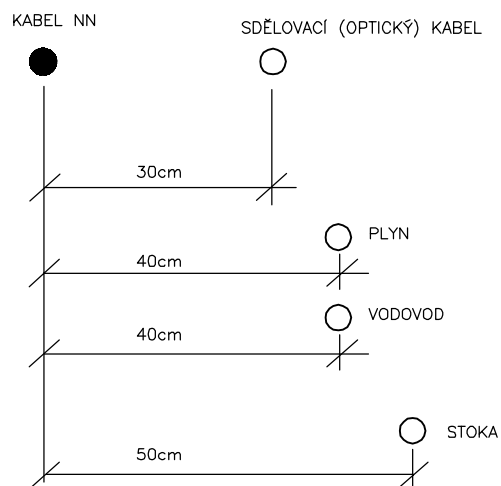

PŘI PŘECHODU KABELU PŘES VOZOVKU A INŽENÝRSKÉ SÍTĚ, MUSÍ BÝT KABEL ULOŽEN V CHRÁNIČKÁCH PŘESAHOJÍCÍCH NA KAŽDOU STRANO MIN. 1m. VZDÁLENOSTI SÍTÍ OD SILOVÉHO KABELU BYLY PŘEVZATY Z ČSN 736005.

| | | | | | |
|--------------------|--------|---|------------|-----------|-----------------|
| LIST C.: LISTU: | 1 1 | PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ | | | ARCHIVNÍ ČÍSLO: |
| | | OBJ.C.,PJ: | ZAK.ČÍSLO: | AKCE: | E049 |
| | | PROVEDL: | DATUM: | INVESTOR: | VÝKRES ČÍSLO: |
| | | A. Večeřová | 05/2014 | Město MNM | E2 |