

Archdesign s.r.o.
Sochorova 23
616 00 Brno

Věc: **Vyjádření k projektové dokumentaci:**
„Bazén, relaxační centrum, Hornická ulice, Nové Město na Moravě.“

Sdělujeme souhlas s uvedenou projektovou dokumentací za níže uvedených podmínek. Dále doporučujeme v souladu s platnou legislativou připojení celého objektu na dodávky elektřiny i tepla především z důvodů hospodaření s energiemi, ochrany životního prostředí a energetické bezpečnosti (zálohování dodávkami tepla i elektřiny) včetně ostrovního provozu při výpadku veřejné sítě.

U připojení elektro doporučujeme připojení na stranu NN v naší budově, které může být realizováno a provozováno bez ohledu na to, zda by odběr elektřiny byl od naší společnosti. Přineslo by to především významnou investiční úsporu bez nutnosti instalovat u bazénu vlastní přípojku a snížovací transformátor VN/NN a rovněž značné úspory prostorové.

I. Při realizaci Vámi plánovaných prací **dojde** ke styku s **podzemními teplovodními, elektrickými, vodními a kanalizačními vedeními a datovým komunikačním kabelem** .
II. Souhlasíme s předloženou projektovou dokumentací za podmínek obsažených v tomto vyjádření:
III. K výše uvedené akci požadujeme při provádění zemních prací nebo jiných prací, které mohou ohrozit podzemní výše uvedená vedení a datové kabely v blízkosti těchto vedení a zařízení, učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození těchto vedení a datových kabelů stavebními pracemi, zejména tím, že zajistíte:


- aby organizace provádějící zemní a ostatní práce respektovala ČSN 736005 a zákon 458/2000 a jeho novel. a další normy platné a běžné pro příslušné síť.
 - před zahájením zemních prací vyznačení polohy podzemního vedení a datových kabelů přímo ve staveništi (trase)
 - uvědomění organizace, která vydala toto vyjádření, o zahájení stavebních prací nejméně 15 dnů předem
 - prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení
 - upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou polohovou odchylku +/- 50 cm uloženého vedení a datových kabelů od výkresové dokumentace ve všech směrech
 - upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech nejvyšší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodného nářadí a ve vzdálenosti nejméně stanovené normou ČSN po každé straně vyznačené trasy vedení a datových kabelů a aby nepoužívali žádných hloubících strojů
 - aby odkryté podzemní vedení a datové kabely byly řádně zabezpečeny proti poškození
 - aby organizace provádějící zemní práce zhutnila zeminu pod vedeními a datovým kabelem
 - aby organizace provádějící zemní práce vyzvala organizaci která vydala toto vyjádření k provedení kontroly před zakrytím vedení a datového kabelu, zda není vedení viditelně poškozeno a je umístěna výstražná folie
 - aby bylo ohlášeno neprodleně každé poškození podzemního vedení a datových kabelů organizaci, která vydala toto vyjádření
 - aby bylo ohlášeno ukončení stavby organizací, která vydala toto vyjádření
 - investor/majitel umožní případné nezbytné budoucí opravy našich zařízení v daném místě
- v uvedené lokalitě se nachází zařízení ve správě Novoměstské teplárenské a.s.**

.....
Převzal:

Dne: ...

Příloha :

Milan Nethr, 23.2.2013

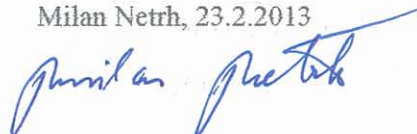

Platnost tohoto vyjádření je po dobu šesti měsíců od data vystavení !