




MINIMÁLNI VZÁDLENOSTI OD OSTATNÍCH SÍTÍ DLE ČSN 73 6005

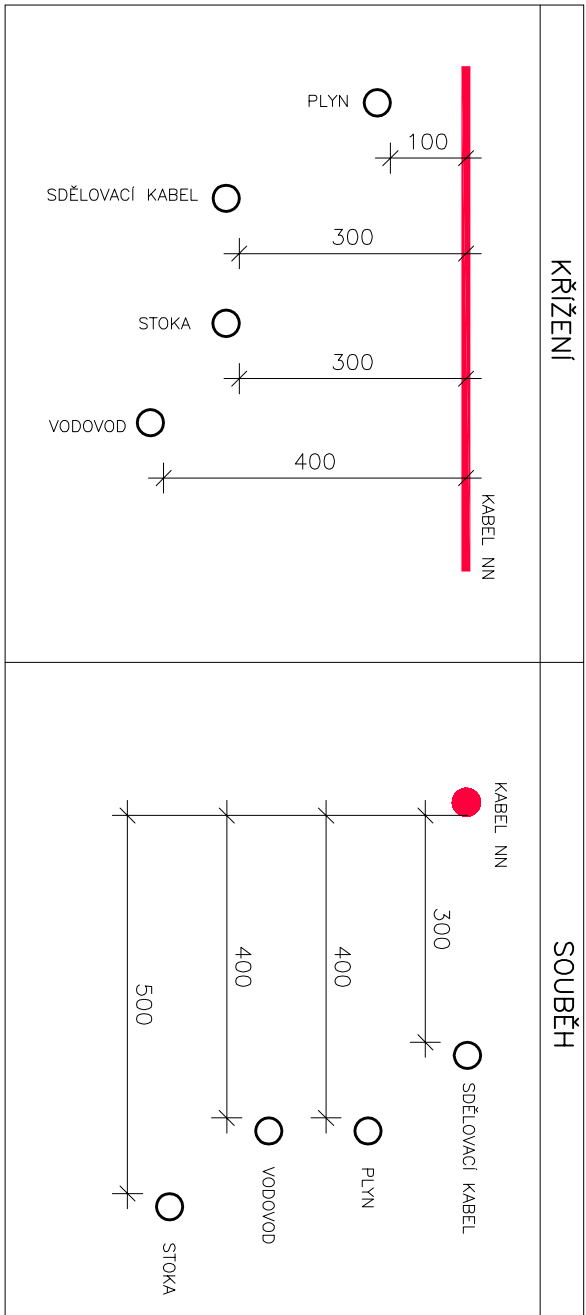


VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

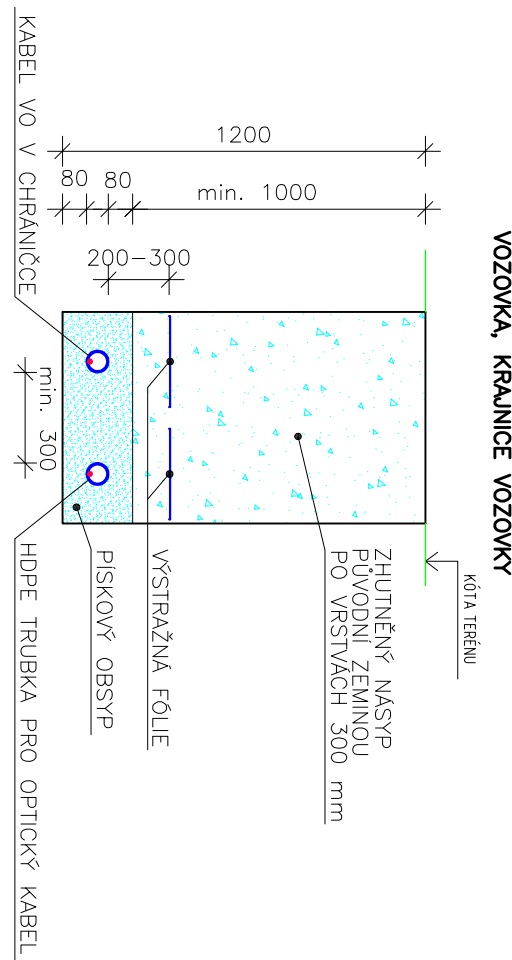


VOLNÝ TERÉN

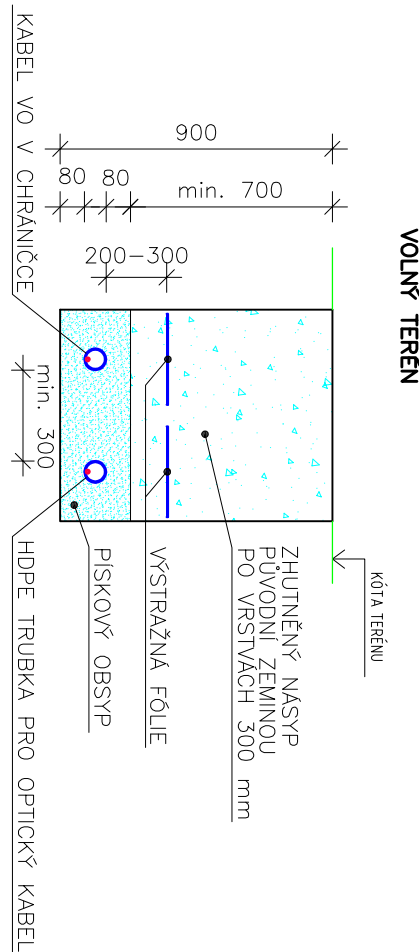


ZÁKLAD SLOUPU VO

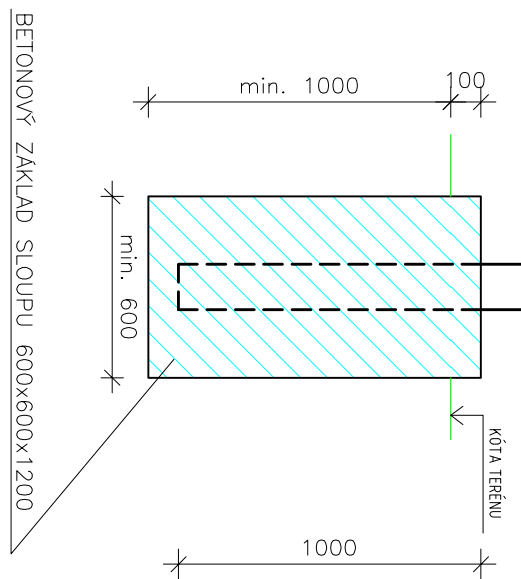

LEGENDA BAREV A ZNAČEK

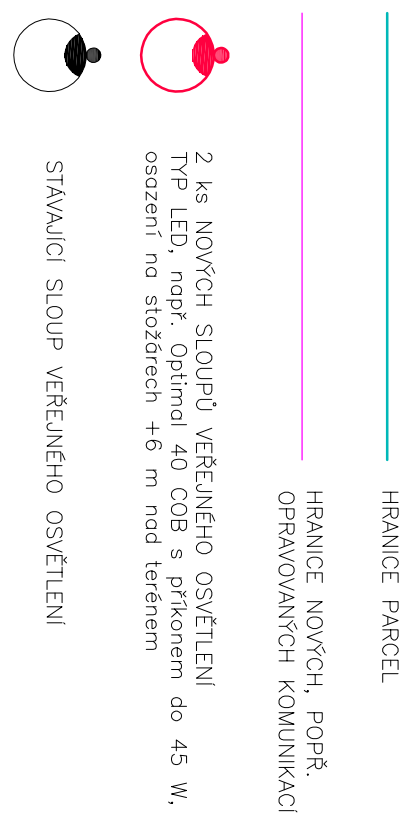

LEGENDA SITI

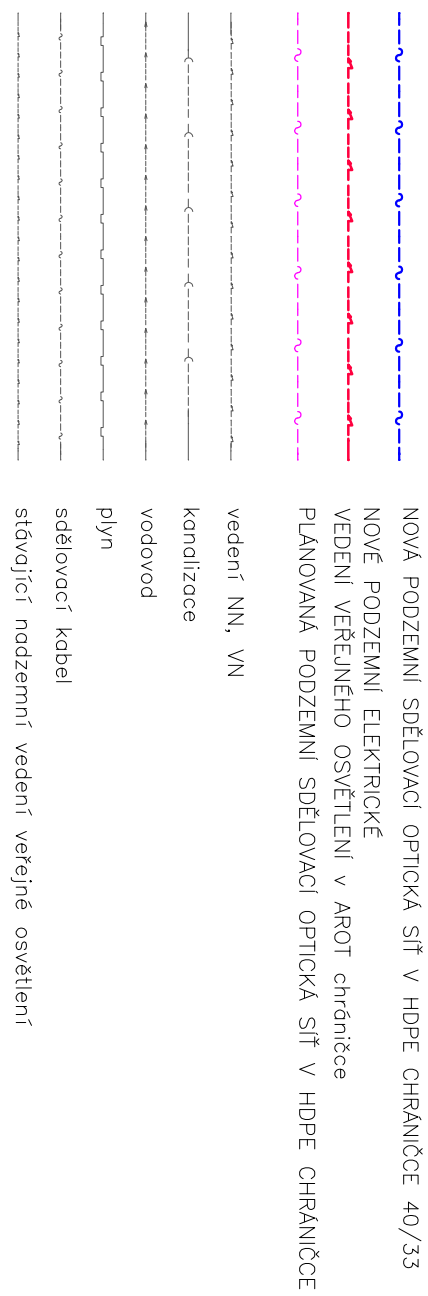

NAPEŤOVÁ SOUSTAVA 3PEN AC, 400/230V, 50Hz
SÍŤ TN-C – OCHRANNÝ PŘEVODNÍK
INSTALOVANÝ PŘÍKON 0,2 kW
OCHRANA – AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
ULOŽENÍ KABELU MUSÍ ODPOVÍDAT ČSN 33 2000–5–52, ČSN 736005.

PŘED ZAPOČETÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ MUSÍ BÝT, V PROSTORU POKLADÁNÍ KABELU VYTÝČENY VŠECHNY STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ.

POZNÁMKA

PŘI PŘECHODU KABELU POD VOZOVKOU A PŘES INŽENÝRSKÉ SÍTĚ MUSÍ BÝT KABELY ULOŽENÉ V CHRÁNICÍCH PŘESAHLUJÍCÍCH NA KAŽDOU STRANU MIN. 1m.

Zadávající projektant		HIP	Vypracoval
Ing. Jaroslav DUFEK		Ing. J. Červínka	Ing. Jan Červínka
Investor: Město Nové Město na Moravě, Votislavovo nám. 103 Město stavby: KÚ Nové Město na Moravě, parcelní číslo 2073, 2025/2.		Město stavby: KÚ Nové Město na Moravě, parcelní číslo 2073, 2025/2.	
Okres: Zďár nad Sázavou		Kraj: Vysočina	
Akce:		Formát	A2+
Datum		01/2014	
Stupeň		DPS	
Číslo zakázky		1110-4	
Měřítko		Číslo výkresu	
Obrsň:		1:500	01