



KŘÍŽENÍ

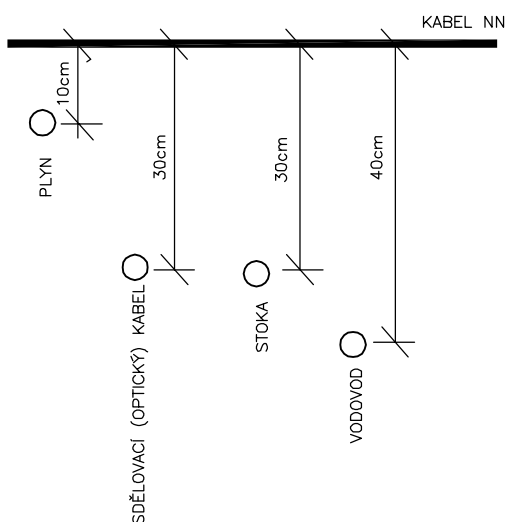

SOUBĚH

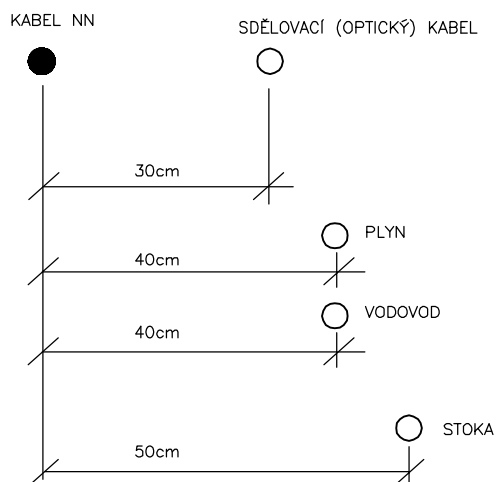

PŘI PŘECHODU KABELU PŘES VOZOVKU A INŽENÝRSKÉ SÍTĚ, MUSÍ BÝT KABEL ULOŽEN V CHRÁNIČKÁCH PŘESAHUJÍCÍCH NA KAŽDOU STRANU MIN. 1m. VZDÁLENOSTI SÍTÍ OD SILOVÉHO KABELU BYLY PŘEVZATY Z ČSN 736005.

LIST C.: 1	PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ			ARCHIVNÍ ČÍSLO:
LISTU: 1				E057/15
	OBJ.C.,PJ:	ZAK.CÍSLO: E057/15	AKCE: Veřejné osvětlení a trubky HDPE u lávky Bezděčka	VÝKRES ČÍSLO:
	PROVEDL: A. Večeřová	DATUM: 08/2015	INVESTOR: Město MNM	E02