



STÁVAJÍCÍ BUDOVA A PŘÍSTAVBA SCHODIŠTĚ VE DVOŘE M1:50

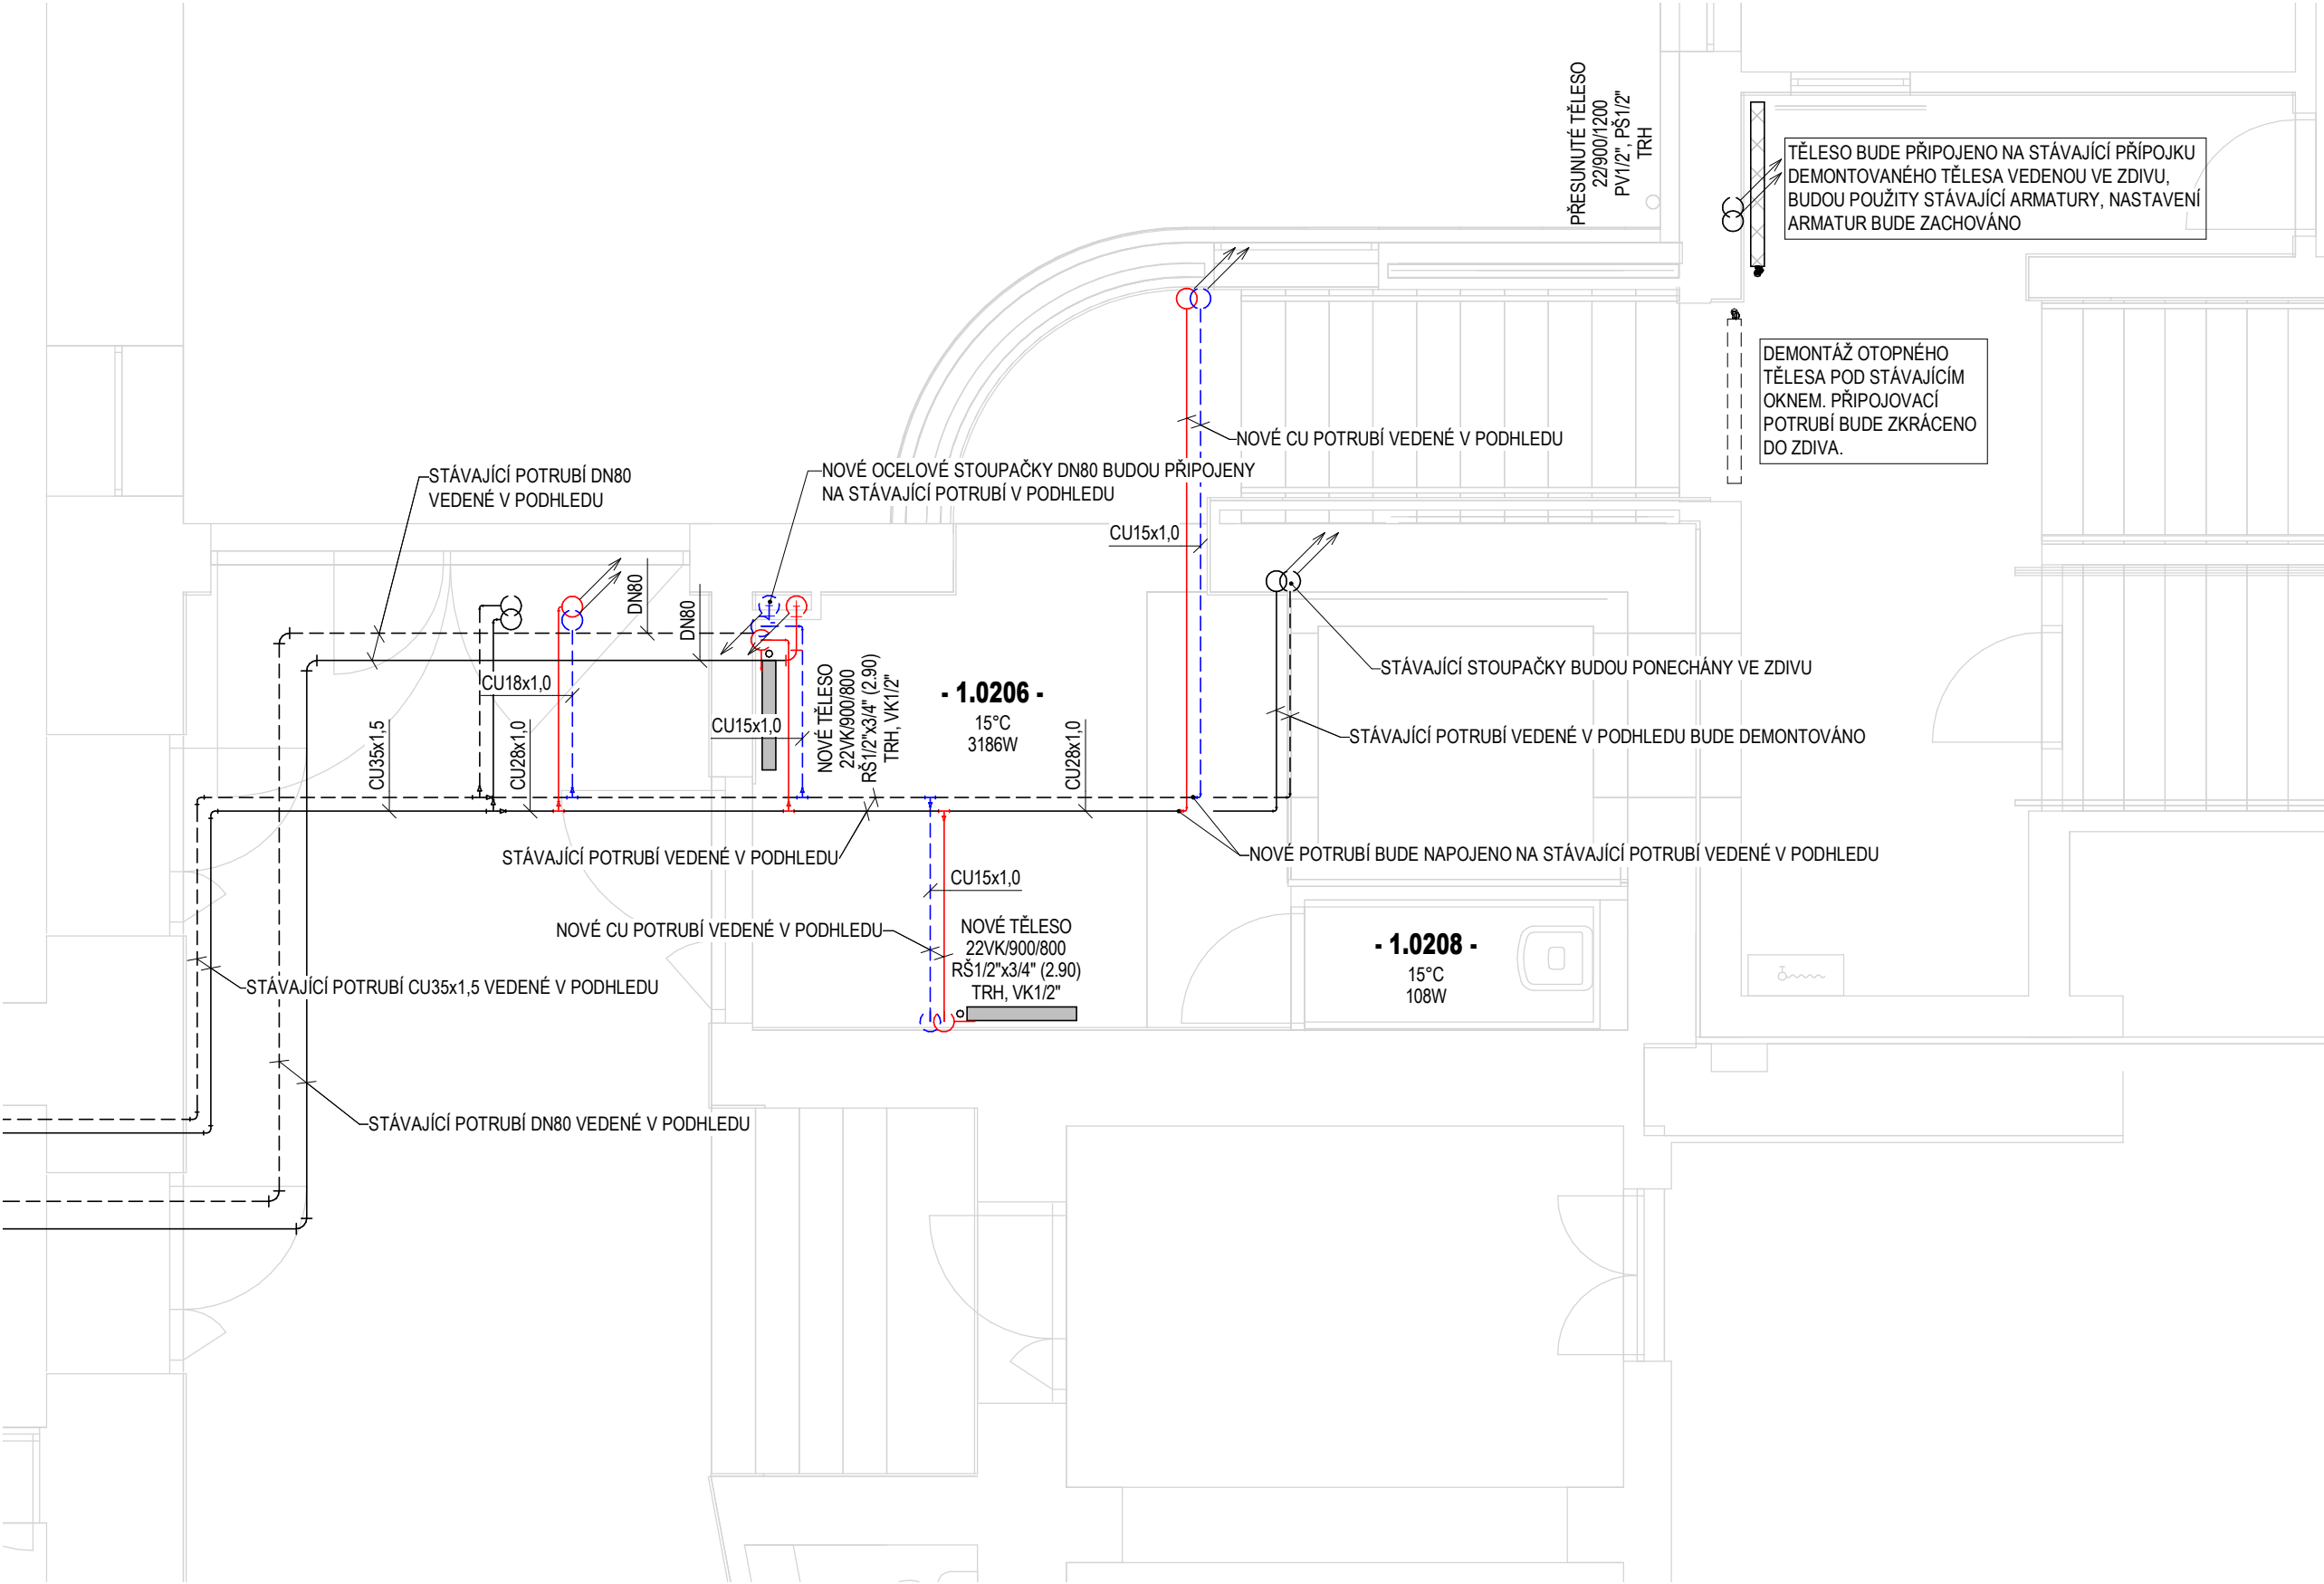

POZNÁMKY

- Křížení potrubí jednotlivých profesí TZB nutno koordinovat na stavbě.
- Otopná tělesa připojená měděným potrubím budou připojena potrubím 15x1,0, není-li ve výkresu uvedeno jinak.
- U přesunutých těles v místnostech 2.0204 a 3.0215 budou použity nové přípojovací armatury, u ostatních přesunutých těles budou použity stávající přípojovací armatury. Nastavení stávajících armatur bude zachováno.
- Pokud není u regulační armatury uvedeno nastavení, bude armatura ponechána zcela otevřená.
- Tloušťka tepelné izolace dle vyhlášky č. 193/2007 Sb.

PŘÍSTAVBA BOČNÍHO SCHODIŠTĚ M1:50

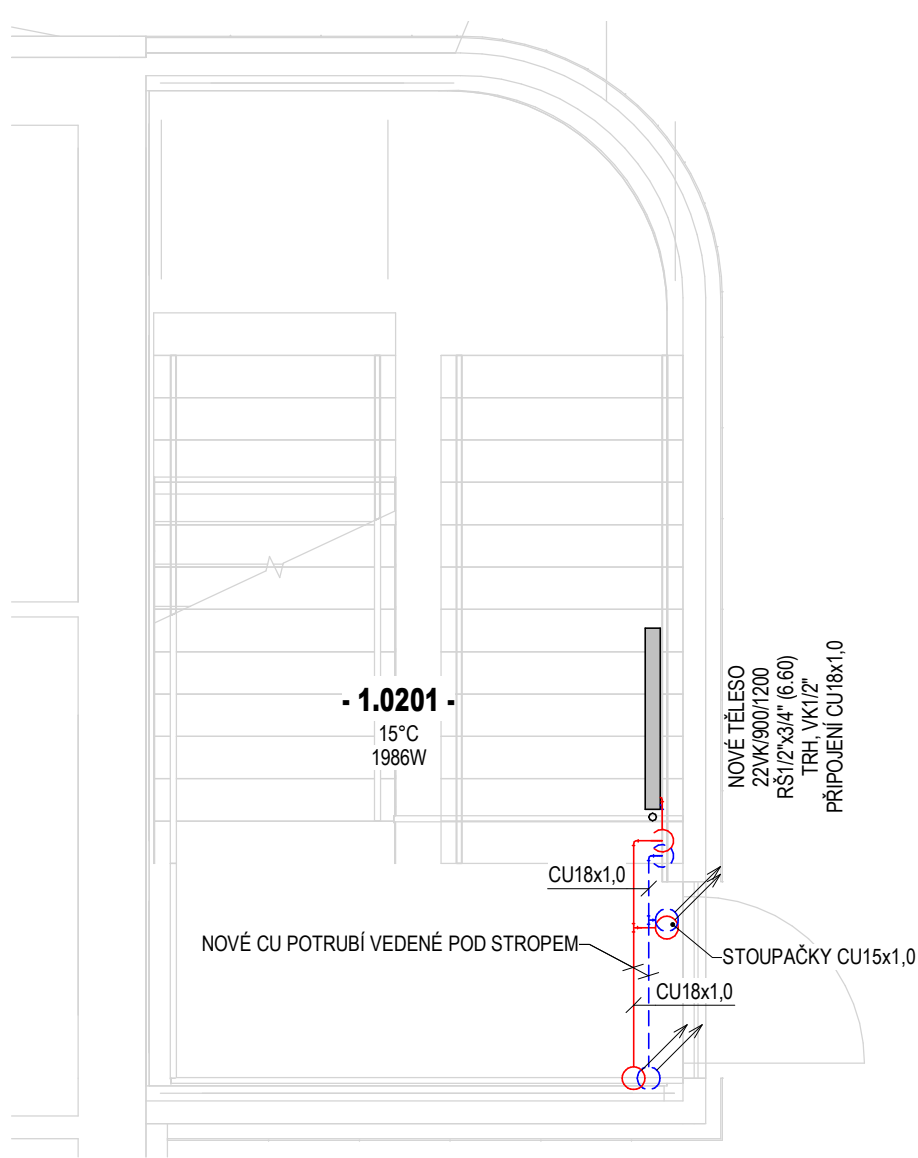

LEGENDA

- 1.0101 - 20°C 1000W ČÍSLO MÍSTNOSTI VNITŘNÍ NÁVRHOVÁ TEPLOTA V MÍSTNOSTI TEPELNÁ ZTRÁTA MÍSTNOSTI

OTOPNÁ TĚLESA

- 22/600/1000 OCELOVÉ DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO S PRAVÝM NEBO LEVÝM BOČNÍM PŘIPOJENÍM (STÁVAJÍCÍ A PŘESUNUTÁ OTOPNÁ TĚLESA)
- 22VK/600/1000 OCELOVÉ DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO V PROVEDENÍ VENTIL KOMPAKT SE SPODNÍM PRAVÝM PŘIPOJENÍM - TYP TĚLESA/VÝŠKA/DĚLKA [mm]
- 22VKU/600/1000 OCELOVÉ DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO V PROVEDENÍ VENTIL KOMPAKT SE SPODNÍM PRAVÝM NEBO LEVÝM PŘIPOJENÍM - TYP TĚLESA/VÝŠKA/DĚLKA [mm]
- KLTM 1820.600 OCELOVÉ TRUBKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO SE SPODNÍM STŘEDOVÝM PŘIPOJENÍM - TYP TĚLESA VÝŠKA.DĚLKA [mm]

ARMATURY

- PŠ1/2\"(4.00) RADIÁTOROVÉ UZAVÍRACÍ A REGULAČNÍ ŠROUBENÍ DN15 PŘÍMÉ (NASTAVENÍ ARMATURY)
- PV1/2\" RADIÁTOROVÝ TERMOSTATICKÝ VENTIL DN15 PŘÍMÝ
- RŠ1/2\"x3/4\"(8.00) RADIÁTOROVÉ PŘIPOJOVACÍ ŠROUBENÍ PRO OTOPNÁ TĚLESA S INTEGROVANÝM VENTILEM A DVOUBODOVÝM PŘIPOJENÍM ROHOVÉ (NASTAVENÍ VENTILU)
- RV1/2\"x3/4\"(8.00) RADIÁTOROVÝ TERMOSTATICKÝ VENTIL PRO OTOPNÁ TĚLESA S DVOUBODOVÝM PŘIPOJENÍM ROHOVÝ (NASTAVENÍ ARMATURY)
- TRH TERMOSTATICKÁ HLAVICE PRO VEŘEJNÉ PROSTORY
- VK1/2\" VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT

POTRUBÍ

- HLAVNÍ ROZVOD PRO OTOPNÁ TĚLESA - MĚDĚNÉ POTRUBÍ SPOJOVANÉ PÁJENÍM
- POTRUBÍ VEDENÉ V PODLAZE - PE-Xa Z VYSOKOTLACE ZESÍTĚNÉHO POLYETYLENU S OCHRANNOU VRSTVOU PROTI DIFUZI KYSLÍKU
- PŘÍVOD Z VÝMĚNÍKOVÉ STANICE DO STROJOVNY - OCELOVÉ TRUBKY BEZEŠVĚ DN80 SPOJOVANÉ SVAŘOVÁNÍM

Tabulka místností 1.NP						
Podlaží	Oddělení	Místnost	Název	ÚT		
				Teplota [°C]	Ztráta [W]	
1	02	01	Schodiště	15	1986	
1	02	02	Sklad	10	1667	
1	02	03	Kabinet, sklad pomůcek	20	977	
1	02	03a	Úklid	15	185	
1	02	03b	Předsíň + WC dívky	20	496	
1	02	03c	Předsíň + WC chlapci	20	512	
1	02	04	Vstupní zádveř	18	468	
1	02	05	Učebna pracovních činností	20	9256	
1	02	06	Chodba + schodiště	15	3186	
1	02	07	Šatny žáků	15	3464	
1	02	08	Úklidová místnost	15	108	

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM - JTSK  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM - Bpv  
±0,000 = 1.NP STÁVAJÍCÍ ZŠ

<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><div>SANTIS</div></div></div><div><div><div>ARCHITECTURAL</div><div>DESIGN</div><div>STUDIO</div></div></div></div></div><div><div>BIM</div><div>building information modeling</div></div></div></div>				
GEN. PROJEKTANT	SANTIS a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel.: 566 697 371, email: santis@ateliersantis.cz			
VEDOUČÍ ARCHITEKT	Ing.arch. Martin Zezula		tel.: 725 837 519	e-mail: zezula@ateliersantis.cz
HL. INŽ. PROJEKTU	Ing. Martin Jun		tel.: 606 722 471	e-mail: jun@ateliersantis.cz
VYPRACOVAL	Ladislav Boušek		tel.: 603 147 985	e-mail: bousek74@gmail.com
KONTROLOVAL	Ing. Zdeněk Tulis			e-mail: tulis@ateliersantis.cz

INVESTOR	MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě		
ZASTOUPENÝ	Michal Šmarda, starosta města	tel.: 602 538 274	e-mail: posta@nmnm.cz
KONTAKTNÍ OSOBA	Miloš Hemza	tel.: 606 725 513	e-mail: milos.hemza@meu.nmnm.cz

KRAJ	Vysočina	OBEC	Nové Město na Moravě
KRAJSKÝ ÚŘAD	Jihlava	STAVEBNÍ ÚŘAD	Nové Město na Moravě

NÁZEV STAVBY		VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN A MODERNIZACE STÁVAJÍCÍCH UČEBEN 1. ZŠ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ
STAVEBNÍ OBJEKT	SO -01 BUDOVA ZŠ	
ČÁST	D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - VYTÁPĚNÍ, MaR	

NÁZEV VÝKRESU			měřítko:	č. výkresu:
PŮDORYS 1.NP - STÁVAJÍCÍ BUDOVA A PŘÍSTAVBY SCHODIŠŤ			1 : 50	02
číslo zakázky:	členění dokumentce:	datum tisku:	stupeň PD:	
2016/16/DPS	D.1	11/2017	DPS	