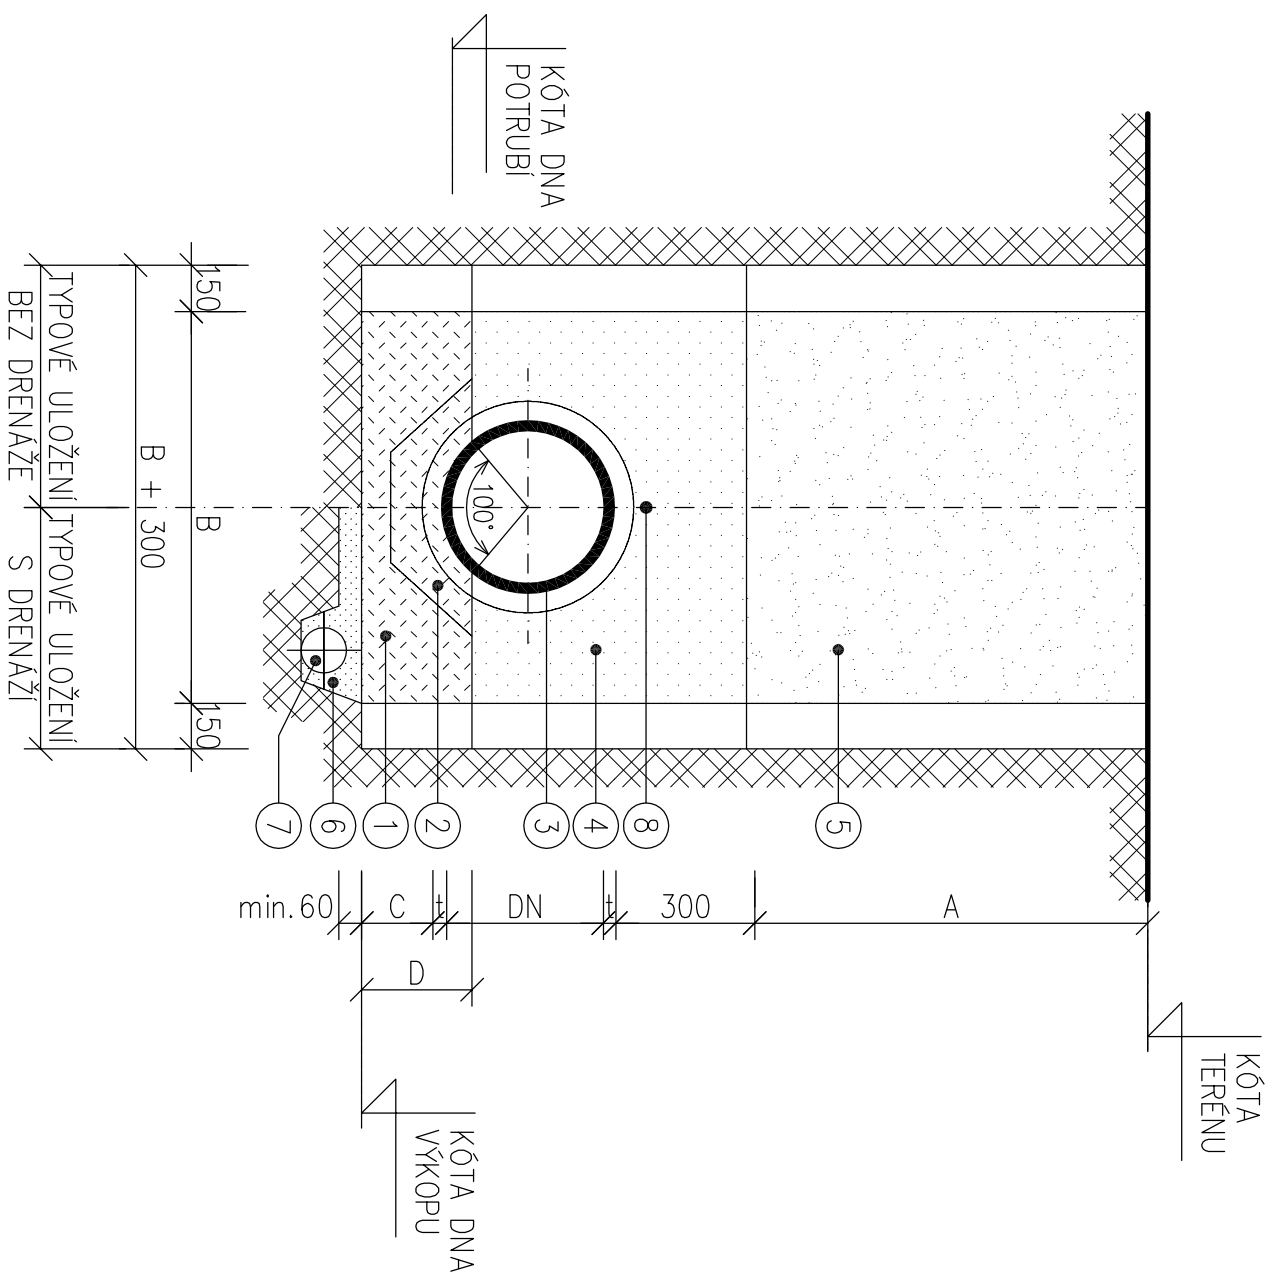


VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ PLASTOVÉHO KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ:



DN (mm)	t (mm)	min A (m)	max A (m)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
150	3,6	0,7	3,2	1000	80	115
200	4,5	0,7	3,2	1000	85	120
250	6,1	0,7	3,2	1000	90	125
300	7,7	0,7	3,2	1000	95	130
400	9,8	0,7	3,2	1000	100	135

LEGENDA:







1	LOŽE-ZHUTNĚNÝ PÍSEK F 0-4
2	MONTÁŽNÍ JAMKA U HRDLA
3	PVC POTRUBÍ
4	OBSYP POTRUBÍ-ŠTĚRKOPÍSEK F 0-8
5	ZÁSYP RÝHY
6	ŠTĚRK
7	DRENÁŽNÍ TRUBKY
8	SINALNÍ VODIČ 1xCu 4mm


POZNÁMKA:

KANALIZACE BUDE VEDENA PRAVĚPODOBĚNĚ POD HLADINOU PODZEMNÍ VODY. JE POTŘEBA JÍ PROVĚST DOKONALE TĚSNOU A PŘI POKLÁDCE ODČERPÁVAT VODU, ABY NEDOŠLO K ODPLAVENÍ TRUBNÍHO LÓŽE.

V SOUBĚHU S KANALIZACÍ JE TŘEBA POLOŽIT DRENÁŽNÍ POTRUBÍ.

**SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM - JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM - Bpv
±0,000 = 614,50**

 <p>Atelier SANTIŠ ARCHITECTURÁLNÍ KANCELÁŘ s.r.o.</p>		 <p>BIM building information modeling</p>	
GEN. PROJEKTANT	SANTIŠ a.s., Bmřská 126/38, 591 01 Žďar nad Sázavou, tel.: 566 697 371, email: santis@atelier-santis.cz		
VEDOUcí ARCHITEKT	Ing.arch. Martin Zezula		tel.: 725 837 519 e-mail: zezula@atelier-santis.cz
HL. INŽ. PROJEKTU	Ing. Martin Jun		tel.: 606 722 471 e-mail: jun@atelier-santis.cz
VYPRACOVAL	Miroslav Novotný		tel.: 606 722 471 e-mail: novotny@atelier-santis.cz
KONTROLOVAL	Ing. Zdeněk Tulis		

 NOVOMĚSTSKO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ			
INVESTOR	MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě		
ZASTOUPENÝ	Michal Šnarda, starosta města	tel.: 602 538 274	e-mail: posta@nmm.cz
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. Lubomír Kubík	tel.: 602 387 608	e-mail: lubomir.kubik@neu.nmm.cz

KRAJ	Vysočina	OBEC	Nové Město na Moravě
KRAJSKÝ ÚŘAD	Jihlava	STAVEBNÍ ÚŘAD	Nové Město na Moravě

<p>NAZEV STAVBY</p> <p>SPORTOVNÍ HALA S LEZECKOU STĚNOU, TYRŠOVA UL., NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ</p> <p>novostavba</p>	<p>INŽENÝRSKÝ OBJEKT</p> <p>IO-05.1 PŘÍPOJKA JEDNOTNÉ KANALIZACE, IO-05.2 VNITROAREÁLOVÁ JEDNOTNÁ KANALIZACE, IO-06 PŘÍPOJKA JEDNOTNÉ KANALIZACE OBJEKTU ZS</p>
---	---

NÁZEV VÝKRESU		měřítko:		č. výkresu:
ULOŽENÍ PVC POTRUBÍ		03		
číslo zakázky:	členění dokumentace:	datum tisku:	stápení PD:	
2016/10/DPS	D.1	05/2017	DPS	