



**Hasičský záchranný sbor Kraje  
Vysočina  
územní odbor Žďár nad Sázavou**

**HZSJX004W8E4**

HZSJX004W8E4  
prvotní identifikátor

Jamská 4, 591 01 Žďár nad Sázavou

**ADRESÁT:**

**Město Nové Město na Moravě,  
Vratislavovo náměstí 103  
592 31 Nové Město na Moravě**

VYŘIZUJE: nprap. Marta Rybová  
TEL: 950291108 / FAX: 950291132  
E-MAIL: m.rybova@hasici-vysocina.cz

ŽDÁR NAD SÁZAVOU: 18.04.2017  
POČET LISTŮ: 2  
PŘÍLOHY: 0  
Č.j.: HSJI- 2119-2/ZR-2017

**Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany**

**Název stavby:** Sportovní hala s lezeckou stěnou ul. Tyršova Nové Město na Moravě

**Místo stavby:** Nové Město na Moravě, ul. Tyršova

**Stavebník:** Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103,  
592 31 Nové Město na Moravě

**Předložený druh dokumentace:** sloučené územní a stavební řízení

**Jméno a příjmení zpracovatele PBŘ:** Ing. Jiří Ledinský, číslo ČKAIT - 0012288,  
PBŘ z 03/2017

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 7.4.2017 a k této dokumentaci vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

**souhlasné závazné stanovisko s podmínkou:**

**U vstupu do objektu bude umístěno tlačítko CENTRAL STOP v souladu s ČSN 73 0848**

Sportovní hala s lezeckou stěnou bude postavena v okolí místních škol a sportovního areálu. Konstruktivní systém je nehořlavý DP1. Prostor haly se zázemím netvoří dle PBŘS shromažďovací prostor.

Objekt je rozdělen na 6 požárních úseků. Nosná konstrukce - min. požární odolnost 30 minut a obvodový plášť z kovoplastických panelů bude vykazovat min. požární odolnost 15 minut. Požární uzávěry (se samozavíračem) budou osazeny dle PBŘS a výkresů PB. Požárně nebezpečný prostor zasahuje mimo stavební parcelu. V objektu bude osazeno celkem 13 kusů PHP a 3 hadicové systémy s tvarově stálou hadicí dl. 30 m, min. statický přetlak bude 0,20 MPa. Vnější požární voda je zajištěna ze dvou rybníků ve vzdálenosti do 400 m a ze dvou podzemních hydrantů. Bude instalováno nouzové osvětlení.

## Odůvodnění


Posouzená dokumentace specifikovaná v úvodu závazného stanoviska splňuje obsahové náležitosti v souladu s ustanovením § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. Z obsahu posouzené dokumentace vyplývá, že jsou splněny požadavky požární bezpečnosti staveb kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.


## Poučení

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhlášky o požární prevenci, ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. si Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina jeden výtisk požárně bezpečnostního řešení nebo obdobného dokumentu, který je dostatečný pro posouzení požární bezpečnosti stavby, ponechává ve své dokumentaci.

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání. Odvolání lze podat prostřednictvím správního orgánu, který vydal rozhodnutí ve věci, která je předmětem řízení, a to ve lhůtě stanovené v příslušném rozhodnutí.

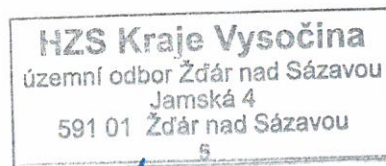

  
.....  
plk. Ing. Vladimír Sobotka  
ředitel územního odboru