
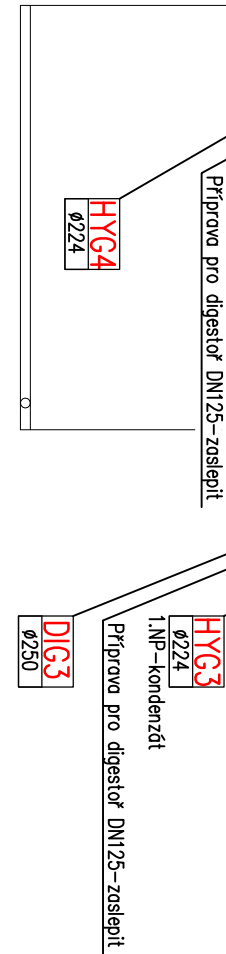
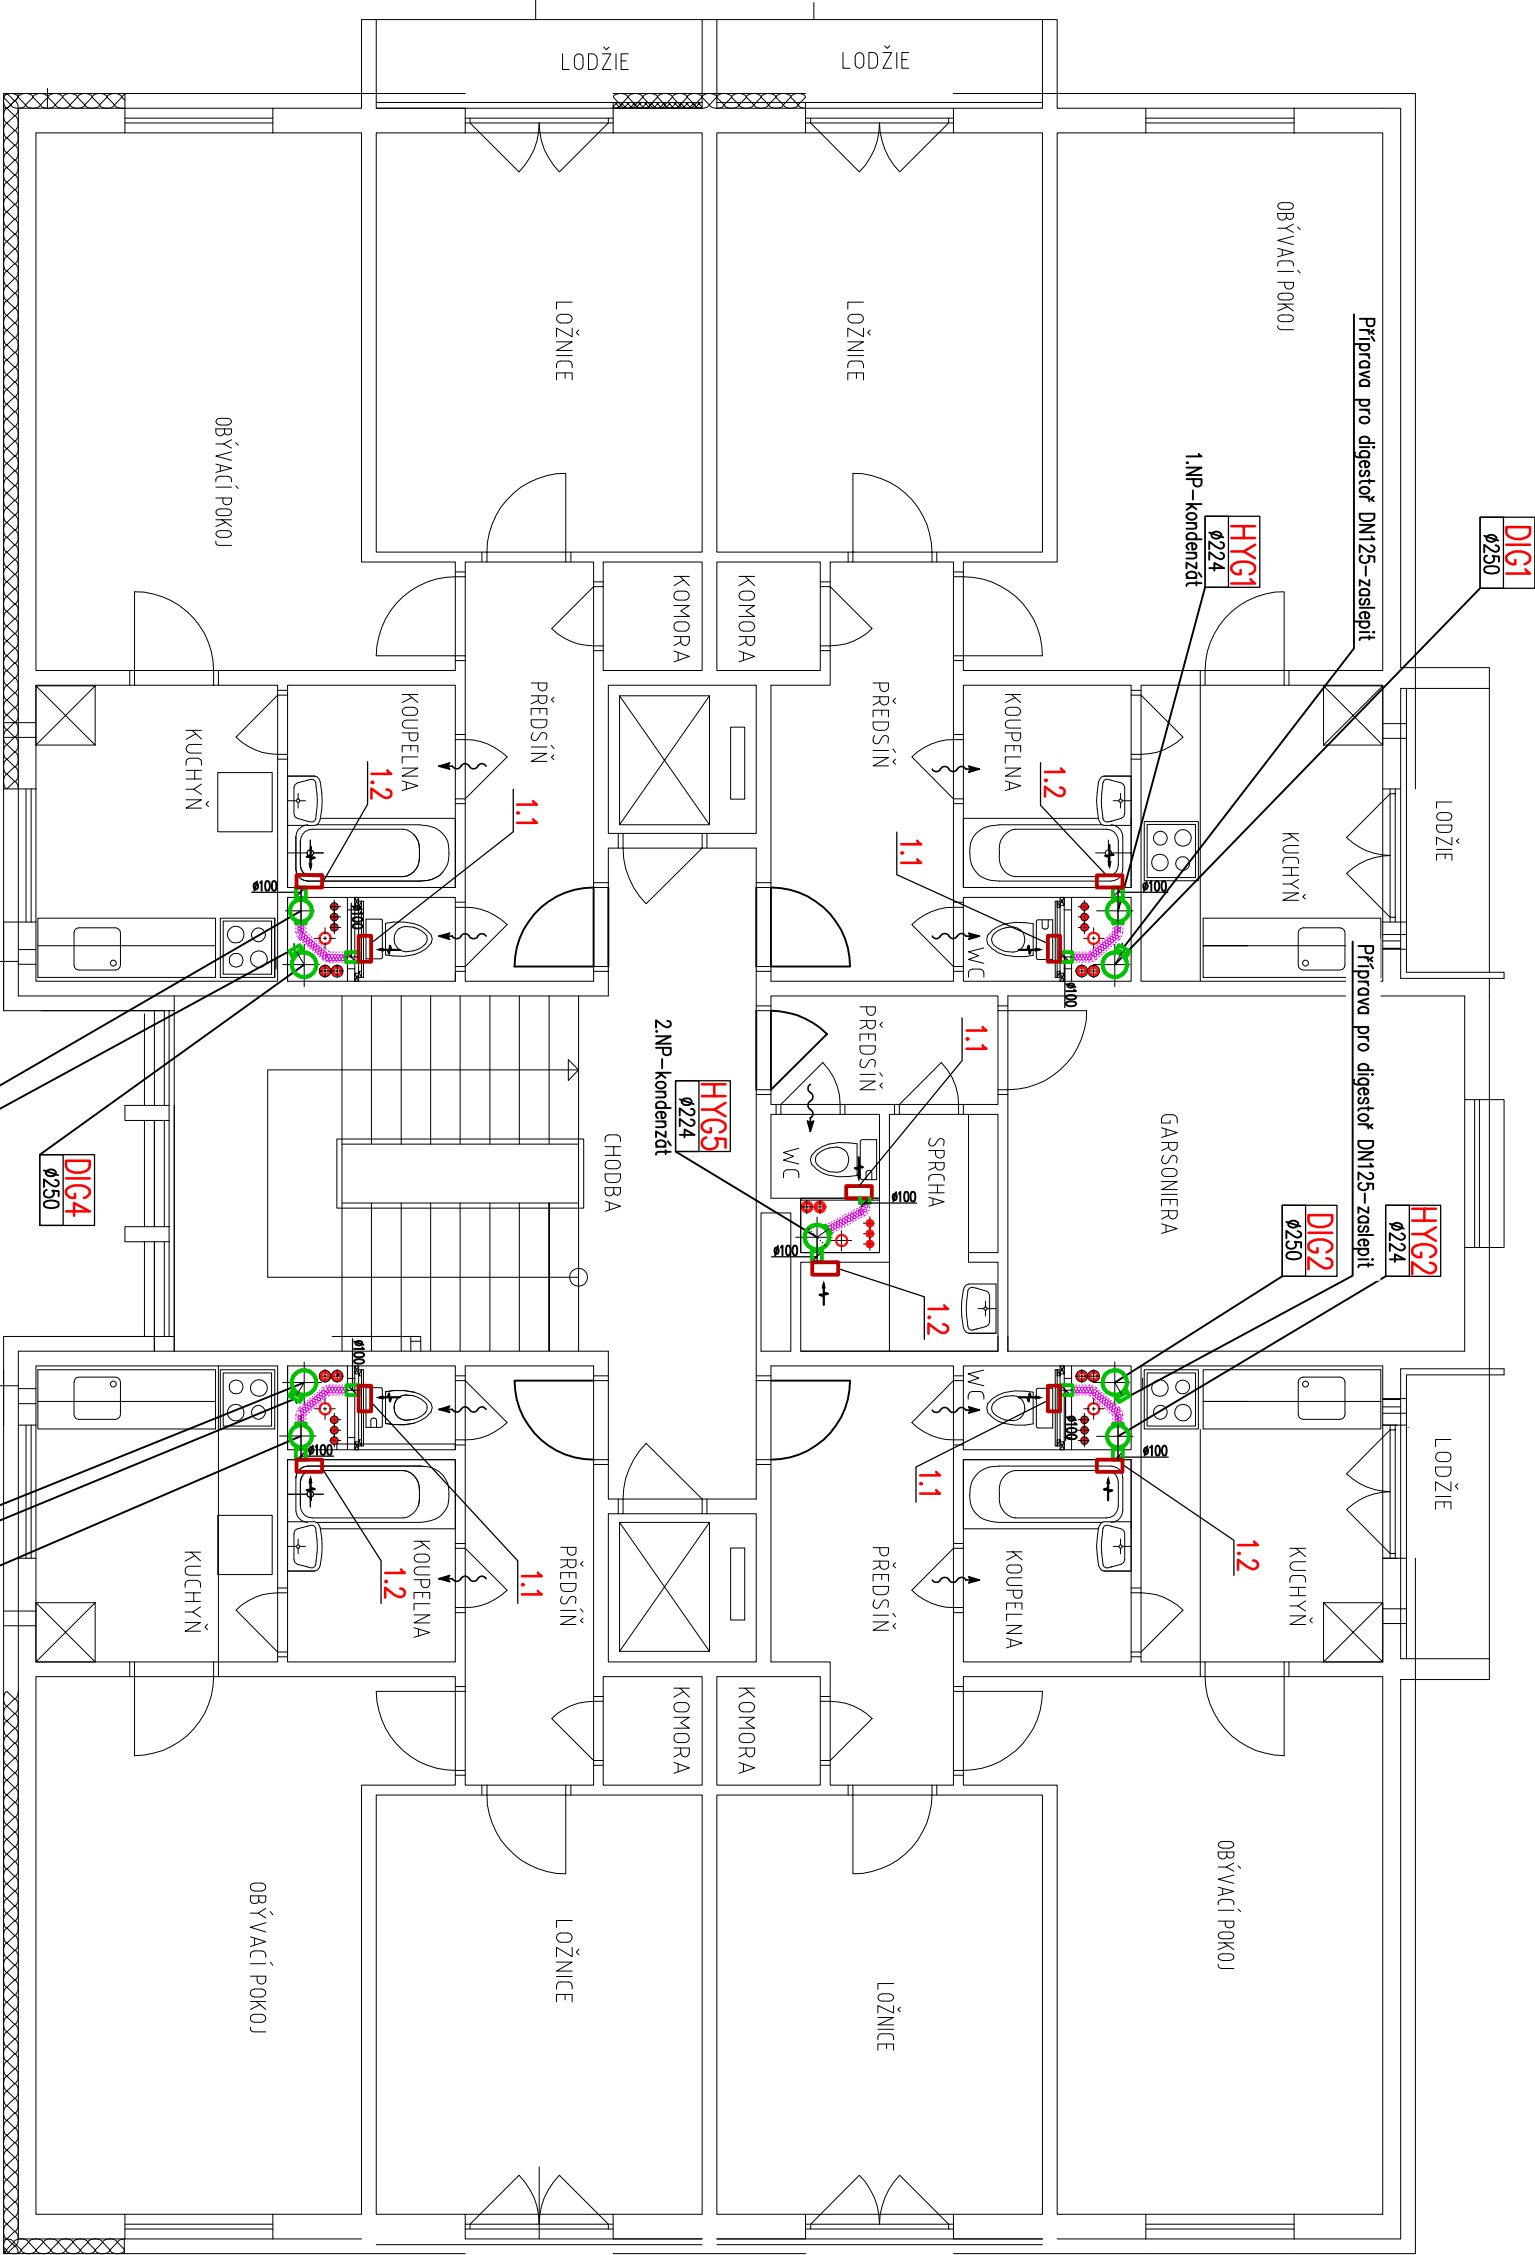


ŠACHTA (GARSONIERA) - NÁVRH  
M 1:15

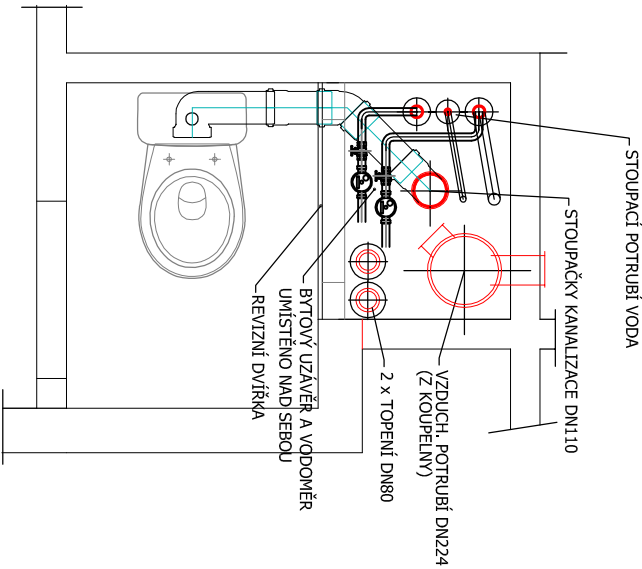

LEGENDA VZT PRVKŮ

- 1.1 Rodinní ventilátor do stěny – vzduchový výkon 50m<sup>3</sup>/hod při 120Pa, zodní výkon ø100, protipožární provedení časový doběh 5–20min., spouštění tlačítkem, 34W/230V
- 1.2 Rodinní ventilátor do stěny – vzduchový výkon 80m<sup>3</sup>/hod při 120Pa, zodní výkon ø100, protipožární provedení časový doběh 5–20min., spouštění tlačítkem, 50W/230V

Odsavač par

Budovu dodány investorem, ø600mm, horní vývod max. ø125, max. odtah vzduchu 300m<sup>3</sup>/hod při 150Pa  
Odsavače par budovu opořeny těsnými zpětnými klopkami (např. RSKW 125 – těsná zpětná klopka)  
Při montáži vyříznutí systémů hrozí při namontování dimenzích přenos počtu mezi bytovými jednotkami a doporučuje se zvážít ponechání přípodné hadice cirkulačních digestořů s uhlíkovými filtry.

POŽÁRNÍ OPAČENÍ

–prostory z instalacími šachet budovu opořeny požárními ucpávkami (dodé státoho)

LEGENDA ZNAČEK

- ORHENA HADICE SONO (czukové a tepelné izolované tliz25mm)
- PRÍKVOU VZDUCHU – PRÍKROZENÉ – Dveře bez prahu (pod dvěmi štěbho 8–12mm)
- PRÉD INSTALACÍ VZT ROZVODŮ NUTNÁ KOORDINACE S OSTATNÍMI PROFESEMI

ZODP. PROJEKTANT		ING. LEOS POHANKA	<div>ING. LEOŠ POHANKA</div> <div>projekkové a inženýrské služby</div> <div>Dolní 35, Nové Veselí, 592 14</div> <div>tel.: 566 667 342, GSM: 602 663 045</div> <div>IČO: 456 53 054, DIČ: CZ5603151664</div> <div>projekce@pohanka.net, www.pohanka.net</div>
VYPRACOVAL		ING. Tomáš Dvořák	
KRAJ		VYSOČINA	
MÍSTO STAVBY		Křenkova č.p. 732, Nové Město na Moravě	
INVESTOR		Město Nové Město na Moravě Vratislavovo náměstí 103	
AKCE			OPRAVA TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ VE VĚŽOVÉM DOMĚ NA UL. KŘENKOVA Č.P. 732 591 01 Nové Město na Moravě
VZDUCHOTECHNIKA			FORMÁT 24x4
PŮDORYS 2.NP-11.NP			DATUM 12/2017
			STUPĚŇ DPS
			ČÍSLO ZAKÁZKY -
OBSAH VÝKRESU			Č. VÝKRESU
			Č. PARÉ
			02
			D
			MĚŘÍTKO 1:75
			Č. PARÉ