


ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ

M 1:20

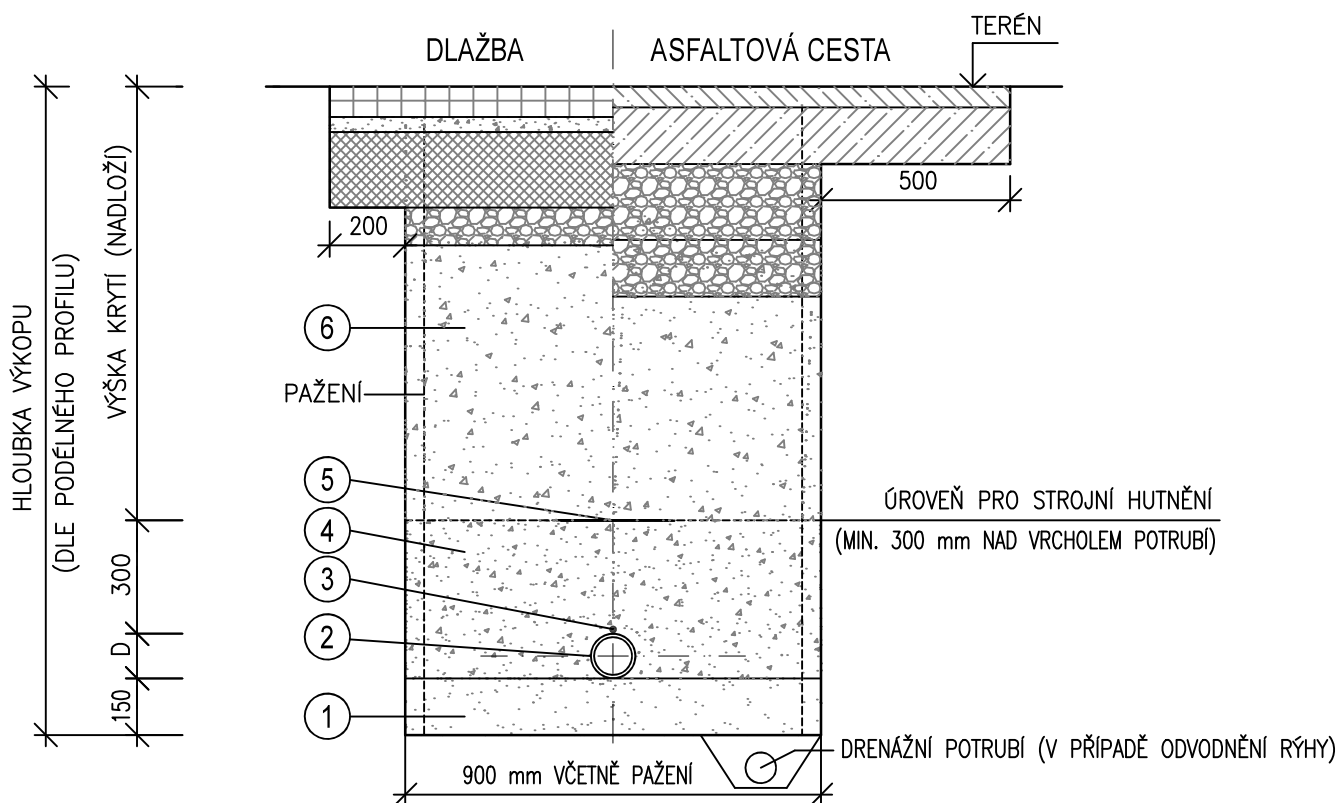

LEGENDA

OZN	POPIS
1	HUTNĚNÉ LOŽE TL. 150 mm (ŠTP, PROSÍVKA) FRAKCE 0–16 mm
2	VODOV. POLYETYLENOVÉ POTRUBÍ PE100 SDR11 90*8,2, 32*3,0 mm
3	VYHLEDÁVACÍ VODIČ Cu 4 mm ² PŘÍPÁSKOVÁN K POTRUBÍ
4	HUTNĚNÝ OBSYP POTRUBÍ Z NESOUDRŽNÉHO MATERIÁLU ŠTP (ŠTĚRKOPÍSEK) FRAKCE 0–16 mm
5	VÝSTRAŽNÁ FOLIE
6	ZÁSYP RÝHY VHODNÝM ZHUTNITELNÝM MATERIÁLEM DLE ČSN 73 6133, TP 146 PO VRSTVÁCH 250 mm

POZNÁMKA

VE VOLNÉM TERÉNU BUDE POVRCH UPRAVEN OHUMUSOVÁNÍM
A OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM TL. MIN. 100 mm.

SKLADBA - ASFALTOVÁ CESTA

ASFALTOBETON OBRUSNÝ ACO 11+, 50/70	50 mm
SPOJOVACÍ POSTŘÍK 0,4 kg/m ²	–
ASFALTOBETON LOŽNÍ ACL 16+, 50/70	150 mm
SPOJOVACÍ POSTŘÍK 0,5 kg/m ²	–
INFILTRAČNÍ POSTŘÍK 0,8 kg/m ²	–
ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0–32 mm	350 mm
CELKEM	550 mm

SKLADBA - DLAŽBA

BETONOVÁ DLAŽBA 200x100x40 mm	40 mm
LOŽE Z KAMENNÉ DRTI 4–8 mm	40 mm
KAMENIVO STMELÉNÉ CEMENTEM	200 mm
ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0–32 mm	150 mm
CELKEM	430 mm

VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.	
Ing. Monika Sakáčová	Ing. Jiří Šemrinec	Ing. Jiří Šemrinec	divize Žďár nad Sázavou	
			Studentská 1133	
			591 21 Žďár nad Sázavou	
MÍSTO STAVBY	NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ		FORMÁT	A4
INVESTOR	NOVOMĚSTSKÁ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ, TYRŠOVA 1001, 592 31 NMNM		DATUM	10/2019
AKCE	VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PRO KULTURNÍ DŮM, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ		ID	–
			ČÍSLO PD	SAK 56/19
			STUPEŇ	ÚS
OBSAH	ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ		MĚŘÍTKO	Č.VÝKRESU
			1:20	B.5.