




Řez výkopem pod zelení

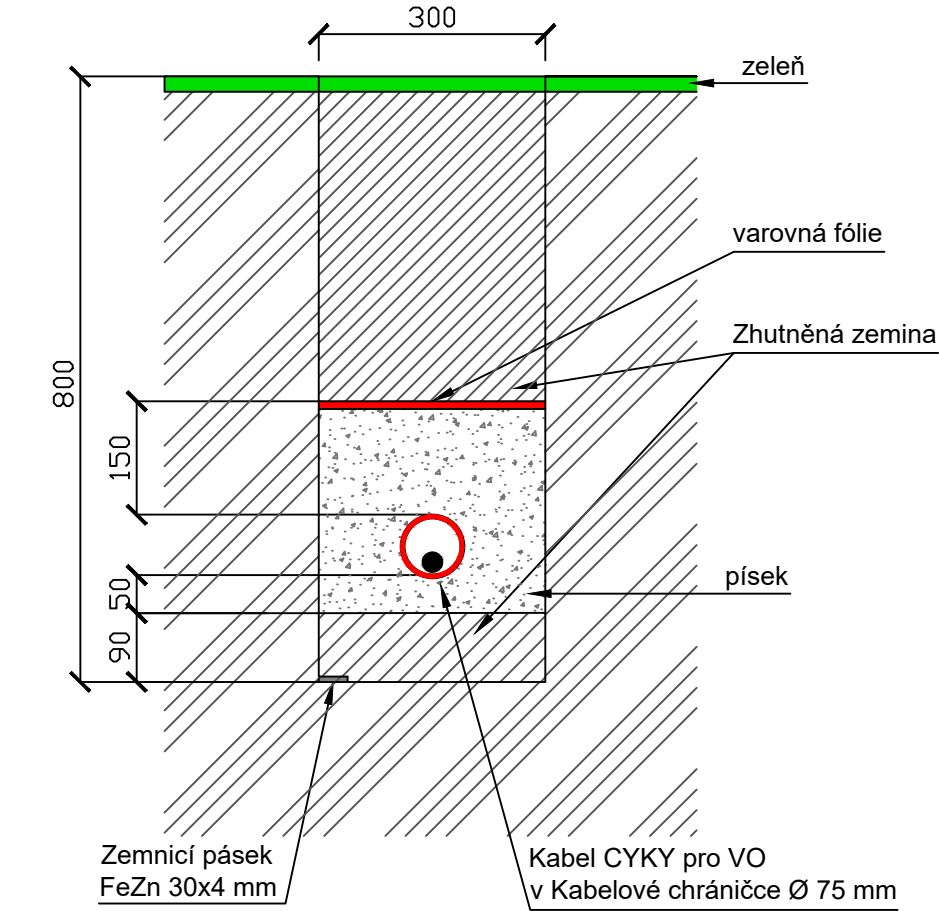

Řez chodníkem

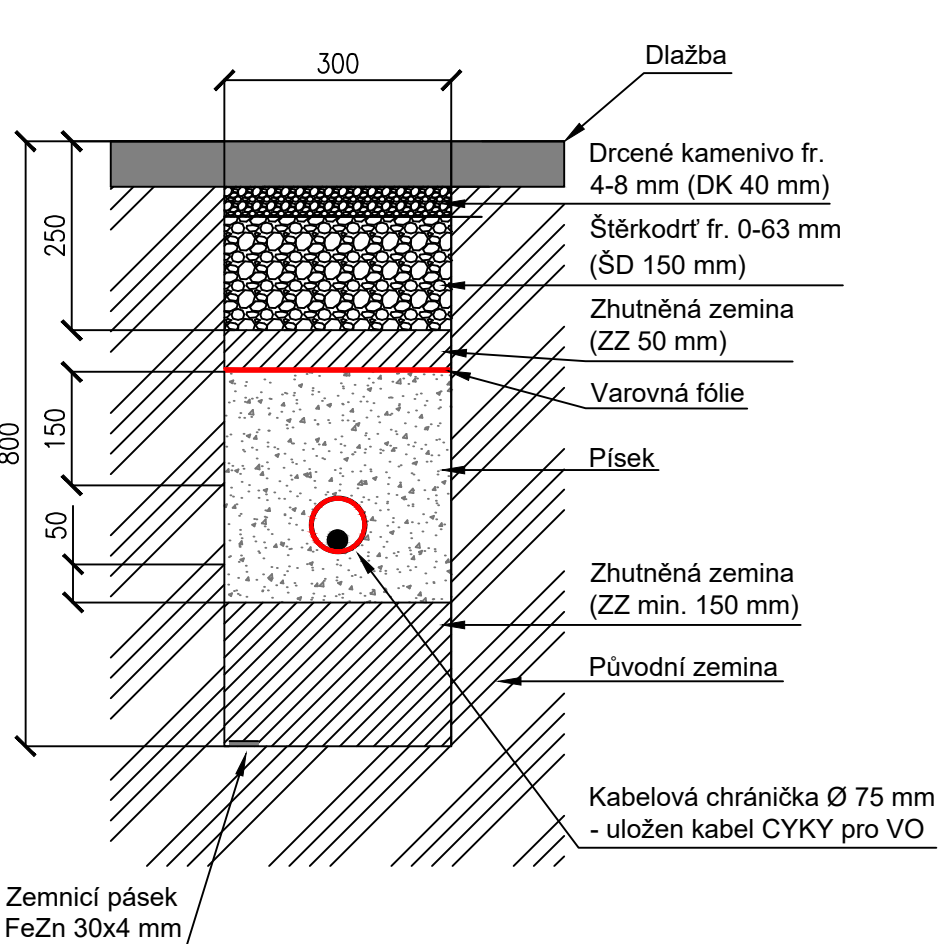

Řez komunikací

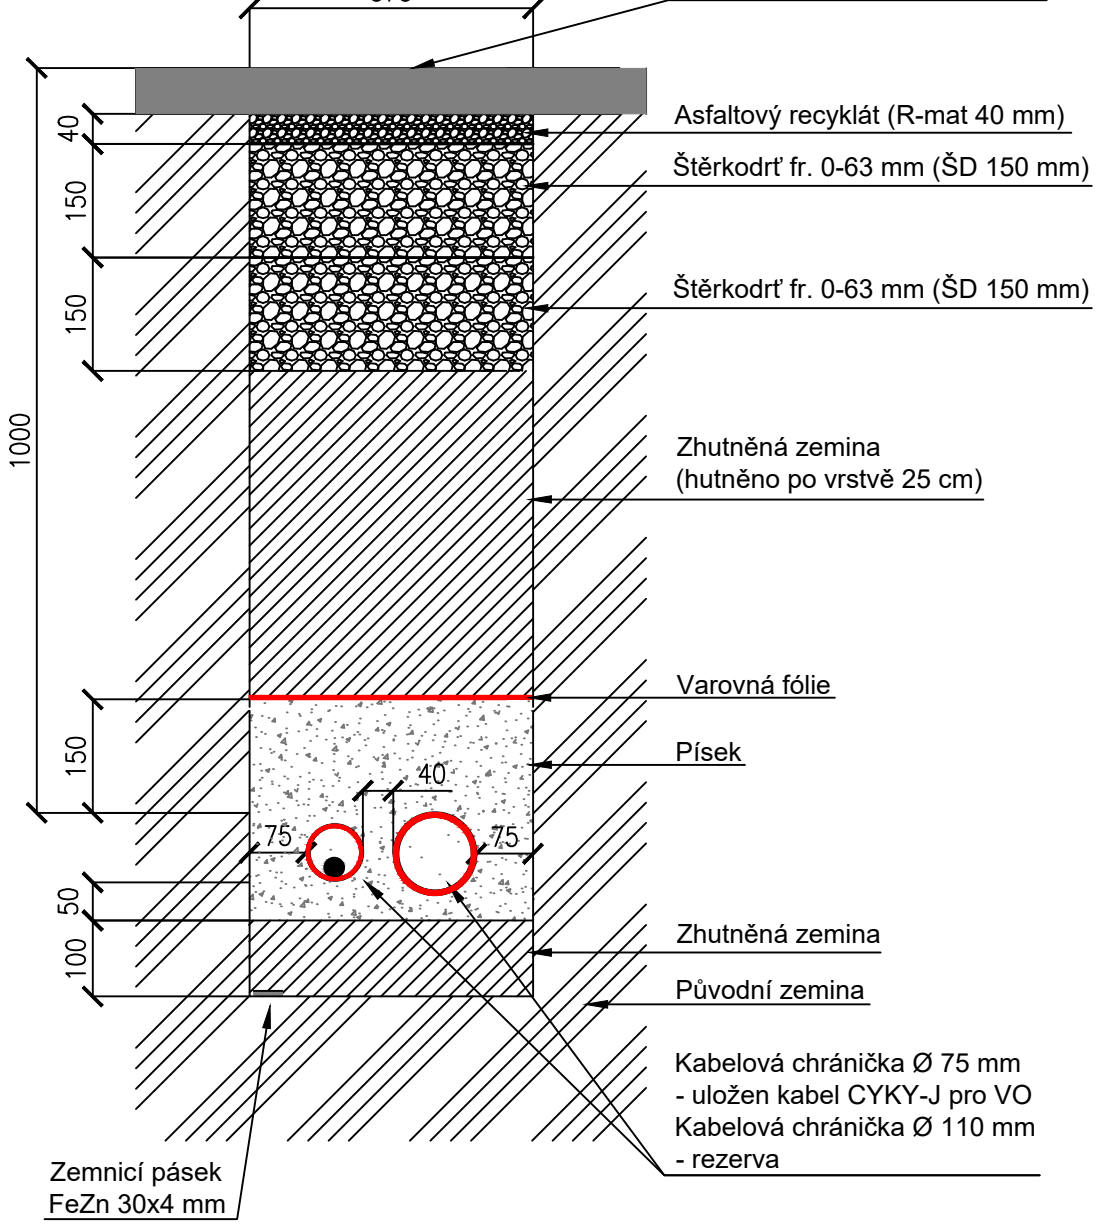

Uložení kabelů bude plně respektovat vyjádření ostatních správců inženýrských sítí a ČSN 73 6005.

Minimální krytí chrániček pod chodníkem bude 0,4 m.

Minimální krytí chrániček pod volným terénem bude 0,5 m.

Minimální krytí chrániček pod komunikací bude 1,0 m.

Skladba horních vrstev chodníku bude primárně dle PD dopravního inženýra. Jinak se bude řídit skladbou dle této PD.

Vypracoval: Ing. Josef Klíma	Projektant: Ing. Karel Tomek	ELEKTRO ING. KLÍMA s.r.o.	
Místo stavby: Město Nové Město na Moravě, ul. Bělisko	Investor: Město Nové Město na Moravě Vratislavovo náměstí 103 592 31 Nové Město na Moravě	T. Bati 1041, 674 01 Třebíč IČ: 25522043; DIČ: CZ25522043	
Název stavby: CHODNÍK BĚLSKO, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ		Dokumentace:	DUR+DSP
Stavební objekt: 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ		Číslo PD:	JK-TP-8
Název výkresu: ŘEZY KABELOVOU TRASOU		Datum:	7 / 2020
		Formát:	A3
		Měřítko:	1 : 10
		Č. výkresu:	D.401.7