

ENVIGEST, s.r.o.
Masarykova 305
59231 Nové Město na
Moravě

naše značka
5001174367

vyřizuje
Martina Pýchová

datum
21.09.2015

Věc:

Cyklostezka Vlachovická, Nové Město na Moravě

K.ú. - p.č.: Nové Město na Moravě

Stavebník: Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 59231 Nové Město na Moravě

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim

RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený RWE Distribuční služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

Stanovisko odboru EPZ - VTL (Bohuslav Hubička, tel: 532 227 264):

K Vašemu požadavku sdělujeme, že v oblasti plánované cyklostezky (dle předložené situace) prochází vysokotlaký (dále jen VTL) plynovod DN 150, PN 40.

Je proto nutné činnost v této lokalitě řešit dle zákona 458/2000 Sb., TPG 702 04 a ČSN EN 1594.

Při realizaci cyklostezky požadujeme dodržet následující podmínky:

- VTL plynovod kříží stávající komunikaci a současně bude křížit novou cyklostezku;
- uvedený VTL plynovod je v místě křížení pod komunikací v chrániče;
- na konci chráničky jsou umístěny číhačky na sloupku, které jsou mimo těleso komunikace;
- cyklostezku situovat tak, aby číhačky na sloupku nezasahovaly do tělesa cyklostezky a zůstaly ve vzdálenosti min. 2 m od okraje cyklostezky;
- dle předložené situace nelze jednoznačně posoudit, zda je možné uvedenou vzdálenost dodržet;

Všeobecné podmínky:

- výkopové a zemní práce v ochranném pásmu VTL plynovodu (4 m na obě strany od plynovodu) provádět zásadně ručně;
- nepoškodit nadzemní části VTL plynovodu (orientační sloupky, uzávěry atd.);
- nesnižovat ani nezvyšovat stávající krytí VTL plynovodu;
- v ochranném pásmu VTL plynovodu neskladovat žádný stavební ani jiný materiál;
- případné dočasné zařízení staveniště (maringotky, mobilní buňky atd.) umístit mimo bezpečnostní pásmo VTL plynovodu (20 m od plynovodu);
- po dobu výstavby požadujeme zabezpečit VTL plynovod proti mechanickému poškození vhodným způsobem (přejezdy zabezpečit silničními panely, ochranné pásmo VTL plynovodu ohraničit výstražnou páskou);
- před zahájením prací Vám naše zařízení vytyčíme - žádost o vytyčení se nachází na internetových stránkách www.rwe-ds.cz.

Budou-li splněny výše uvedené podmínky (sloupek s číhačkou mimo těleso cyklostezky) s akcí "Cyklostezka Vlachovická, Nové Město na Moravě" souhlasíme.

Stanovisko RWE Distribuční služby, s.r.o., EPZ Jihlava (Martina Pýchová, tel. 532228294):

V zájmovém území se v současné době nenachází STL a NTL plynovodní vedení a zařízení v majetku nebo ve správě RWE GasNet, s.r.o.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby,

RWE Distribuční služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1
657 02 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info_ds@rwe.cz
I www.rwe.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007

Bankovní spojení:
ČSOB a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300

zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku RWE kontaktujte prosím RWE GasNet, s.r.o. Kontakt naleznete na adrese www.rwe-distribuce.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na Zákaznické lince 840 11 33 55.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.


V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001174367 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.

Martina Pýchová
technik externích požadavků
odbor zpracování externích požadavků
RWE Distribuční služby, s.r.o.
+420532228294
martina.pychova@rwe.cz

Přílohy: Detailní zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele


Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001174367 ze dne 21.09.2015.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 59231 Nové Město na Moravě. K.ú.: Nové Město na Moravě.

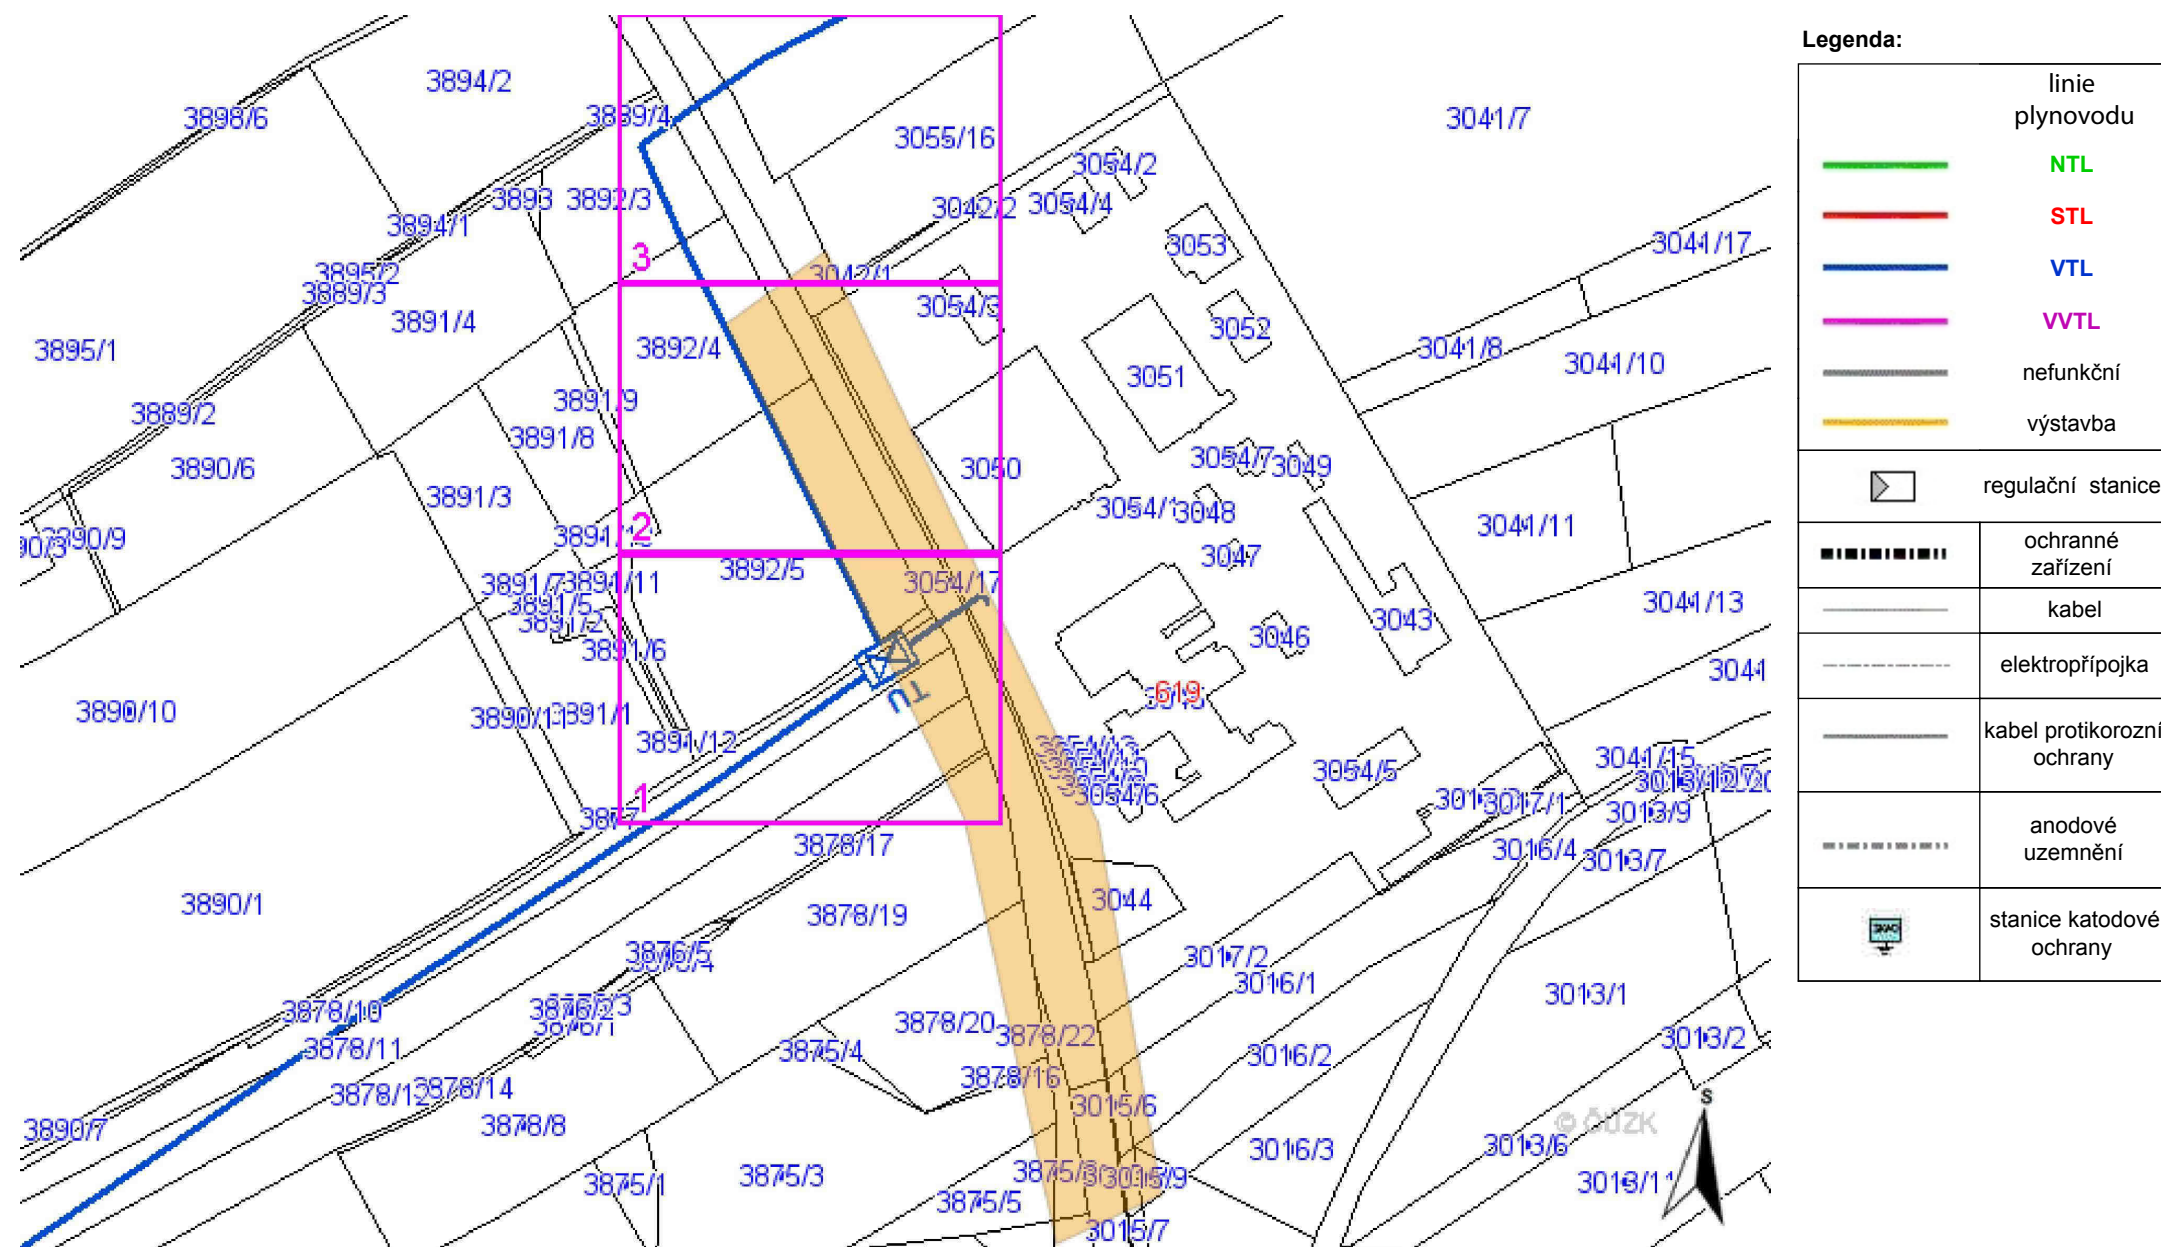

Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001174367 ze dne 21.09.2015.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 59231 Nové Město na Moravě. K.ú.: Nové Město na Moravě.

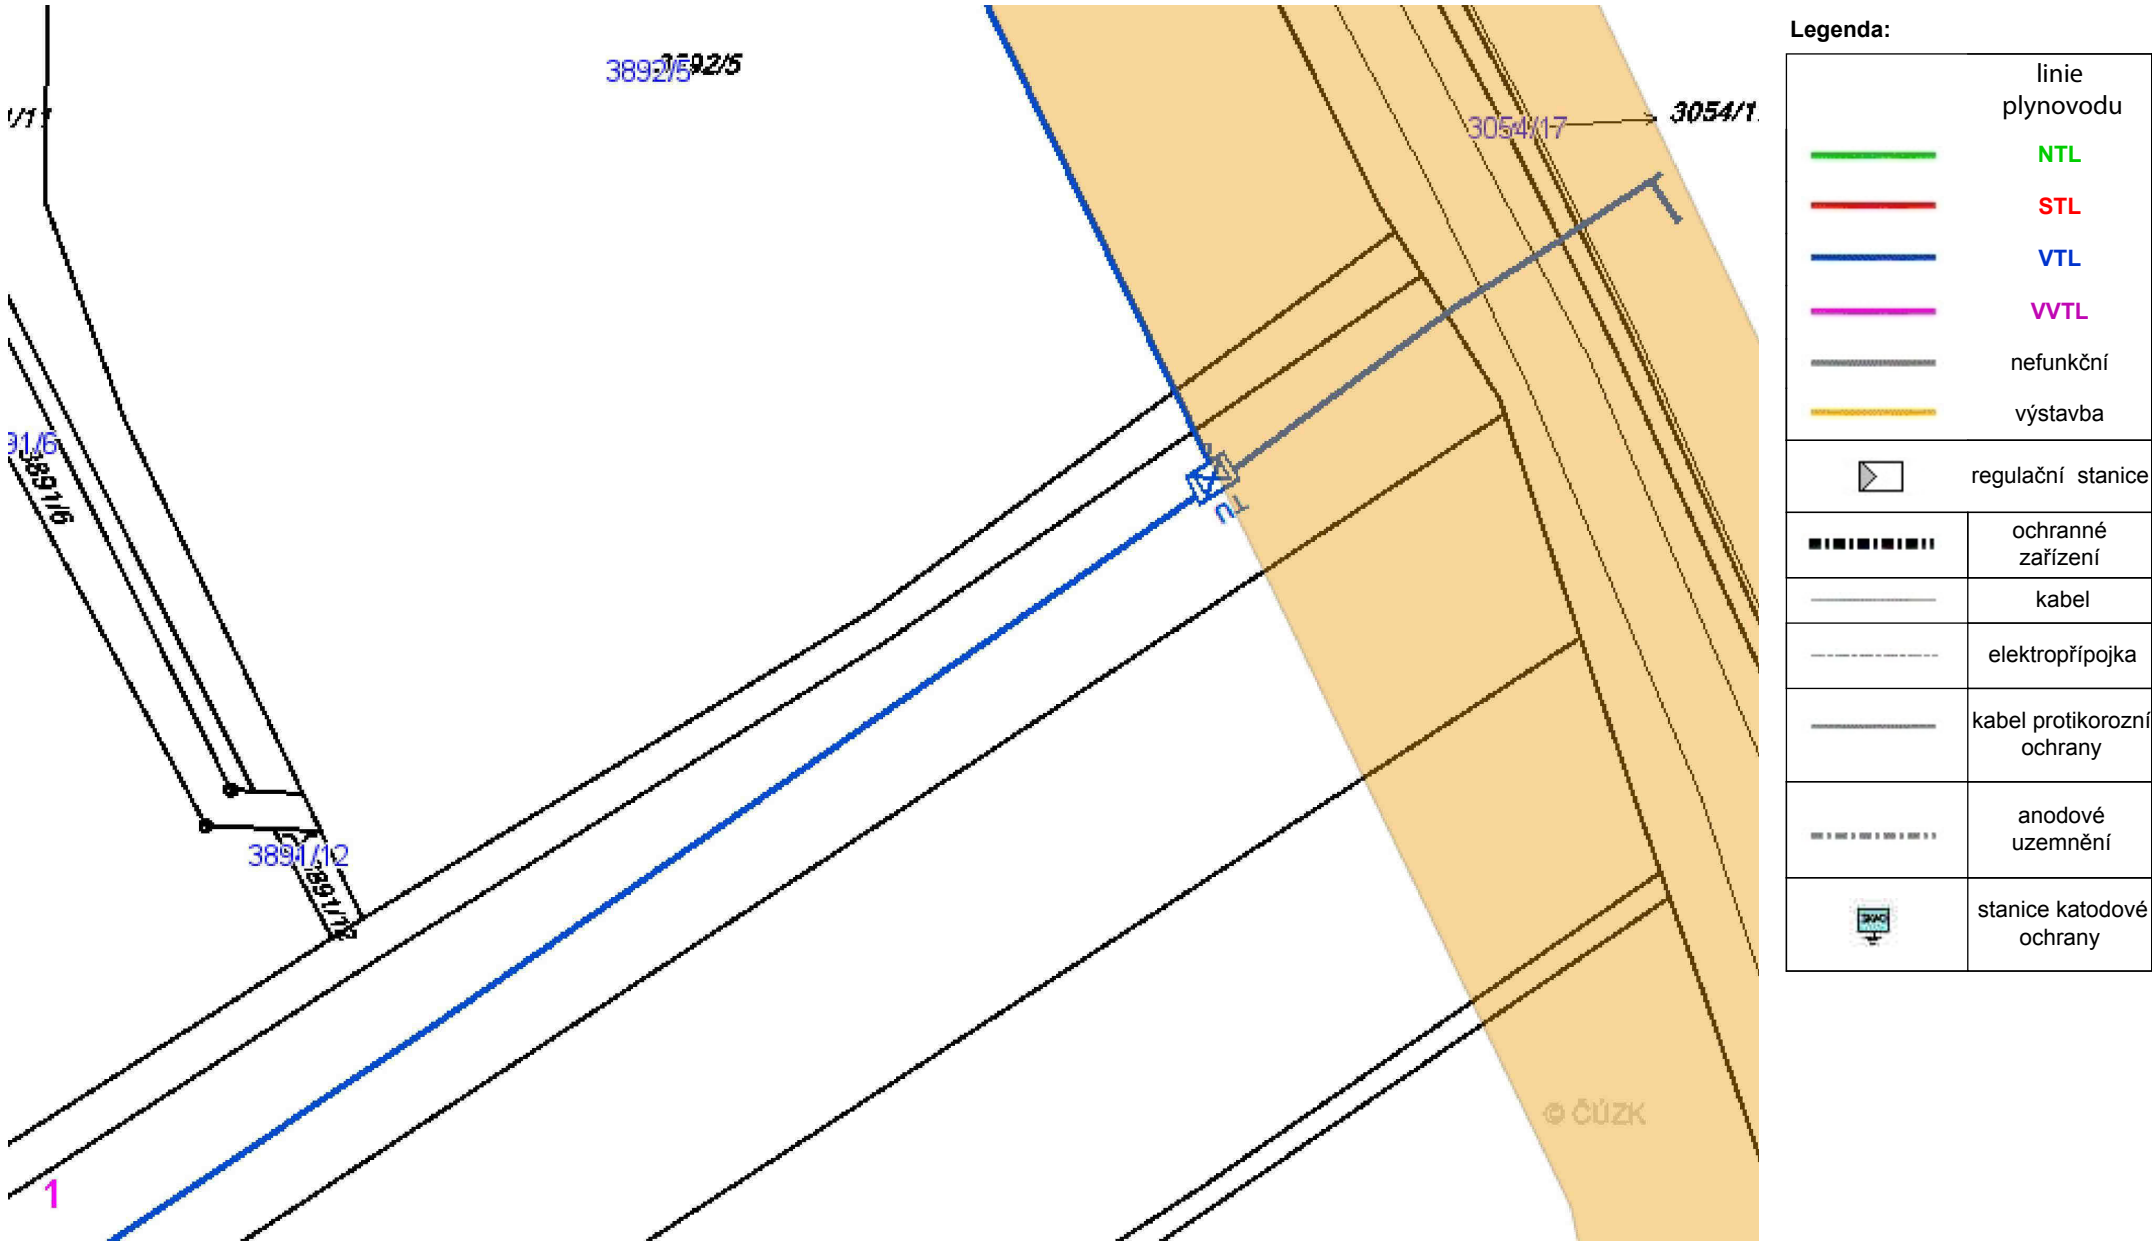

Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001174367 ze dne 21.09.2015.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 59231 Nové Město na Moravě. K.ú.: Nové Město na Moravě.



Příloha: Detailní zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001174367 ze dne 21.09.2015.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 59231 Nové Město na Moravě. K.ú.: Nové Město na Moravě.



