



FV panely
Longi Solar 405Wp
LR5-54HH-405
Uoc = 37V
Isc = 13,83A
Ump = 31V
Imp = 13,07A

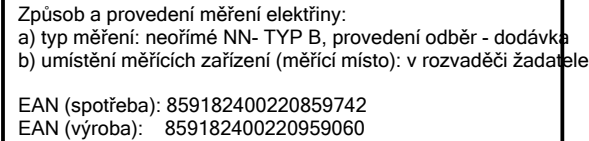

Pojistková skříň SR522



Investor: Město Nové Město na Moravě
Vratislavovo náměstí 103, 59231 Nové Město na Moravě
Typ výrobny: Fotovoltaická výroba
k.ú. Nové Město na Moravě [706418]
parc. č. 1187/4 a parc.č. 1187/3
Smlouva o připojení s EG.D: č. 9002044888


| Parametr | Nastavení pro vypnutí | Zpoždění [s] |
|-------------------------|--------------------------|-----------------|
| U napětí 3. stupeň: | 1,2 Un | t - 0,1s |
| U napětí 2. stupeň: | 1,15 Un | t - 5s |
| U napětí 1. stupeň: | 1,11 Un | t - 0s |
| U podpětí 1. stupeň: | 0,70 Un | t - 2,7s |
| U podpětí 2. stupeň: | 0,45 Un | t - 0,2s |
| F nadfrekvence: | 51,5 Hz | t - 0,1s |
| F podfrekvence: | 47,5 Hz | t - 0,1s |
| (Q & U<) | | |
| jalový výkon / podpětí: | 0,85 Un | t1 - 0,5s |

Při ztrátě napětí v DS:
Dojde ke galvanickému odpojení přes rozpadový bod

Regulace činného výkonu dle PDS:
P1 0% Zapnuto
P4 100% Zapnuto (základní provozní stav)



| | |
|------|------------------------|
| -Wx1 | Stávající silový kabel |
|------|------------------------|

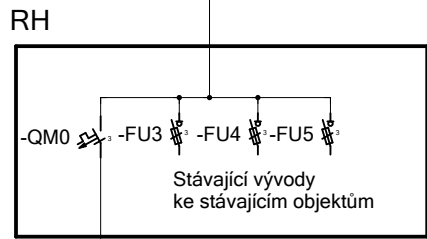

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM
NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN EN 33 2000-4-41 ED.3

- ZÁKLADNÍ OCHRANA (ZÁKLADNÍ ISOLACE, KRYTÍ A PŘEPÁŽKY
- OCHRANA PŘI PORUŠE (PŘÍDAVNÁ ISOLACE,
- OCHRANNÉ POSPOJENÍ, AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE)
- DOPLŇKOVÁ OCHRANA (DOPŇUJÍCÍ OCHRANNÉ POSPOJENÍ)



Název stránky:
JEDNOPÓLOVÉ SCHÉMA

1

+ DSP

Dokument:

2022-0269

List

Listu