

# Požadavky na stavbu pro instalaci jednotky


Nabídka č.: Z81984/0

Akce: Fotbalové hřiště Nové Město na Moravě, kabiny


Pozice: Jednotka 2.1

1,2		
DANIPRO - Ing. Jiří Danih	Z81984/0	

## Doporučený způsob napojení odvodu kondenzátu u podstropních jednotek

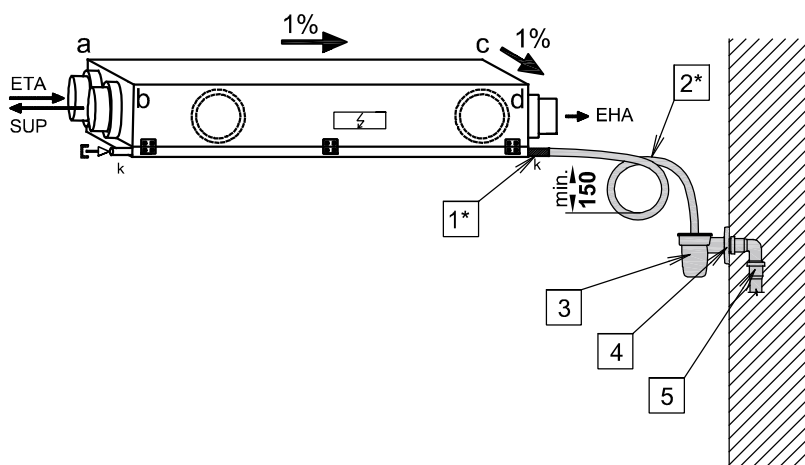

- 1\* Výstupní nátrubek 16 mm
- 2\* Flexibilní hadice, vnitřní průměr 16 mm, délka 2 m  
vytvořit sifonovou smyčku min. 150 mm
- 3 Nálevka s kuličkou (např. AKS1Z)
- 4 Koleny HT DN 32
- 5 Napojení na kanalizaci DN 32
- \* Součástí dodávky jednotky

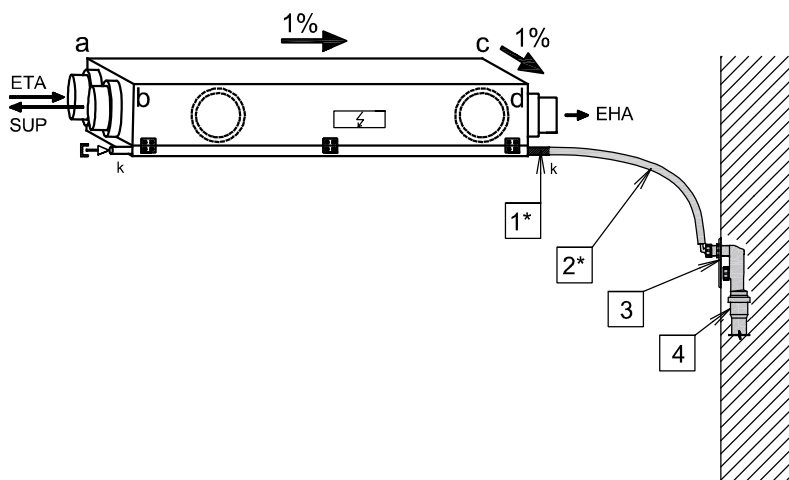

- 1\* Výstupní nátrubek 16 mm
- 2\* Flexibilní hadice, vnitřní průměr 16 mm, délka 2 m
- 3 Zápachový uzávěr např. AKS71
- 4 Napojení na kanalizaci DN 32
- \* Součástí dodávky jednotky

Doporučené spádování  
Vzdálenost rohu jednotky od vodorovné stropní konstrukce  
a=±0 mm, b=9 mm  
c=15 mm, d=24 mm