



**Hasičský záchranný sbor Kraje
Vysočina
územní odbor Žďár nad Sázavou**

HZSJX0051TUJ

HZSJX0051TUJ
prvotní identifikátor

Jamská 4, 591 01 Žďár nad Sázavou

ADRESÁT:

**Město Nové Město na Moravě
Vratislavovo náměstí 103
592 31 Nové Město na Moravě**

VYŘIZUJE: nprap. Marta Rybová
TEL: 950291108 / FAX: 950291132
E-MAIL: m.rybova@hasici-vysocina.cz

ŽDÁR NAD SÁZAVOU: 07.07.2017
POČET LISTŮ: 2
PŘÍLOHY: 0
Č.j.: HSJI- 3703-2/ZR-2017

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Název stavby: Adaptace objektu č.16 v Novém Městě na Moravě pro potřeby ZUŠ

Místo stavby: Nové město na Moravě, Palackého náměstí č. 16, parc.č. 509/1

Stavebník: Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103
592 31 Nové Město na Moravě

Předložený druh dokumentace: sloučené územní a stavební řízení

Jméno a příjmení zpracovatele PBŘ: Ing. Jiří Ledinský, číslo ČKAIT-0012288,
PBŘ z 06/2017

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. B) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. B) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 30.6.2017 a k této dokumentaci vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

souhlasné závazné stanovisko.

V původním objektu pojišťovny bude změnou užívání nově využito pro základní uměleckou školu se sociálním a technickým zázemím. V 1. PP bude vybudován koncertní sál s jevištěm a barem včetně zázemí pro vystoupení ZUŠ. Původní trafo v 1. PP je beze změn. V 1.-3. NP dojde prakticky k přebudování dispozic, kde budou vybudovány učebny pro výuku, sociální zázemí, technické a komunikační prostory. V prostoru vstupní haly budou probíhat výstavy a koncerty pro cca 60 osob. CHÚC typu A bude změněna na CHÚC typu B bez předsíně s přetlakovým větráním. Další únik po otevřeném schodišti bude zachován. Konstruktivní systém je nehořlavý.

Rozdělení na požární úseky je uvedeno v PBŘS. Požární uzávěry budou osazeny dle PBŘS a výkresů PB. V CHÚC typu B bude zajištěna 15-ti násobná výměna vzduchu za hodinu. Náhradní zdroj pro CHÚC bude v samostatném požárním úseku s min. požární odolností EI 30 DP1 stěny a EI 15 DP1 pro uzávěr. V objektu bude vybudován domácí rozhlas s nuceným poslechem a bude

instalováno nouzové osvětlení. V přízemí ve vstupní chodbě bude umístěno tlačítko CENTRAL STOP a TOTAL STOP. Ve všech podlažích budou osazeny hadicové systémy s tvarově stálou hadicí, v nadzemních patrech 30 m. V objektu bude osazeno celkem 24 kusů PHP. Vnější požární voda je zajištěna z rybníka Kazmírův s dostatečnou vydatností a přístupem ve vzdálenosti cca 450 m od objektu.

Odůvodnění


Posouzená dokumentace specifikovaná v úvodu závazného stanoviska splňuje obsahové náležitosti v souladu s ustanovením § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. Z obsahu posouzené dokumentace vyplývá, že jsou splněny požadavky požární bezpečnosti staveb kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.


Poučení

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhlášky o požární prevenci, ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. si Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina jeden výtisk požárně bezpečnostního řešení nebo obdobného dokumentu, který je dostatečný pro posouzení požární bezpečnosti stavby, ponechává ve své dokumentaci.

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání. Odvolání lze podat prostřednictvím správního orgánu, který vydal rozhodnutí ve věci, která je předmětem řízení, a to ve lhůtě stanovené v příslušném rozhodnutí.

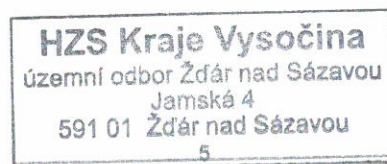


.....
plk. Ing. Vladimír Sobotka
ředitel územního odboru