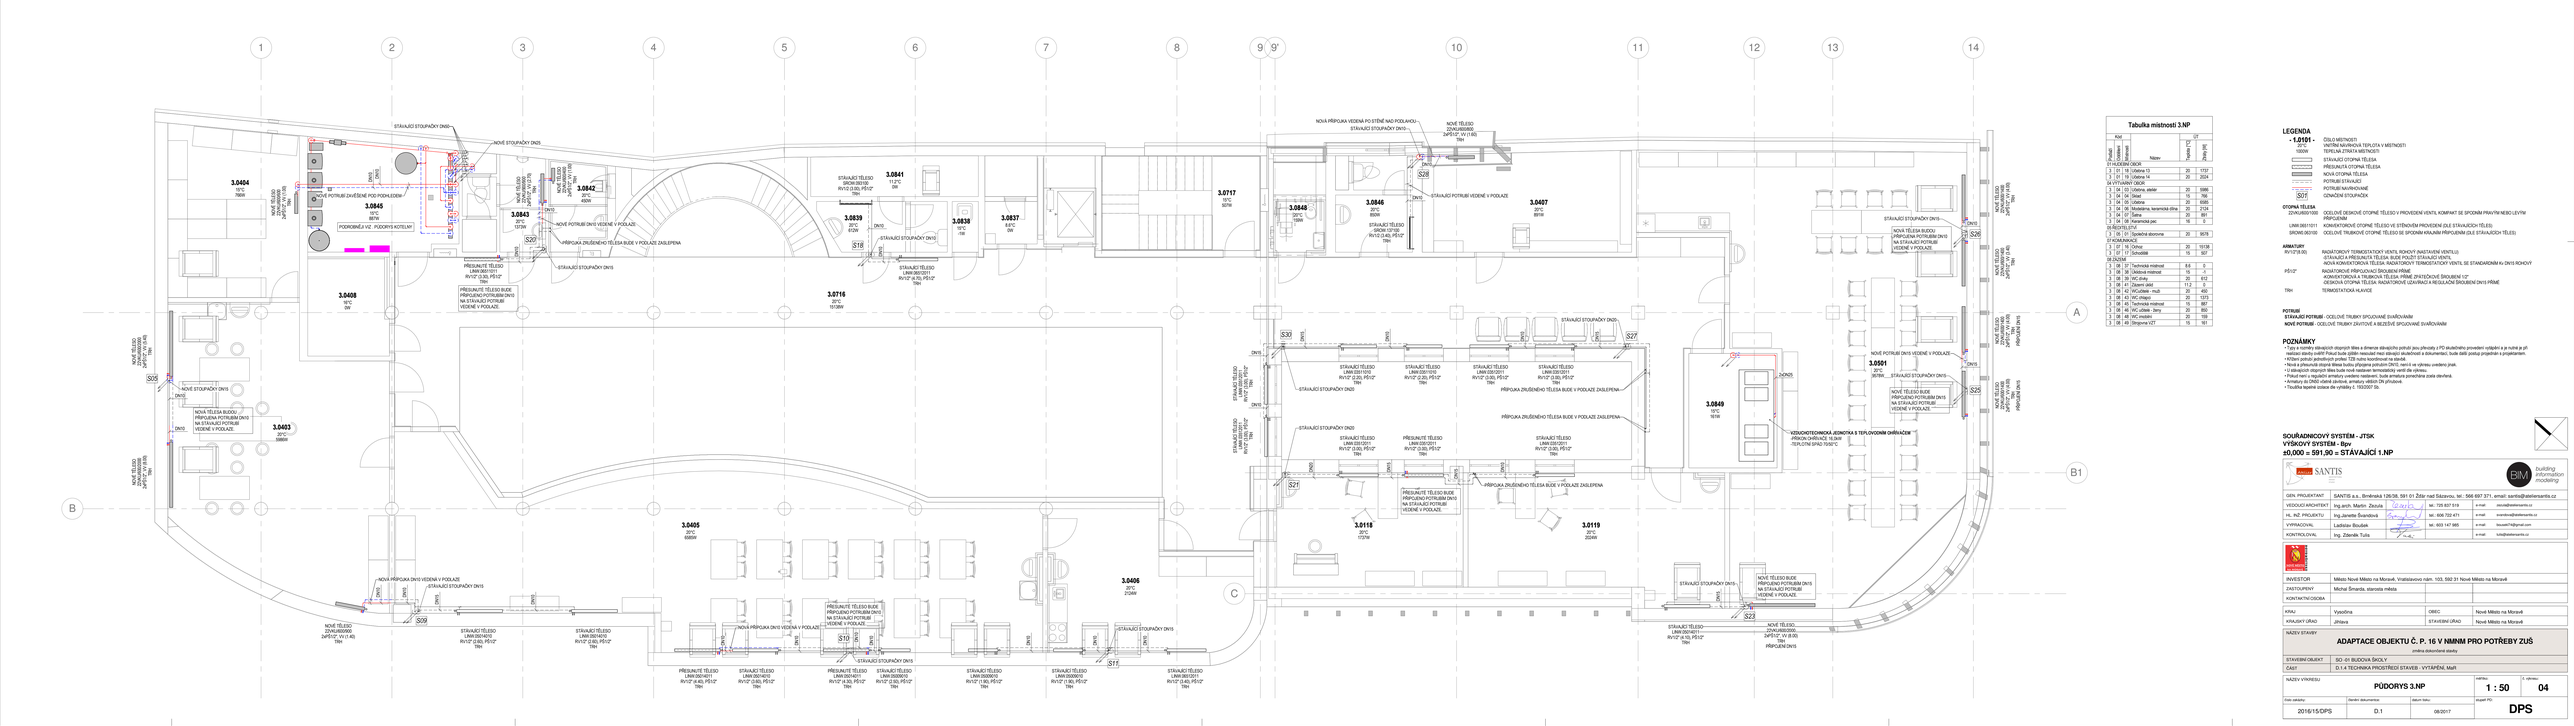
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9'
10
11
12
13
14
A
B
B1
C
3.0404
5m/s
3.0845
18°C
887W
PODROBNÉ VIZ - PŮDORYS KOTELNY
3.0408
18°C
0W
3.0403
20°C
888W
3.0405
20°C
2589W
3.0406
20°C
2124W
3.0842
20°C
450W
3.0843
20°C
13739W
3.0839
20°C
812W
3.0838
18°C
-19W
3.0841
17.5°C
0W
3.0837
8.6°C
0W
3.0716
20°C
10126W
3.0717
15°C
927W
3.0848
20°C
-19W
3.0846
20°C
850W
3.0407
20°C
891W
3.0849
18°C
161W
3.0850
20°C
1373W
3.0118
20°C
1727W
3.0119
20°C
2024W
3.0851
20°C
367W
STAVAJÍCÍ STUPAČKY DN25
NOVÉ STUPAČKY DN25
NOVÉ POTRUBÍ DVĚMA PO PODLAHOU
NOVÉ POTRUBÍ DVĚ VEDENÉ V PODLAZE
PŘÍPOJKA ZDRUŽENÉHO TĚLESA BUDE V PODLAZE ZASLEPENA
STAVAJÍCÍ POTRUBÍ VEDENÉ V PODLAZE
NOVÉ TĚLESO 22VKU600/300 ŠxPŘExV = 40
NOVÉ TĚLESO 22VKU600/300 ŠxPŘExV = 60
NOVÉ TĚLESO 22VKU600/300 ŠxPŘExV = 80
NOVÉ TĚLESO 22VKU600/300 ŠxPŘExV = 90
NOVÉ TĚLESO 22VKU600/300 ŠxPŘExV = 100
NOVÉ TĚLESO 22VKU600/300 ŠxPŘExV = 120
NOVÉ TĚLESO 22VKU600/300 ŠxPŘExV = 140
NOVÉ TĚLESO 22VKU600/300 ŠxPŘExV = 160
NOVÉ TĚLESO 22VKU600/300 ŠxPŘExV = 180
NOVÉ TĚLESO 22VKU600/300 ŠxPŘExV = 200
NOVÉ TĚLESO 22VKU600/300 ŠxPŘExV =