

2013.
- 4. 05. 2017

SANTIS, a. s.
Brněnská 126/38
591 39 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Váš dopis č. j.
Číslo jednací ZR/1697-3/2017-Še
Vyřizuje Šemrinc Jiří
Tel. +420 566 651 146
Žďár nad Sázavou 2. 5. 2017

Vyjádření VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s. (dále jen VAS) k projektové dokumentaci na akci „Sportovní hala s lezeckou stěnou, Tyršova ul., Nové Město na Moravě - IO-05 Jednotná kanalizace SO-01, IO-05.1 přípojka jednotné kanalizace, IO-05.2 vnitroareálová jednotná kanalizace, IO-06 Přípojka jednotné kanalizace objektu ZŠ“, k. ú. Nové Město na Moravě (dále jen stavba) pro:

- vyjádření k projektové dokumentaci
- realizaci stavby
- zahájení odvádění odpadních vod
- zajištění nepřetržitého odvádění odpadních vod
- vyjádření pro stavební úřad k vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení

Investor: Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

1. Vyjádření k projektové dokumentaci

Předložená projektová dokumentace zpracovaná projektantem, p. Miroslavem Novotným, zakázkové číslo 2016/10/DUR+DSP (datum 03/2017) je zpracovaná v souladu s podmínkami předběžného vyjádření VAS -- **bez připomínek**.

2. Stanovení podmínek pro realizaci stavby

- 2.1. Před zahájením realizace stavby kanalizační přípojky (IO-05) požadujeme uzavřít s VAS po předložení stavebního povolení na stavbu kanalizační přípojky vydaného místně příslušným stavebním úřadem smlouvu na odvádění odpadních vod. Smlouva s VAS na odvádění odpadních vod, kontaktní telefon zákaznické oddělení VAS, Ing. Pitrunová (telefon 566 651 151).
- 2.2. Upozorňujeme na věcnou a časovou koordinaci stavby se stavbou „Rekonstrukce kanalizace, ulice Tyršova, Nové Město na Moravě“ – investor Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko (dále jen SVK Žďársko).

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Divize Žďár nad Sázavou
Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou
Bankovní spojení: 1806751/0100
Telefon: +420 566 651 111, e-mail: divize@vaszr.cz

SÍDLO SPOLEČNOSTI:
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
IČ: 49455842, DIČ: CZ49455842
Společnost je zaregistrována v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1181

www.vodarenska.cz

- 2.3. K provedení odbočení (*navrtání na rekonstruovanou stoku jednotné kanalizace DN 300 KA, která je ve správě VAS, do koncové kanalizační šachty č. 527 a to v případě, že v rámci provádění rekonstrukce kanalizační stoky nebylo pro výše uvedenou stavbu kanalizačních přípojek IO-05, IO-06 provedeno odbočení*) má výhradní právo VAS. Tyto práce však VAS nezajišťuje.
- 2.4. Montážní práce kanalizačních přípojek (*IO-05, IO-06*) výše uvedené stavby VAS nezajišťuje. Z těchto důvodů požadujeme přizvat mistra VaK Nové Město na Moravě, pana Filu (telefon: 566 618 768, 602 142 624) (*upozorňujeme, že výzva musí být hlášena mistrovi minimálně 2 pracovní dny dopředu*):
- 2.4.1. Ke kontrole provedení odbočení ze stoky pro kanalizační přípojky (*v případě, že v rámci provádění rekonstrukce kanalizační stoky nebylo provedeno*) a ke kontrole provedených podsypů potrubí, montáží, těsností kanalizačních přípojek. O této kontrole bude sepsán zápis s uvedením všech závad viz **formulář č. 2.1.** – tato příloha slouží i jako potvrzení mistra VaK Nové Město na Moravě o odstranění závad. VAS upozorňuje, že do jednotné kanalizace ve správě VAS nesmí být zaústěny žádné drenážní systémy a trativody.

VAS upozorňuje, že podmínkou uzavření nové smlouvy s VAS na odvádění odpadních vod a napojení nové kanalizační přípojky (IO-05) na rekonstruovanou kanalizaci ve správě VAS je dodržení podmínek uvedených ve vyjádření VAS ze dne 19. 2. 2013, č. j. ZR/407/2013-Še k projektové dokumentaci na akci „Demolice ubytovacího zařízení Domovina v Novém Městě na Moravě“ – investor město Nové Město na Moravě.

3. Zahájení odvádění odpadních vod je podmíněno:

- 3.1. Splněním podmínek stanovených v bodě 2.1., 2.2., 2.3. a 2.4.

4. Podmínky pro zajištění nepřetržitého odvádění odpadních vod

Předložení níže uvedených dokladů v termínu do zahájení vypouštění odpadních vod:

- 4.1. Geodetické zaměření trasy kanalizační přípojky (*IO-05, IO-06*) v listinné podobě a v systému MicroStation (data v souřadném systému S-JTSK ve formátu DGN) **před provedením obsypu a zásypu potrubí.**
- 4.2. Kopie formuláře č. 2.1. o kontrole a odstranění závad dle bodu 2.4.1.
- 4.3. Opravená projektová dokumentace kanalizační přípojky (*IO-05, IO-06*) podle skutečného provedení.

Tyto výše uvedené doklady prosím předávejte:

- ☐ osobně na VAS v úředních dnech (pondělí od 7:00 až 11:00 hod, 12:00 až 15:00 hod, středa od 7:00 až 11:00 hod, 12:00 až 17:00 hod) – Ing. Jiřímu Šemrincovi
- ☐ osobně na VAS mimo úřední dny na podatelnu VAS – dveře č. 18
- ☐ zasláním elektronicky na e-mailovou adresu: semrinec@vaszr.cz
- ☐ zasláním na adresu - VAS, Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou

5. Vyjádření pro stavební úřad k vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení


S vydáním rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení na stavbu „Sportovní hala s lezeckou stěnou, Tyršova ul., Nové Město na Moravě - IO-05 Jednotná kanalizace SO-01, IO-05.1 přípojka jednotné kanalizace, IO-05.2 vnitroareálová jednotná kanalizace, IO-06 Přípojka jednotné kanalizace objektu ZŠ“ VAS

souhlasí.

Toto vyjádření vydává VAS v zastoupení SVK Žďársko podle čl. VI, odst. 7., písmeno b) a c) Smlouvy o nájmu, provozování a správě vodovodů a kanalizací uzavřené mezi výše uvedenými stranami dne 31. 12. 2013.

Platnost vyjádření je 1 rok ode dne vydání.

 **VODÁRENSKÁ**
AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
Divize Žďár nad Sázavou
Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou

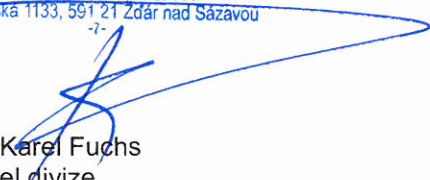
Ing. Karel Fuchs
ředitel divize

Přílohy


- ☐ Formulář č. 2.1. (VAS upozorňuje, že veškeré formuláře k vodovodním přípojkám jsou dále k dispozici na internetových stránkách <http://www.vodarenska.cz/divize-zdar-nad-sazavou/vodovodni-kanalizacni-pripojky>)
- ☐ Podklad pro vyplnění smlouvy (VAS upozorňuje, že veškeré informace jsou dále k dispozici na internetových stránkách <http://www.vodarenska.cz/divize-zdar-nad-sazavou/zrizeni-ukoncení-smlouvy>)
- ☐ Schéma zemních prací pro navrtávku kanalizační přípojky

Na vědomí


VAS, provoz VaK Nové Město na Moravě
VAS, referent speciálních činností – Ing. Šemrínec

SCHÉMA ZEMNÍCH PRACÍ PRO NAVRTÁVKU KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY


HORNÍ NAVRTÁVKA – PŮDORYS

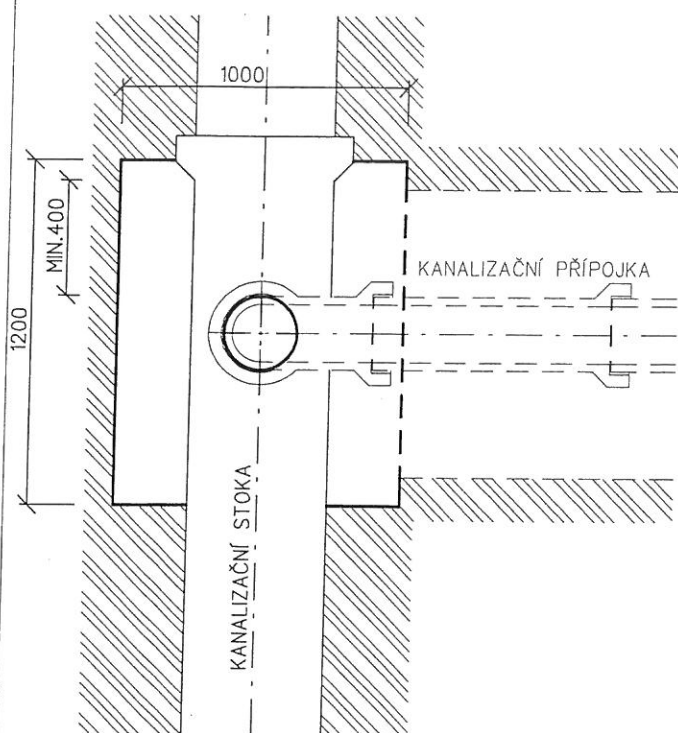


BOČNÍ NAVRTÁVKA – PŮDORYS

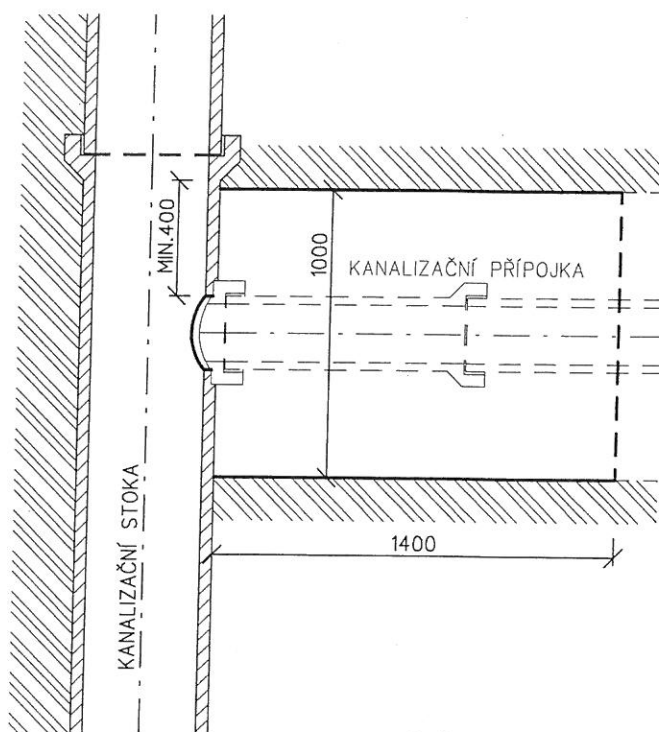

HORNÍ NAVRTÁVKA – ŘEZ

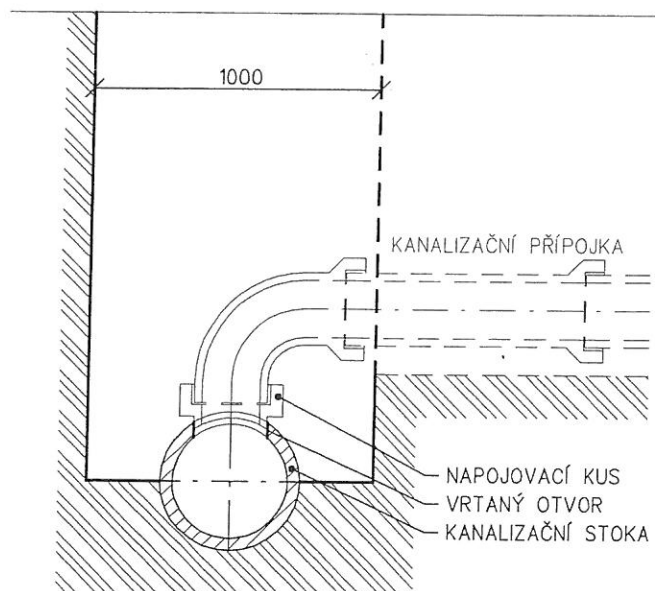

BOČNÍ NAVRTÁVKA – ŘEZ

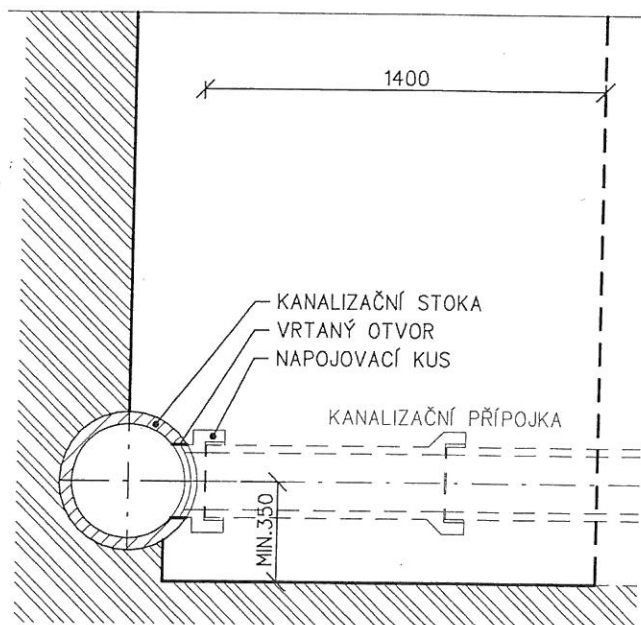

- NA NAVRTÁVKU MUSÍ BÝT PŘIPRAVENY ZEMNÍ PRÁCE DLE SCHÉMATU
- NAVRTÁVKA DO KANALIZAČNÍ ŠACHTY – STĚNA MŮŽE BÝT MAX. 400mm, JINAK MUSÍ BÝT ODEKÁNA Z VENKOVNÍ STRANY ŠACHTY
- NAVRTÁVANÉ OBETONOVÉ POTRUBÍ MUSÍ BÝT V MÍSTĚ VRTU OČIŠTĚNÉ OD BETONU
- PROCHÁZÍ-LI VÝKOPEM JINÉ PODZEMNÍ VEDENÍ, MUSÍ BÝT VÝKOP PŘIMĚŘENĚ ZVĚTŠEN
- VÝKOP MUSÍ BÝT BEZ VODY A BAHNA
- VÝKOP V ZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ BUDE ZAPAŽEN OD HLOUBKY 1,20 m, V NEZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ BUDE ZAPAŽEN OD HLOUBKY 1,50 m
- PŘI POUŽITÍ PAŽENÍ MUSÍ BÝT ZACHOVÁNY MIN. ROZMĚRY MANIPULAČNÍHO PROSTORU
- VRTACÍ SOUPRAVA SE KOTVÍ POMOCÍ KOLÍKŮ DO ZEMĚ
- PŘI SJEDNÁNÍ PROVEDENÍ NAVRTÁVKY MUSÍ BÝT NAHLÁŠEN PRŮMĚR KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY, OSAZENÍ PRVNÍHO KUSU Z KAMENINY
- ROVNÁ ROURA, KOLENO 30st., 45st., 60st., 90st. A PRŮMĚR d150 NEBO d200
- PŘI POUŽITÍ JINÉHO MATERIÁLU NEŽ KAMENINY SE MUSÍ POUŽÍT TYPOVÝ PŘECHODOVÝ KUS STEJNÉHO PROFILU
- JE-LI KANALIZAČNÍ STOKA Z PVC, MUSÍ SE NAHLÁSIT JEJÍ PROFIL A PŘÍPOJKA SE PROVÁDÍ PRO PRŮMĚRY DN150 A DN200. DÁLE JE TŘEBA NAHLÁSIT PROTŘEBNOU TVAROVKU PRO OSAZENÍ PRVNÍHO KUSU PŘÍPOJKY. VÝKOP JÁMY PRO MONTÁŽ JE 1000x800mm.

