

# Městský úřad Nové Město na Moravě

odbor dopravy a vnitřních věcí

Vratislavovo náměstí 103,  
592 31 Nové Město na Moravě

ENVIGEST, s.r.o.  
Masarykova 305  
592 31 Nové Město na Moravě

Váš dopis zn./ze dne      Naše značka  
MUNNMN/12209/2021/1

Vyřizuje/linka  
Drdlová/566598375  
marta.drdlova@meu.nmmn.cz

Nové Město na Moravě  
Dne: 7.6.2021

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor dopravy a vnitřních věcí od Vás obdržel žádost o vyjádření k projektové dokumentaci stavby: „**Rekonstrukce mostu Slavkovice**“, investor: Město Nové Město na Moravě.

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor dopravy a vnitřních věcí, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), posoudil předložené doklady z hlediska silničních zájmů. Na základě toho ve smyslu ustanovení zákona o pozemních komunikacích a vyhlášky č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v návaznosti na § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) vydává

## **závazné stanovisko**

ke shora uvedené stavbě.

S realizací výše uvedené stavby souhlasíme za předpokladu, že budou dodrženy následující podmínky:

1. Během prací nesmí být na silnicích, místních komunikacích a jejich součástech skladován žádný materiál, silnice, místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace nesmí být poškozovány a znečišťovány.
2. Při užití silnice nebo místní komunikace jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům než pro které je určena (stání vozidel na pozemní komunikaci, uložení materiálu, překop, protlak, výkop aj..), je třeba povolení příslušného silničního správního úřadu. O povolení zvláštního užívání pozemní komunikace požádá žadatel zdejší odbor dopravy a vnitřních věcí minimálně 1 měsíc před realizací prací.
3. O povolení uzavírky silnice, místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace požádá žadatel minimálně 30 dní před zahájením prací. Žádost bude obsahovat náležitosti stanovené § 39 vyhlášky 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
4. Dopravní značení na silnici, místní komunikaci nebo veřejně přístupné účelové komunikaci je možné osadit až po vydání samostatného přípisu vydaného naším odborem. Součástí žádosti bude zpracovaná situace se zakreslením dopravního značení navrženého v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 294/2015 Sb. a Technických podmínek.

### Odůvodnění:

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor dopravy a vnitřních věcí, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě obdržel od žadatele, kterým je právnická osoba ENVIGEST, s.r.o., Masarykova č.p. 305, 592 31 Nové Město na Moravě žádost o vyjádření k projektové dokumentaci stavby: „Rekonstrukce mostu Slavkovice“. Po posouzení předložených podkladů z hlediska silničních zájmů a za dodržení výše uvedených podmínek nemáme připomínky k realizaci výše uvedené stavby.

Poučení o opravném prostředku:

Toto je závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu a podle tohoto ustanovení není závazné stanovisko samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Obsah závazného stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí vydaného podle zvláštních předpisů. Odvolat se proti obsahu závazného stanoviska lze až v rámci odvolání proti rozhodnutí příslušného správního orgánu.

Otisk úředního razítka

Bc. Petr Pazour

vedoucí odboru dopravy a vnitřních věcí

# Městský úřad Nové Město na Moravě

odbor stavební a životního prostředí

Vratislavovo náměstí 103,  
592 31 Nové Město na Moravě

Č.j.: MUNNMN/12208/2021/5

Nové Město na Moravě 2.6.2021

Tel.: 566 598 409

E-mail: michaela.koukolova@meu.nmmn.cz

## **Sdělení odboru stavebního a životního prostředí k projektové dokumentaci na akci: „Rekonstrukce mostu Slavkovice“ na pozemcích parc. č. 19/4, 248/5, 263/1 v katastrálním území Slavkovice**

Na základě Vaší žádosti ze dne 14.5.2021 o sdělení k předložené projektové dokumentaci na akci „Rekonstrukce mostu Slavkovice“ (dále jen „záměr“) na pozemcích parc. č. 19/4, 248/5, 263/1 v katastrálním území Slavkovice, jejímž investorem je Město Nové Město na Moravě, IČO 00294900, Vratislavovo náměstí č.p. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, žádost podal ENVIGEST PRO, s.r.o., IČO 29319382, Žďárská č.p. 990, 592 31 Nové Město na Moravě, se vyjadřujeme podle ust. § 154 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, z těchto hledisek:

1. Vodní hospodářství
2. Odpadové hospodářství
3. Ochrana ovzduší
4. Ochrana přírody a krajiny
5. Ochrana ZPF
6. Ochrana LPF

### **Vodoprávní úřad**

Vodoprávní úřad posoudil předloženou projektovou dokumentaci a k plánovanému záměru sděluje následující:

- Záměr je možný, pokud předložíte vodoprávnímu úřadu žádost o vodoprávní souhlas podle ust. § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, doloženou příslušnou projektovou dokumentací, stanoviskem správce povodí a vodního toku a souhlasem dotčeného orgánu státní správy ochrany přírody a krajiny se zásahem do VKP.
- Do projektové dokumentace je třeba uvést orientační polohu stavby vodního díla v souřadnicích S-JTSK.

K záměru nebude vydáváno závazné stanovisko vodoprávního úřadu podle § 104 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění, neboť zájmy podle tohoto zákona budou ošetřeny ve vodoprávním souhlasu.

### **Státní správa v oblasti odpadového hospodářství**

Na základě ustanovení § 146 odst. 3 písm. b) zákona č. 541/2021 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“) vydáváme vyjádření na výše uvedenou akci:

Souhlasíme se způsobem nakládání s odpady, který je uveden v projektové dokumentaci – Souhrnná technická zpráva – kapitola B 8 písm. b)

K záměru nebude vydáno závazné stanovisko odpadového hospodářství podle § 146 odst. 3 písm. a) zákona o odpadech, protože zájmy podle tohoto zákona (vyjádření podle § 146 odst. 3 písm. b) zákona o odpadech) jsou ošetřeny v tomto souhrnném vyjádření, které ke stavebnímu záměru vydává odbor SŽP.

**Státní správa ochrany přírody a krajiny**

Plánovaným záměrem dojde k dotčení Slavkovického potoka a jeho údolní nívy – významné krajinné prvky (VKP). Investor požádá o udělení souhlasu k zásahu do VKP podle ust. § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění.

Ostatní složky odboru stavebního a životního prostředí nemají k záměru připomínky.

Ing. Lenka Jamborová  
vedoucí odboru

**Obdrží:**

ENVIGEST PRO, s.r.o., IDDS: nc7qyv4

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, stavební úřad,  
Vratislavovo nám. č.p. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, orgán územního  
plánování, Vratislavovo náměstí č.p. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

# Městský úřad Nové Město na Moravě

odbor stavební a životního prostředí

Vratislavovo náměstí 103,  
592 31 Nové Město na Moravě

ENVIGEST s.r.o.  
Masarykova 305  
592 31 Nové Město na Moravě

Váš dopis značky/ze dne  
/

Naše značka  
MUNNMN/12264/2021-1

Vyřizuje/linka  
Mgr. Dana Sklenářová / 404

Nové Město na Moravě  
Vypraveno 16. 6. 2021

## **ZÁVAZNÉ STANOVISKO orgánu územního plánování**

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, jako orgán územního plánování, příslušný podle § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), přezkoumal podle § 96b odst. 3 stavebního zákona z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování záměr

### **REKONSTRUKCE MOSTU SLAVKOVICE**

který obsahuje:

- **SO 001 Bourací a přípravné práce** – odstranění stávajícího mostu; odbourání části komunikací
- **SO 101 Úprava komunikace** – odfrézování stávajících asfaltových vrstev a po úpravě podloží opětovné položení asfaltových vrstev;
- **SO 201 Rekonstrukce mostu** – nová železobetonová konstrukce mostu; jednopruhový obousměrný mostek o průjezdné šířce 5,0 m; boční ochranné římsy 0,7 m; ocelové zábradlí s výplní 1,1 m; celková délka mostu cca 4,5 m

na pozemcích parc. č. st. 24/2, 248/5 a 263/1 v katastrálním území Slavkovice,  
a shledal že:

**Záměr je přípustný**

**Závazné stanovisko platí 2 roky ode dne vydání.**

Výkresy „C.2 Koordináční situace“, „D.001.1 Situace bouracích prací, SO 001 – Přípravné a bourací práce“, „D.001.2 Situace dopravní stavby, SO 101 – Úprava komunikace“ a „D.201.2 Situace mostu, SO 201 – Rekonstrukce mostu“ z dokumentace zpracované ENVIGEST s.r.o. v březnu 2021 jsou přílohou tohoto závazného stanoviska.

### **Odůvodnění:**

Odbor stavební a životního prostředí, jako orgán územního plánování (dále jen „úřad územního

|           |           |               |                                             |                        |                                                                                                                            |
|-----------|-----------|---------------|---------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TELEFON   | FAX       | E-MAIL        | BANKOVNÍ SPOJENÍ                            | IČ / DIČ               | ÚŘEDNÍ DNY                                                                                                                 |
| 566598300 | 566598305 | posta@nmmn.cz | KB Žďár nad Sázavou<br>č.ú. 19-1224751/0100 | 00294900<br>CZ00294900 | Po: 8 <sup>00</sup> - 18 <sup>00</sup><br>St: 8 <sup>00</sup> - 17 <sup>00</sup><br>Čt: 8 <sup>00</sup> - 14 <sup>00</sup> |

plánování“), byl ENVIGEST s.r.o., Masarykova 305, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 49449362, podáním č.j.: MUNNMN/12264/2021 ze dne 17. 5. 2021 požádán o vydání závazného stanoviska k záměru „Rekonstrukce mostu Slavkovice“ na pozemcích parc. č. 24/2, 248/5 a 263/1 v katastrálním území Slavkovice. K žádosti byla doložena část projektové dokumentace záměru zpracovaná ENVIGEST s.r.o. v březnu 2021.

Příslušnost úřadu územního plánování vydat závazné stanovisko vyplývá z § 96b stavebního zákona, jehož odst. 1 stanoví „jestliže vydání rozhodnutí nebo jiného úkonu podle části třetí hlavy III dílu 4 a 5, § 126, 127, 129 odst. 2 a 3 nebo podle zvláštního zákona závisí na posouzení jím vyvolané změny v území, je podkladem tohoto rozhodnutí nebo jiného úkonu závazné stanovisko orgánu územního plánování. Závazné stanovisko se nevydává pro a) záměry uvedené v § 79 odst. 2; b) záměry uvedené v § 80 odst. 3; c) záměry uvedené v § 103 odst. 1 písm. c) až e), které nezasahují do nezastavěného území; d) dělení a zcelování pozemků v nezastavěném území, nejedná-li se o pozemkové úpravy; e) studny individuálního zásobování vodou; f) stavby nebo zařízení na zastavěných stavebních pozemcích rodinných domů související s bydlením či bydlení podmiňující a terénní úpravy potřebné k řádnému a bezpečnému užívání těchto pozemků, staveb a zařízení na nich; g) stavby pro podnikatelskou činnost do 25 m<sup>2</sup> zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m na zastavěných stavebních pozemcích rodinných domů; h) stavby nebo zařízení na zastavěných stavebních pozemcích staveb pro rodinnou rekreaci související s rodinnou rekreací či rodinnou rekreací podmiňující a terénní úpravy potřebné k řádnému a bezpečnému užívání těchto pozemků, staveb a zařízení na nich.“ Posuzovaný záměr se nachází pouze ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Nové Město na Moravě, úřad územního plánování je proto místně příslušným orgánem k vydání závazného stanoviska. Z podané žádosti vyplývá, že závazné stanovisko bude sloužit jako podklad pro vydání společného povolení záměru – rekonstrukci mostu a úpravu navazujících komunikací, tj. záměru, který je změnou v území dle § 2 odst. 1 písm. a) stavebního zákona. Úřad územního plánování je proto věcně příslušný vydat závazné stanovisko.

Při vydání závazného stanoviska vycházel úřad územního plánování z dokumentace záměru dodané žadatelem (části dokumentace podstatné pro posouzení záměru jsou součástí spisu vedeného v této věci úřadem územního plánování), a rovněž z těchto podkladů:

- Politika územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1, schválené dne 15. 4. 2015, Aktualizace č. 2 a 3, schválené dne 2. 9. 2019 a Aktualizace č. 5, schválené dne 17. 8. 2020 (dále jen „PÚR ČR“),
- Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina, ve znění Aktualizace č. 1 (nabytí účinnosti dne 23. 10. 2012), Aktualizace č. 2 (nabytí účinnosti dne 7. 10. 2016), Aktualizace č. 3 (nabytí účinnosti dne 7. 10. 2016), Aktualizace č. 4 (nabytí účinnosti dne 7. 11. 2020), Aktualizace č. 5 (nabytí účinnosti dne 30. 12. 2017), Aktualizace č. 6 (nabytí účinnosti dne 14. 6. 2019), Aktualizace č. 8 (nabytí účinnosti dne 13. 4. 2021) a rozsudku Krajského soudu v Brně č. j.: 64 A 1/2017 – 118 z 13. 4. 2017 (dále jen „ZÚR KrV“),
- Úplné znění Územního plánu Nové Město na Moravě po vydání Změny č. 1, účinné od 12. 3. 2020 (dále jen „ÚP Nové Město na Moravě“).

Úřad územního plánování **přezkoumal záměr podle § 96b odst. 3 stavebního zákona** následujícím způsobem:

- **PÚR ČR** byla zpracována a zpřesněna v ZÚR KrV a v ÚP Nové Město na Moravě, přičemž území dotčené navrhovaným záměrem není dle PÚR zahrnuto do rozvojových oblastí, rozvojových os a specifických oblastí republikového významu a rovněž v něm nejsou vymezeny plochy ani koridory dopravní a technické infrastruktury republikového významu.
- Dle **ZÚR KrV** je katastrální území Slavkovice zařazeno do rozvojové oblasti krajského významu OBk4, dále do krajiny s předpokládanou vyšší mírou urbanizace a do oblasti

krajinného rázu Novoměstsko – Bystřicko. Navržený záměr je v souladu se zásadami pro usměrňování rozvoje a rozhodování v území stanovenými v bodech (27), (146), (146a), (146i) ZÚR KrV, a s hlavním cílovým využitím krajiny, stanoveným v bodě (145).

- Dle **ÚP Nové Město na Moravě** jsou pozemky parc. č. 24/2 a 248/5 v katastrální území Slavkovice součástí zastavěného území a jsou zařazeny do stabilizované plochy s rozdílným způsobem využití Plochy dopravní infrastruktury – místní (DM). Hlavním využitím jsou mj. *pozemní komunikace*. Přípustné jsou mj. *silnice, místní a účelové komunikace a cesty, součásti komunikace a stavby a zařízení související s křížením dopravní a technické infrastruktury*. Pozemek parc. č. 263/1 je také součástí zastavěného území, Plochy vodní a vodohospodářské (VV), ve které se připouští mj. *stavby a zařízení související s křížením dopravní a technické infrastruktury*. Záměr je v souladu s funkčním využitím ploch (DM) a (VV), navržený záměr je v souladu s ÚP Nové Město na Moravě.
- Záměr je rovněž v souladu s **cíli a úkoly územního plánování** stanovenými v § 18 a 19 stavebního zákona, zejména pak s úkoly obsaženými v ust. § 19 odst. 1 písm. b) dle kterého je úkolem územního plánování stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky v území, a písm. e) dle něhož územní plánování stanovuje podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území a na využitelnost navazujícího území. Rekonstrukcí stávajícího mostu přes Slavkovický potok a úpravou navazujících komunikací v centru obce Slavkovice dojde k zajištění dopravní bezpečnosti na mostu.

Závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení, ale je úkonem učiněným dotčeným orgánem pro řízení vedené příslušným stavebním úřadem. Jeho obsah lze tedy podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, napadnout pouze v rámci odvolání podanému proti rozhodnutí ve věci samé.

Platnost závazného stanoviska lze prodloužit, pokud se nezměnily podmínky v území.

Závazné stanovisko nepozbývá platnosti:

- bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno územní rozhodnutí, společné povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle jiného zákona a toto rozhodnutí nabylo právní moci,
- byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí nebo společné povolení v době jeho platnosti uzavřena veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti, nebo
- nabyli-li právních účinků územní souhlas nebo společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru vydaný k oznámení stavebního záměru učiněného v době platnosti závazného stanoviska.

Ing. Lenka Jamborová  
vedoucí odboru stavebního a životního prostředí

Lenka  
Jamborová

Podpis: Lenka Jamborová  
DN: cn=Lenka Jamborová, c=CZ,  
o=Město Nové Město na Moravě,  
ou=252,  
email=lenka.jamborova@meu.nmnm.cz  
Datum: 2021.06.16 14:05:30 +02'00'

příloha závazného stanoviska

č.j. MUNMNM 12264/2.41-1

ze dne 16.6.2021 *Sklebo*

# MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÉ MĚSTO na Moravě

27

## LEGENDA BARV A ZNAČEK

- oblast z mapy, 200 m
- oblast z mapy, 200 m
- oblast z mapy, 200 m
- oblast z mapy, 200 m

- oblast z mapy, 200 m
- oblast z mapy, 200 m
- oblast z mapy, 200 m
- oblast z mapy, 200 m

## LEGENDA 3D

- oblast z mapy, 200 m
- oblast z mapy, 200 m
- oblast z mapy, 200 m
- oblast z mapy, 200 m


ENVIGEST s.r.o.  
Masarykova 138  
602 00 Nové Město na Moravě  
IČ 0444087  
www.envigest.cz  
envigest@envigest.cz

číslo  
017263  
stavba  
200 m  
stavba  
200 m  
stavba  
200 m  
stavba  
200 m

## REKONSTRUKCE MOSTU SLAVKOVICE

## KOORDINAČNÍ SITUACE

C2

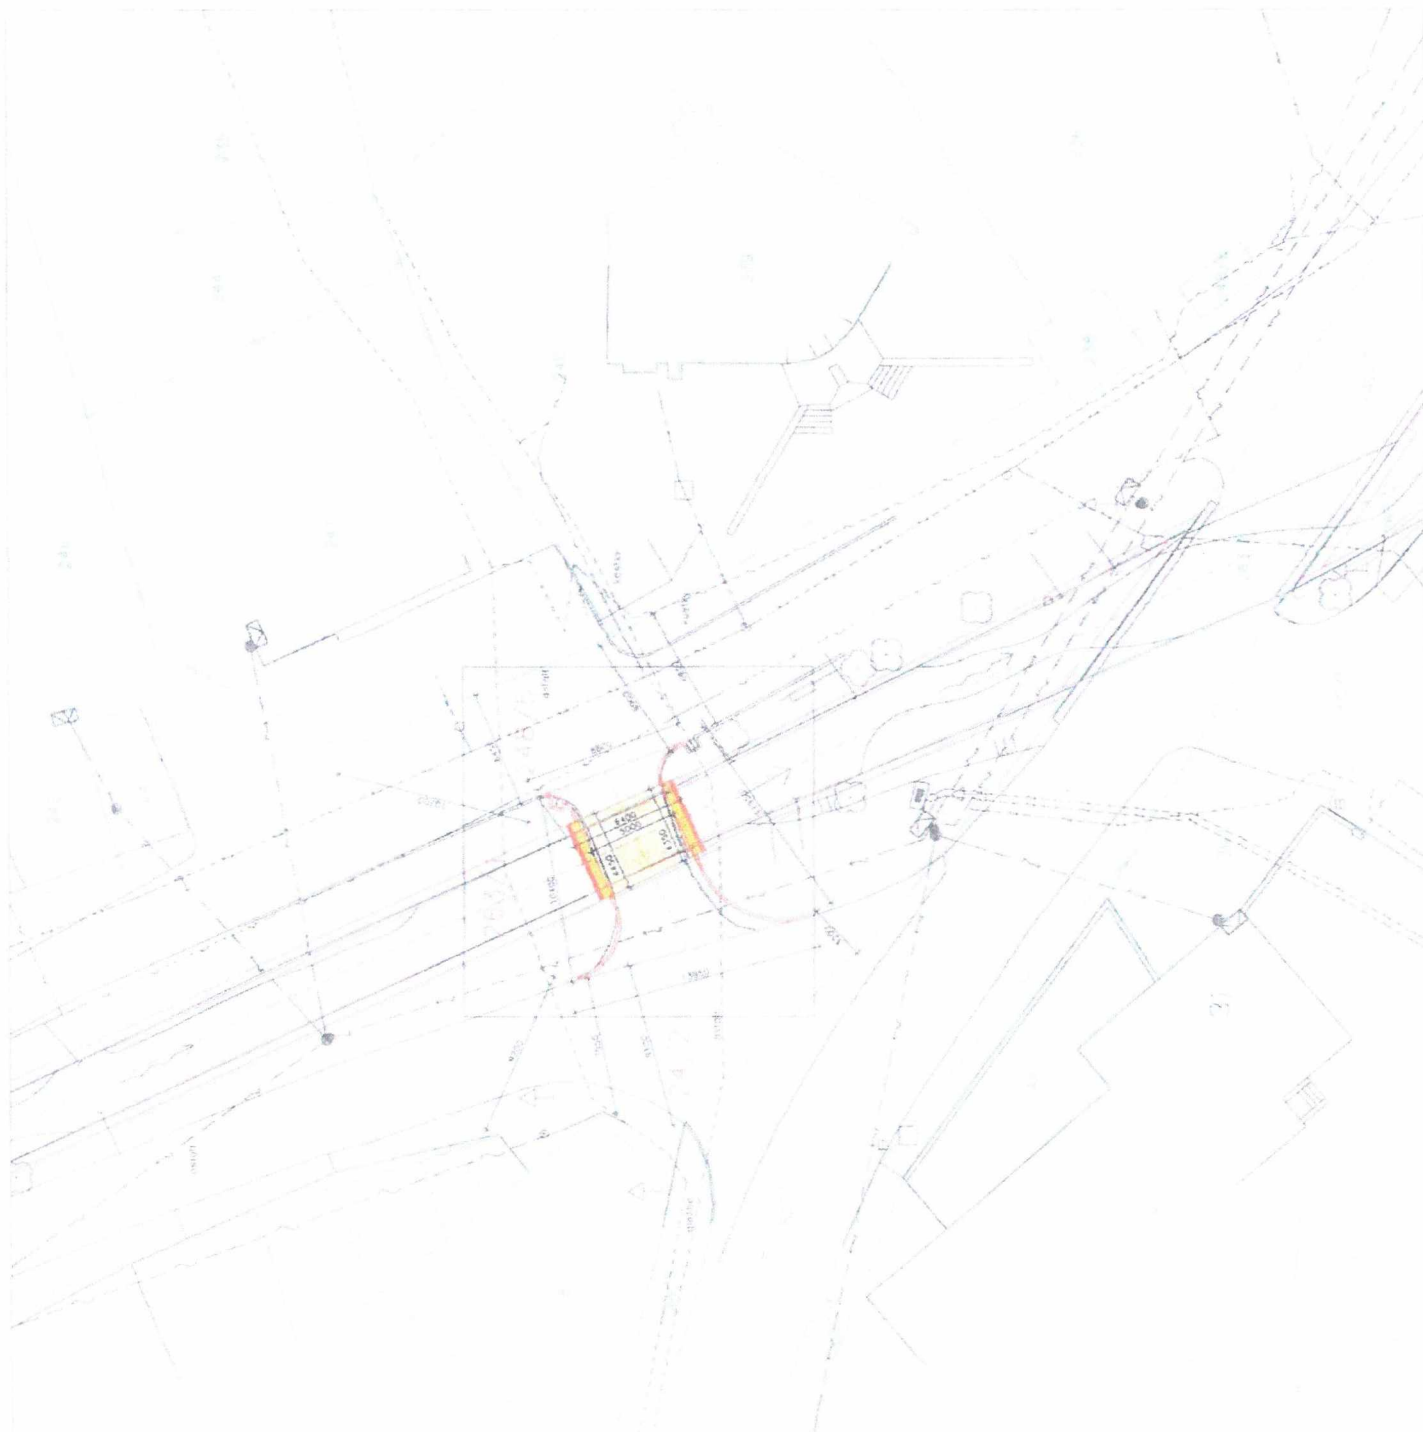

příloha závazného stanoviska

č.j. MUNMNM 122.64/2021-1

ze dne 16.6.2021

MĚSTSKÝ ÚŘAD  
NOVÉ MĚSTO na Moravě

27

1. ÚČINNOST: 1.1.2022

2. ÚČINNOST: 1.1.2022

3. ÚČINNOST: 1.1.2022

4. ÚČINNOST: 1.1.2022

5. ÚČINNOST: 1.1.2022

6. ÚČINNOST: 1.1.2022

7. ÚČINNOST: 1.1.2022

8. ÚČINNOST: 1.1.2022

9. ÚČINNOST: 1.1.2022

10. ÚČINNOST: 1.1.2022

11. ÚČINNOST: 1.1.2022

12. ÚČINNOST: 1.1.2022

ENVIGEST s.r.o.  
Kaučuková 355  
602 00 Brno  
IČ: 19443347  
www.envigest.cz  
envigest@envigest.cz

REKONSTRUKCE MOSTU  
SLAVKOVICE

SITUACE BOURACÍCH PRACÍ

SO 001 - PRÍLOHA A BOURACÍ PRÁCE

D 001 1

příloha závazného stanoviska

č.j. MUNMNM 12264/2021-1

ze dne 16. 6. 2021 J. B. H.

# MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÉ MĚSTO na Moravě

27

## LEGENDA: ZÁŘEV A ZNAČKY

- hranice pozemků dle RP
- hranice pozemků dle KN
- hranice území zastavěného území
- hranice zastavěného území
- hranice území zastavěného území
- hranice území zastavěného území

## LEGENDA: NOVÁ KONSTRUKCE KOMUNIKACE

- nová komunikace s šířkou 3,00 m
- nová komunikace s šířkou 3,00 m
- nová komunikace s šířkou 3,00 m
- nová komunikace s šířkou 3,00 m
- nová komunikace s šířkou 3,00 m
- nová komunikace s šířkou 3,00 m

## LEGENDA: SÍTĚ

- vodovod
- kanalizace
- plyn
- teplo
- telefon
- kabel
- optika


**ENVIGEST s.r.o.**  
Masarykova 265  
602 01 Nové Město na Moravě  
Č. záznamu 12264/2021-1  
www.envigest.cz  
envigest@envigest.cz

Formát: A3  
Měřítko: 1:100  
Stupeň: 1  
Změna: 1  
Datum: 16. 6. 2021  
D 101.2

## REKONSTRUKCE MOSTU SLAVKOVICE

## SITUACE DOPRAVNÍ STAVBY

SD 101 - ÚPRAVA KOMUNIKACE

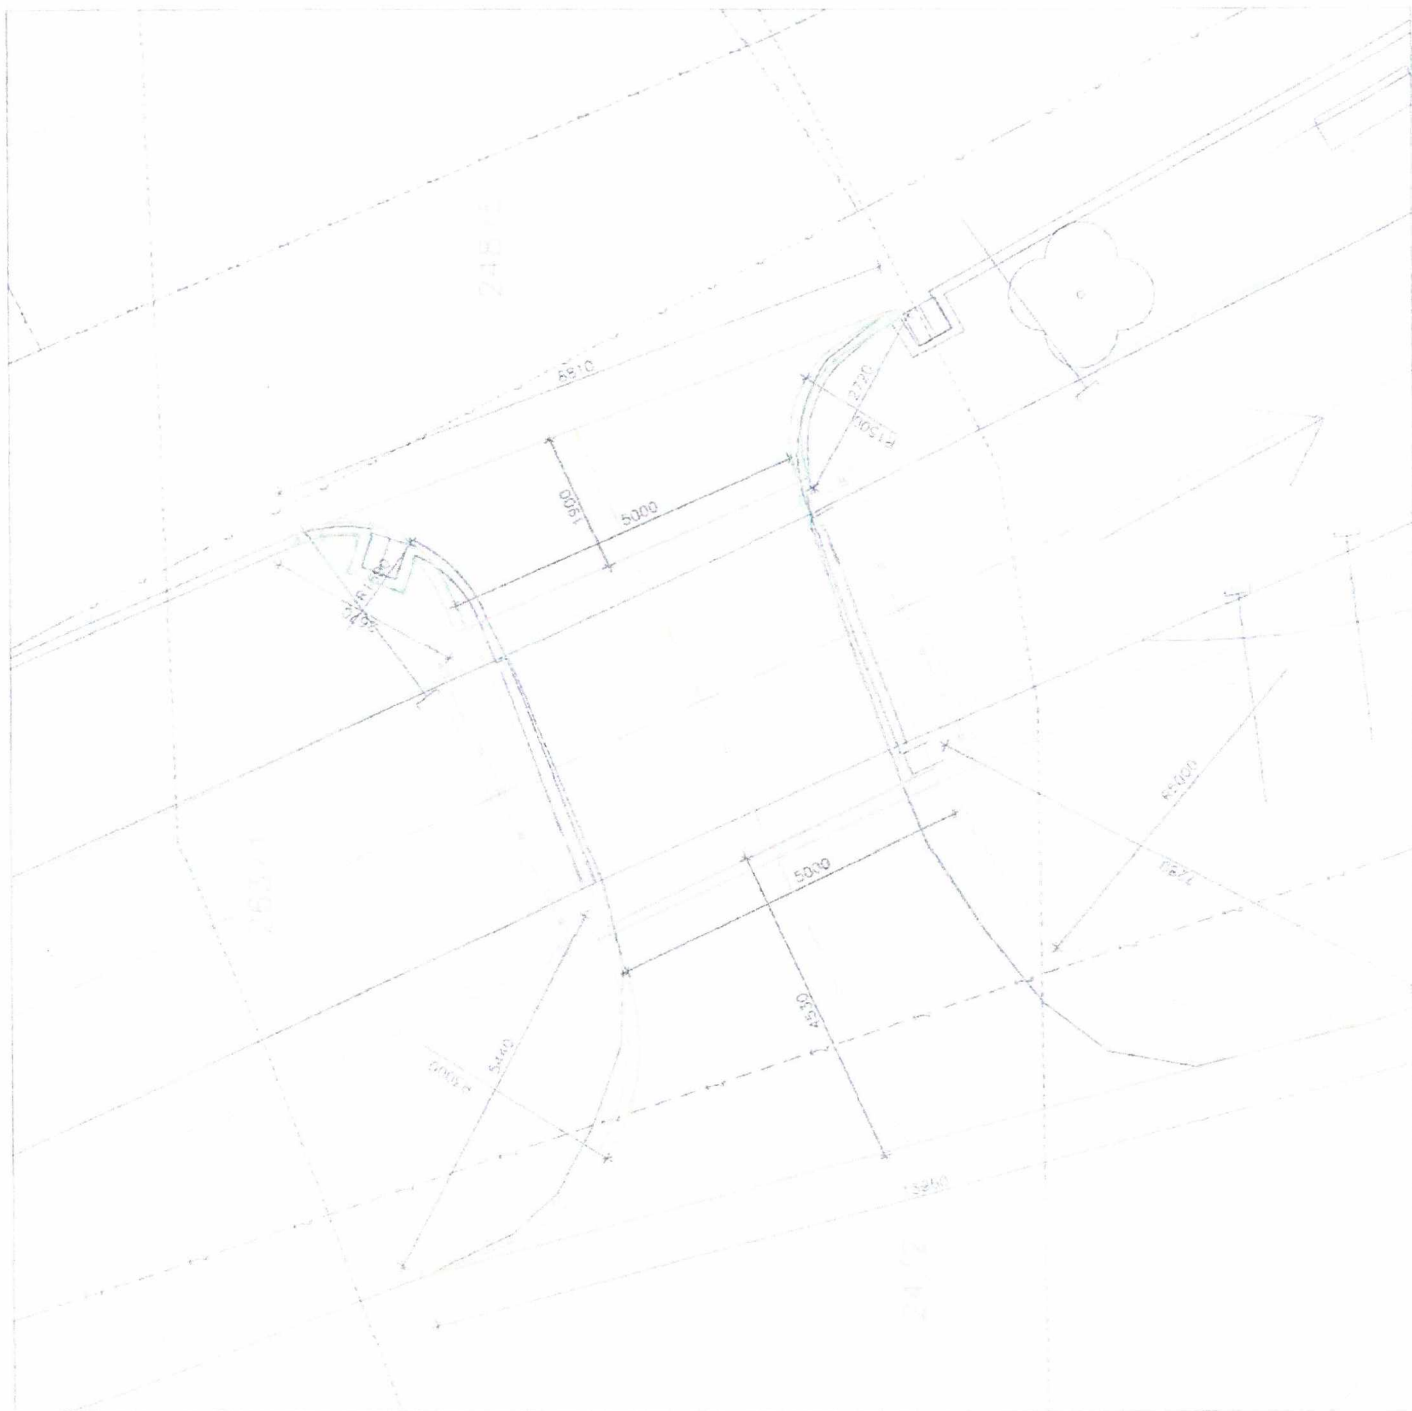

příloha závazného stanoviska

č.j. MUNMNM 12264/201-1

ze dne 16.6.2011

MĚSTSKÝ ÚŘAD  
NOVÉ MĚSTO na Moravě

27

POSUDKOVÁ SPRÁVA A. J. JAROŠ

POSUDKOVÁ SPRÁVA A. J. JAROŠ  
POSUDKOVÁ SPRÁVA A. J. JAROŠ  
POSUDKOVÁ SPRÁVA A. J. JAROŠ  
POSUDKOVÁ SPRÁVA A. J. JAROŠ  
POSUDKOVÁ SPRÁVA A. J. JAROŠ

POSUDKOVÁ SPRÁVA A. J. JAROŠ

POSUDKOVÁ SPRÁVA A. J. JAROŠ

POSUDKOVÁ SPRÁVA A. J. JAROŠ

POSUDKOVÁ SPRÁVA A. J. JAROŠ

POSUDKOVÁ SPRÁVA A. J. JAROŠ

POSUDKOVÁ SPRÁVA A. J. JAROŠ

POSUDKOVÁ SPRÁVA A. J. JAROŠ

POSUDKOVÁ SPRÁVA A. J. JAROŠ

ENVIGEST s.r.o.  
Městská 106  
547 01 Nové Město na Moravě  
IČ 4443362  
www.envigest.cz  
envigest@envigest.cz

REKONSTRUKCE MOSTU  
SLAVKOVICE

SITUACE MOSTU

SO 201 REKONSTRUKCE MOSTU

D.201.2

2011

**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ**  
**společnosti CETIN a.s.**  
**(„Vyjádření“)**  
**A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ**  
**společnosti CETIN a.s.**  
**(„Všeobecné podmínky ochrany SEK“)**

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění („**Zákon o elektronických komunikacích**“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v účinném znění („**Stavební zákon**“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění („**Občanský zákoník**“)

Číslo jednací: 662256/21

Číslo žádosti: 0121 142 331 („Žádost“)

|                                            |                                                                                   |                      |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Název akce („Stavba“)                      | Rekonstrukce mostu Slavkovice                                                     |                      |
| Důvod vydání Vyjádření („Důvod vyjádření“) | Společné územní a stavební řízení                                                 |                      |
| Žadatel                                    | ENVIGEST, s.r.o.                                                                  |                      |
| Stavebník                                  | Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, Nové Město na Moravě, 59231 |                      |
| Zájmové území                              | Okres                                                                             | Žďár nad Sázavou     |
|                                            | Obec                                                                              | Nové Město na Moravě |
|                                            | Kat. území / č. parcely                                                           | Slavkovice           |
| Platnost Vyjádření                         | 1. 6. 2023 („Den konce platnosti Vyjádření“)                                      |                      |

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost CETIN a.s. následující Vyjádření:

**Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti CETIN a.s.**

- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.;
- (II) Společnost CETIN a.s. **za podmínky splnění bodu (III)** tohoto Vyjádření **souhlasí**, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
- (III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;
- (IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
- (V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

Číslo jednací: 662256/21

Číslo žádosti: 0121 142 331

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti CETIN a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností CETIN a.s. jsou dostupné na <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

**Přílohami Vyjádření jsou:**

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Informace k vytýčení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s.*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*

Vyjádření vydala společnost **CETIN a.s.** dne: 1. 6. 2021.



CETIN a.s.  
Českomoravská 2510/19, Libeň  
190 00 Praha 9  
DIČ CZ04084063

102

**VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.****1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK**

- i) Tyto Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „VPOSEK“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
- ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

**2. DEFINICE**

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam, není-li těmito VPOSEK a/nebo Příslušnými požadavky stanoveno výslovně jinak:

„**CETIN**“ znamená CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;

„**Den**“ je kalendářní den;

„**Kabelovod**“ podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahování kabelů a ochranných trubek;

„**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění;

„**POS**“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Pavel Kubiš, tel.: 724 053 840, e-mail: pavel.kubis@cetin.cz;

„**Pracovní den**“ znamená Den, kromě soboty, neděle, a státních svátků a ostatních svátků ve smyslu zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, v účinném znění;

„**Příslušné požadavky**“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;

„**Překládka**“ je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

„**SEK**“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;

„**Stavba**“ je stavba a/nebo činnost ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

„**Stavebník**“ je osoba takto označená ve Vyjádření;

„**Stavební zákon**“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;

„**Vyjádření**“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 1. 6. 2021 pod č.j. 662256/21;

„**Zájmové území**“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;

„**Situační výkres**“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;

„**Zákon o elektronických komunikacích**“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění;

„**Žadatel**“ je osoba takto označená ve Vyjádření.

„**Žádost**“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

**3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK**

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné Dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

**4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE**

- (i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.
- (ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonom o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.
- (iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
- (iv) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
- (v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
- (vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

**5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY**

- (i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýchkoli omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.
- (ii) Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.
- (iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšlena, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

**VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.**

- (iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.
- (v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umisťování Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.
- (vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtní a protlak budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.
- (vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoli pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

#### 6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

- (i) Stavebník je před započetím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytyčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytyčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.
- (ii) Pět (5) Pracovních dní před započetím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.
- (iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladů či průjezdu stroji, vozidel či mechanizace.
- (iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK,

kteřá je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

- (v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.
- (vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.
- (vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

#### 7. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

#### 8. PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v účinném znění; a/nebo e-mailovou zprávou zaslanou na adresu POS;

#### 9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- (i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- (ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

Číslo jednací: 662256/21

Číslo žádosti: 0121 142 331

## Informace k vytyčení *SEK*

V případě požadavku na vytyčení *SEK* společnosti *CETIN* se, prosím, obračejte na společnosti uvedené níže:

### **CETIN a.s. - středisko Morava jih**

se sídlem: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9  
IČ: 04084063 DIČ: CZ04084063  
kontakt: tel: 238461267 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

### **TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s. - výhradní dodavatel společnosti CETIN a.s.**

se sídlem: U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10  
IČ: 25740253 DIČ: CZ25740253  
kontakt: Pavel Drdla, mobil: 725871746, e-mail: pavel.drdla@temo.cz;

### **CONTENT, s.r.o.**

se sídlem: Karlov 1246, 594 01 Velké Meziříčí, pobočka: Okružní 28/18, 591 01 Žďár nad Sázavou  
IČ: 63492164 DIČ: CZ63492164  
kontakt: Martin Kalina, tel/fax: 566521721, mobil: 777702117, e-mail: kalina@content-vm.cz, vytycenisiti@seznam.cz

### **ELTER, s.r.o.**

se sídlem: Straněnská 1149, 539 01 Hlinsko  
IČ: 49814419 DIČ: CZ49814419  
kontakt: tel.: 469312100, mobil: 731115925, e-mail: elter.hlinsko@xaz.cz  
Havel Stanislav, mobil: 736778264, Chadima Zdeněk, mobil: 731115933

### **GIS-STAVINVEX, a.s.**

se sídlem: Pražská 1156, Pelhřimov  
IČ: 25163558 DIČ: CZ25163558  
kontakt: Petr Novák, mobil: 737 286 334, tel/fax: 596 541 102, e-mail: ostrava@gis-stavinvex.cz

### **Chadima Zdeněk**

se sídlem: Máchova 257, 539 73 Skuteč  
IČ: 01222163 DIČ:  
kontakt: Zdeněk Chadima, tel: 731115933, e-mail: z.chadima@tiscali.cz

### **Jiří Novotný, Montáž, údržba a servis tel.sítí - okr. Třebíč, Znojmo**

se sídlem: Akad. Práta 524, 675 55 Hrotovice, okr. Třebíč  
IČ: 72377259 DIČ:  
kontakt: Jiří Novotný, tel.: 568860888, mobil: 777318588, e-mail: novotny.hrotovice@seznam.cz

### **Josef Joura**

se sídlem: Okřešice 53, okres Třebíč, 674 01  
IČ: 88282091 DIČ: CZ6312180820  
kontakt: Josef Joura, mobil: 602578674, e-mail: josefjoura@seznam.cz

### **Karel Horský**

se sídlem: Poličská 877/36, 568 02 Svitavy - Předměstí  
IČ: 01377841 DIČ:  
kontakt: Karel Horský, mobil: 602 483 023, e-mail: k.horsky.sy@gmail.com

Číslo jednací: 662256/21

Číslo žádosti: 0121 142 331

**K+K ELTEC, s.r.o.**

se sídlem: Smetanova 997, 517 41 Kostelec nad Orlicí  
IČ: 25277308 DIČ: CZ25277308  
kontakt: Radovan Krsek, mobil: 603486395, e-mail: krsek@eltec.cz

**PELMONT s.r.o**

se sídlem: Vlášnická 1111, 393 01 Pelhřimov  
IČ: 25172786 DIČ: CZ25172786  
kontakt: Karel Pichl, tel.: 565325325, fax: 565333565, mobil: 602227227, e-mail: pelmont@pelmont.cz

**Radim Zabloudil**

se sídlem: Tábor 2356/28a, 602 00 Brno - Žabovřesky  
IČ: 74899589 DIČ: CZ6210151585  
kontakt: Radim Zabloudil, mobil: 602760276, e-mail: radim.zabloudil@seznam.cz

**TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s. - výhradní dodavatel společnosti CETIN a.s.**


se sídlem: pracoviště Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod  
IČ: 25740253 DIČ: CZ25740253  
kontakt: Jan Dostál, mobil: 602482982, e-mail: jan.dostal@temo.cz

**TELEPROG s.r.o.,**

se sídlem: Znojemská 4665/78a, 586 01 Jihlava  
IČ: 60721197 DIČ: CZ60721197  
kontakt: Luboš Štěpnička, tel.: 567322089, fax: 567161319, mobil: 602782898, e-mail: stepnicka@teleprog.cz

**Vegacom, a.s.**

se sídlem: Rantířov 20, ( Areál Agropodnik), 588 41 Vyskytná nad Jihlavou  
IČ: 25788680 DIČ: CZ25788680  
kontakt: Martin Pečar, mobil: 603855658, e-mail: pecar@vegacom.cz  
Zdeněk Plšek, mobil: 605232401, e-mail: plsek@vegacom.cz

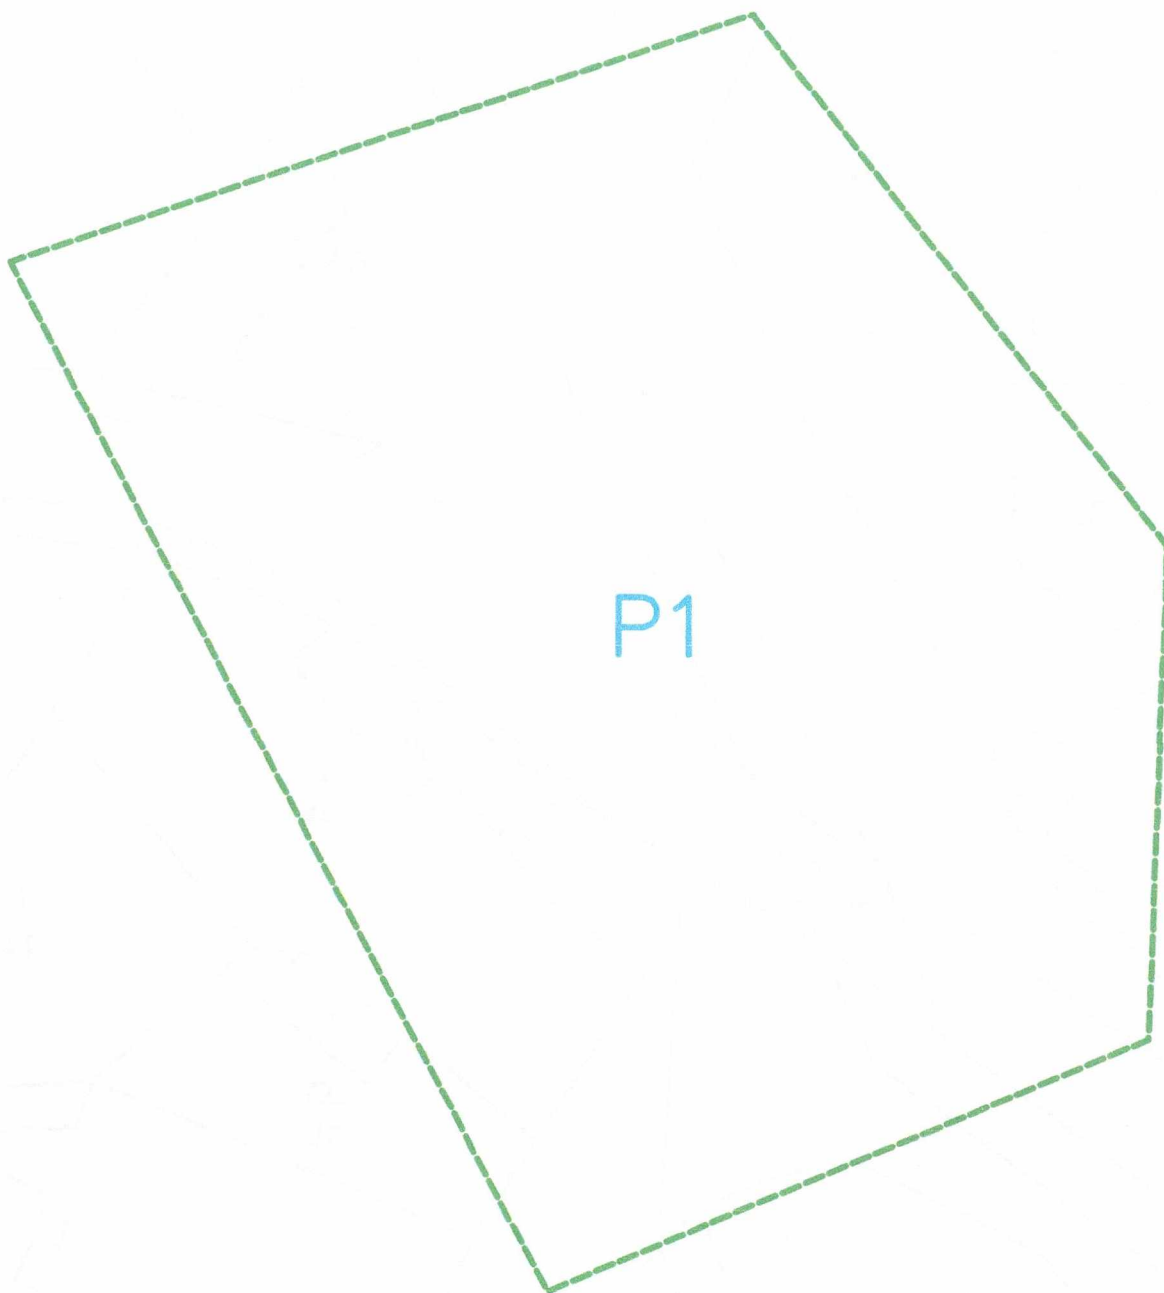


P1

LEGENDA

----- hranice zájmového území k vyjádření

Karl

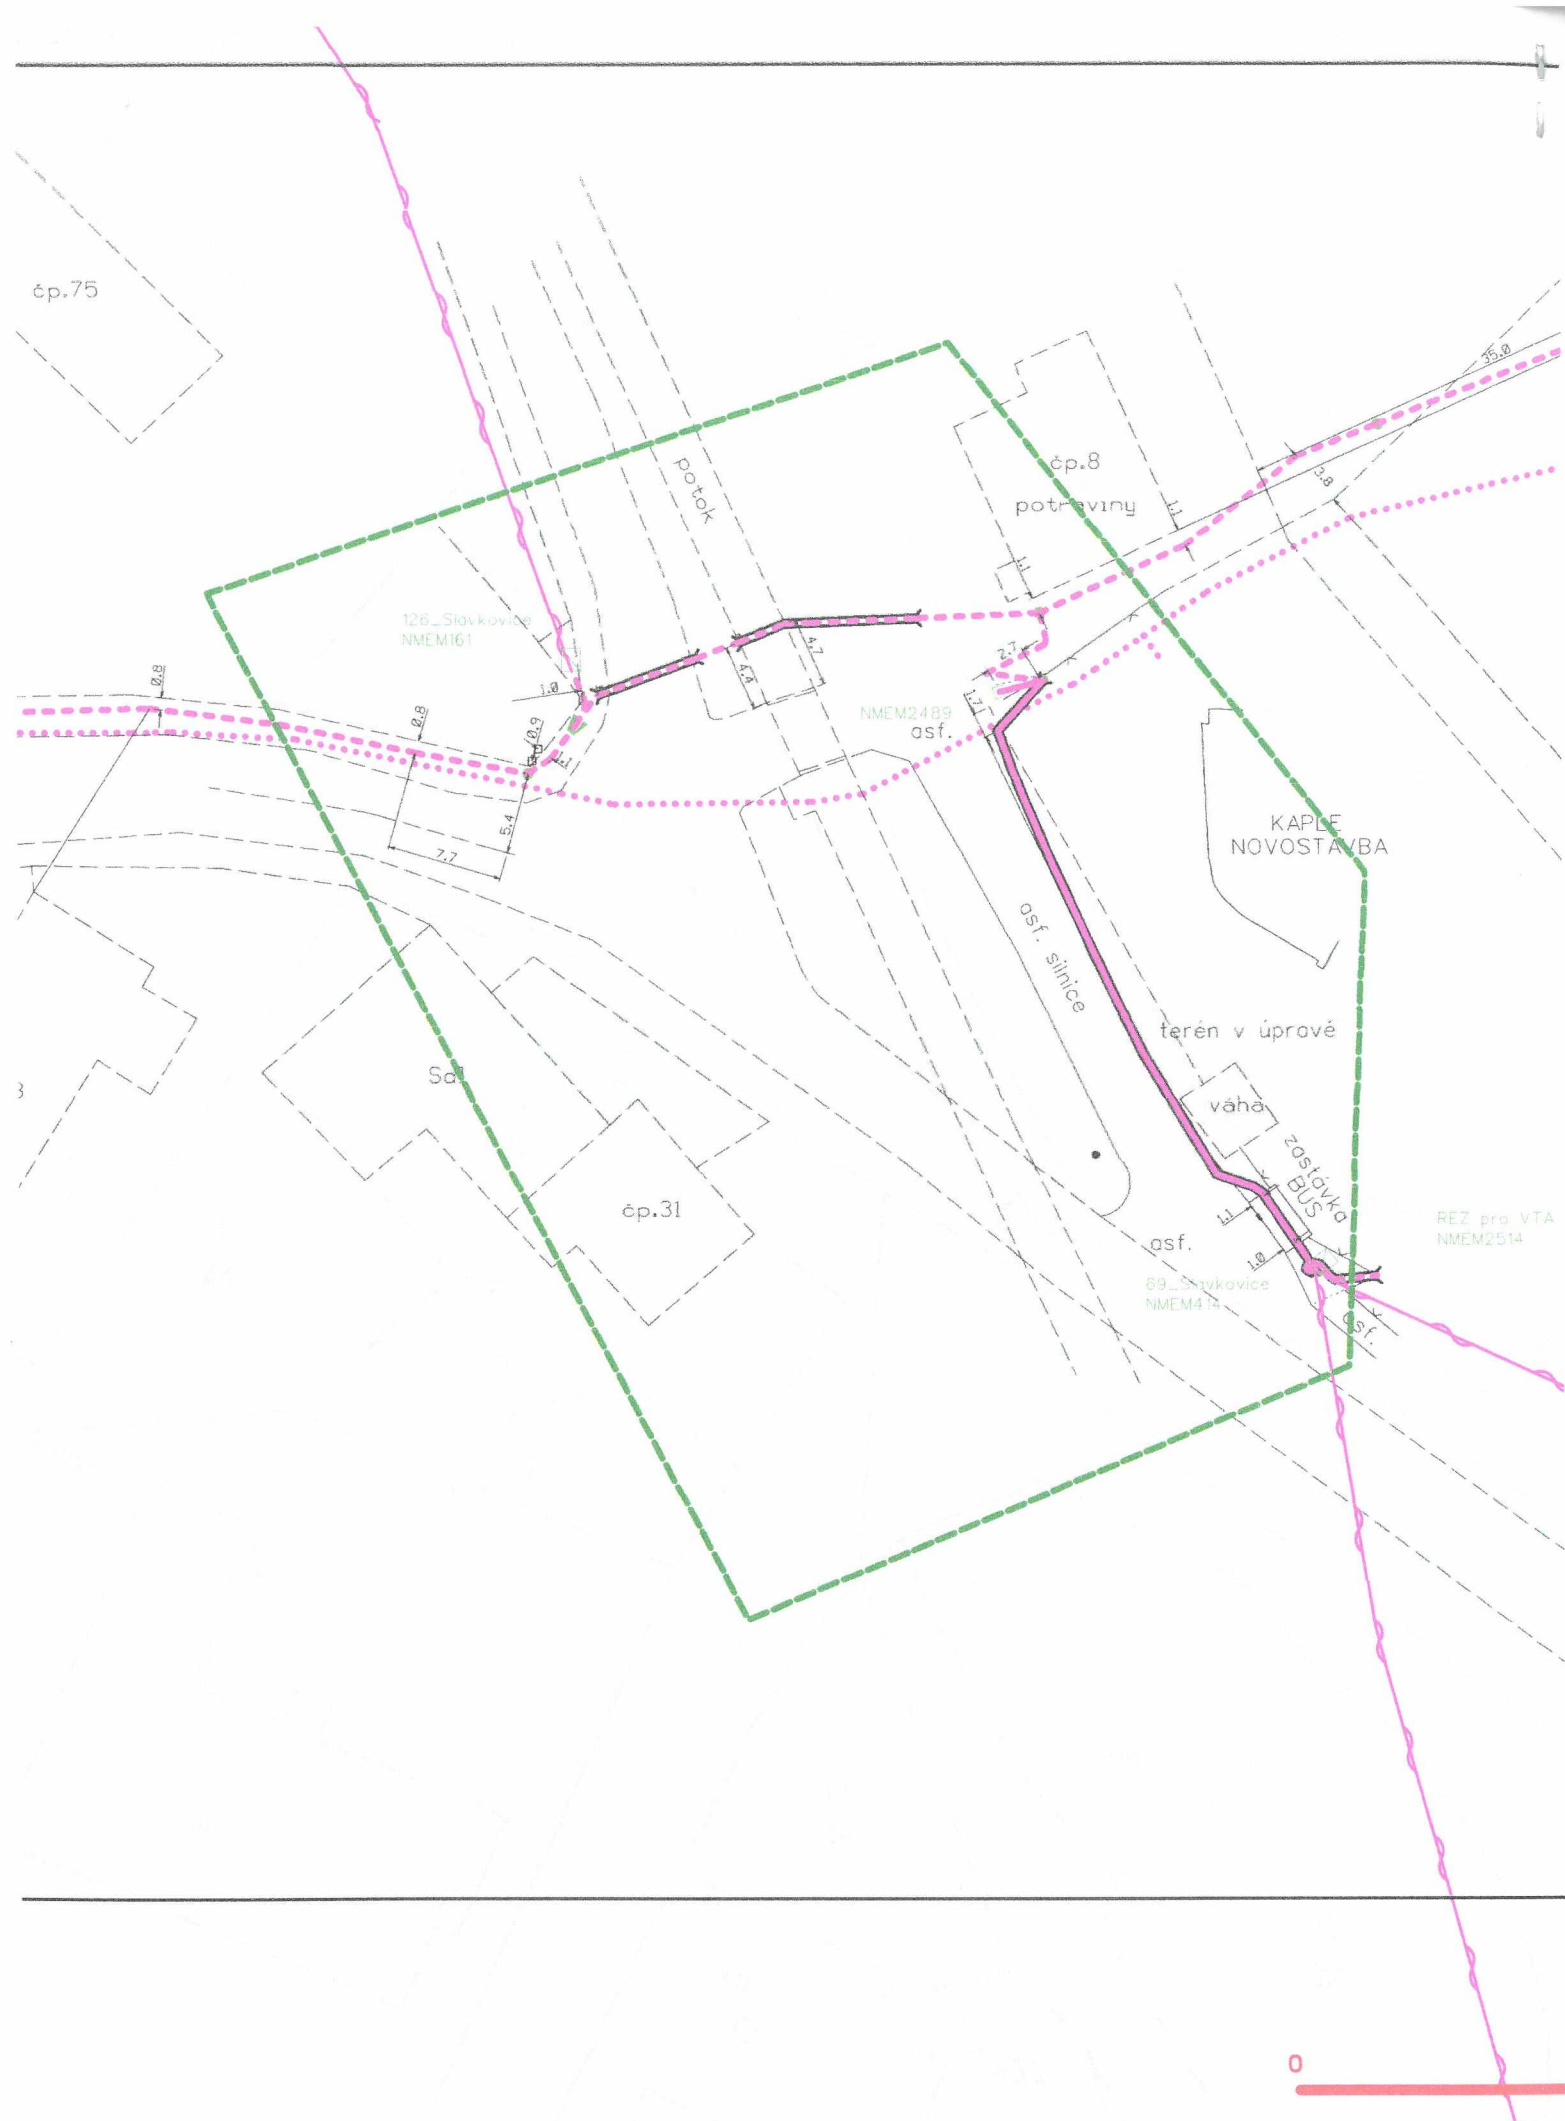

# LEGENDA

--- hranice zájmového území k vyjádření  
 --- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN

--- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky  
 --- souběh optického a metalického kabelu  
 --- vedení sítě, vedení sítě, vedení sítě

EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

ENVIGEST, s.r.o.  
Ing. Jan Červinka  
Masarykova 305  
59231 Nové Město na Moravě

Třebíč, 21.05.2021

**Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť)  
ve vlastnictví EG.D, a.s. a udělení souhlasu se stavbou a činností  
v ochranném pásmu**

Investor stavby: Město Nové Město na Moravě  
Název stavby: Rekonstrukce mostu Slavkovice  
Místo stavby: KÚ Slavkovice (750310), žadatelem vyznačené zájmové  
území

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení  
distribuční soustavy, vlastněném a provozovaném společností EG.D, a.s.,  
a je vyjádřením pro územní a stavební řízení.

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Podzemní vedení NN  
Nadzemní vedení NN

**Udělujeme souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu** zařízení  
distribuční soustavy ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb.  
o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích,  
v platném znění, při splnění následujících podmínek.

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné  
distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb.  
a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. učinit veškerá opatření, aby nedošlo  
ke škodám na výše uvedeném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob  
elektrickým proudem, zejména tím, že zajistíte:

1. V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy  
budou při realizaci uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46  
odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že  
v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:  
c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost

**EG.D, a.s.**

Poskytování informací k  
sítím  
Pražská  
674 01 Třebíč  
www.egd.cz

Petra Hořínková  
T +420-54514-4567  
petra.horinkova@egd.cz

Naše značka  
P11356-26116523

Sídlo společnosti:  
Lidická 1873/36  
Černá Pole  
602 00 Brno  
Společnost je zapsána  
v Obchodním rejstříku  
vedeném Krajským soudem  
v Brně, v oddílu B, vložce 8477  
IČ: 280 85 400  
DIČ: CZ28085400

- provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
2. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení, vyskytujícího se v zájmovém území, do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích OP trvale informováni.
  3. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců EG.D, a.s. (dále jen EGD). **Vytyčení kabelů VN, NN zajistí Libor Zelený, tel.: 535 14-3692, mail: libor.zeleny@egd.cz.**
  4. Provádění zemních prací v OP kabelového vedení výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
  5. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...) tak, aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou. Označení výstražnými tabulkami bude provedeno podle pokynů pracovníka EGD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí.
  6. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s distribučním zařízením bude odpovídat příslušným ČSN normám.
  7. Přizvání zástupce EGD ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky budou poruchy, vzniklé na zařízení, odstraňovány na náklady investora stavby.
  8. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1, ČSN 73 6005.
  9. Po dokončení stavby připomínáme, že v OP distribučního zařízení je dále zakázáno:
    - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
    - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
    - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m

- d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.
10. Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
  11. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení VN a výkopové práce v OP podzemního vedení VN, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení VVN je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.
  12. Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou (hradí investor stavby), není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.
  13. Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemní uzemňovací soustavy.
  14. Ohlášení jakéhokoli poškození distribučního a sdělovacího zařízení na Nonstop linku EG.D **800 22 55 77**.

## **Kontakty správců zařízení:**

### **VN+NN:**

Regionální správa, Jiří Olišar, tel.: 56665-5747, mail: jiri.olisar@egd.cz

## **Vyjádření má platnost do 17.05.2023.**

Upozorňujeme Vás na možnou polohovou odchylku vedení v přiložené situaci s informativním zákresem sítí.

Do přiložené a námi orazítované situace jsme **informativně** zakreslili:

- zeleně plně podzemní vedení NN
- zeleně čárkovaně nadzemní vedení NN
- polygon s černým obrysem podzemní chránička
- fialově plně zrušené podzemní vedení

**Při vytyčení trasy zařízení i ke kontrole před záhozem a ke všem dalším, souvisejícím jednáním předložte, prosím, toto vyjádření.**

**V případě nedodržení vzdáleností a podmínek dle norem a platných právních předpisů nesouhlasíme po ukončení stavby s její kolaudací.**



Vyjádření nenahrazuje a neuvádí připojovací podmínky. V případě, že požadujete připojení nového odběrného místa či změnu příkonu, můžete podat žádost elektronicky na [www.egd.cz](http://www.egd.cz).

S přátelským pozdravem

EG.D, a.s.

EG.D, a.s.

Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

001

Příloha: Orazítkovaná situace s informativním zákresem sítí

---

Následující oddíl se vyplňuje v případě žádosti o udělení souhlasu se zjednodušeným územním řízením nebo s uzavřením veřejnoprávní smlouvy

**Udělení souhlasu** (pro platnost udělení souhlasu je nutný podpis a razítko oprávněného pracovníka EGD)

Souhlasíme – Nesouhlasíme se zjednodušeným územním řízením

Souhlasíme – Nesouhlasíme s uzavřením veřejnoprávní smlouvy

EG.D, a.s.

## Informace o minimálních vzdálenostech a ochranných pásmech zařízení

### Minimální vzdálenosti platné pro nadzemní vedení NN dle PNE 333302 (výběr)

Výška nad volným terénem: holé vodiče min. 6 m, izolované min. 5,5 m

Výška nad pozemními komunikacemi - silnice: holé vodiče min. 6 m, izolované min. 5,5 m; chodníky, cyklostezky: holé vodiče min. 5 m, izolované min. 4 m

Výška nad neschůdnou částí objektu: holé vodiče min. 0,5 m, izolované min. 0,3 m

Vzdálenost od okapů: holé vodiče min. 0,2 m, izolované min. 0,1 m

Výška nad schůdnými částmi objektu: holé vodiče min. 4 m, izolované min. 3 m

Vodorovná vzdálenost od schůdných částí objektu: holé vodiče min. 2 m, izolované min. 1 m

Minimální vzdálenosti holých vodičů od oken: nad – 1 m, vedle – 1 m, pod – 1 m, před – 2 m.

**Minimální vzdálenosti holých vodičů od střešních oken: holé vodiče min. 3 m, izolované min. 2 m**

### Minimální vzdálenosti platné pro nadzemní vedení VN 22kV dle ČSN EN 50423-1, PNE 333301 (výběr)

Výška nad volným terénem: holé a izolované vodiče min. 6 m, slané min. 5,6 m

Výška nad pozemními komunikacemi – dálnice: min. 7 m; silnice: holé a izolované vodiče min. 6 m, slané min. 5,6 m; chodníky, cyklostezky: holé vodiče min. 6 m, izolované min. 5,6 m, slané min. 5 m

Ostatní vzdálenosti jsou uvedeny v PNE 333301.

### Minimální vzdálenosti platné pro nadzemní vedení VVN 110 kV dle ČSN EN 50341-1, PNE 333300

Výška nad volným terénem a zemědělskými plochami: holé vodiče min. 6 m.

Výška nad účelovými komunikacemi: holé vodiče min. 6 m,

Výška nad silnicí: min. 7 m.

### Ochranná pásma dle zákona č. 458/2000 Sb., § 46

**1. Nadzemní vedení VN, VVN** – je definováno jako souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti, měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

pro zařízení zrealizovaná do 31.12.1994

- u venkovního vedení s napětím nad 1 kV do 35 kV včetně - **10 m**
- u venkovního vedení s napětím nad 35 kV do 110 kV včetně - **15 m**

pro zařízení zrealizovaná od 1.1.1995

- u vedení s napětím nad 1 kV do 35 kV včetně pro vodiče bez izolace - **7 m**, pro vodiče s izolací základní - **2 m**, pro závěsná kabelová vedení - **1 m**
- u venkovního vedení s napětím nad 35 kV do 110 kV včetně - **12 m**

**2. kabelová vedení všech druhů napětí do 110 kV** (včetně ovládacích, signálních, sdělovacích ve správě ECR) činí OP od krajního kabelu na každou stranu **1 m**

**3. Elektrická stanice** – je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti


pro zařízení zrealizovaná do 31.12.1994

- u el.stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň NN - **10 m**
- u el. stanic s napětím větším než 52 kV **30 m** kolmo na oplocenou nebo obezděnou hranici objektu stanice


pro zařízení zrealizovaná od 1.1.1995

- u venkovní stožárové el.stanice s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň NN - **7 m**
- u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň NN – **2 m** a u vestavěných el. stanic – **1 m** od obestavění
- u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách **20 m** od oplocení nebo od vnějšího lince obvodového zdiva

**Další podmínky pro provádění činností a prací v OP kabelů jsou stanoveny ve vyjádření vystaveném EG.D, a.s., případně při vytýčení.**

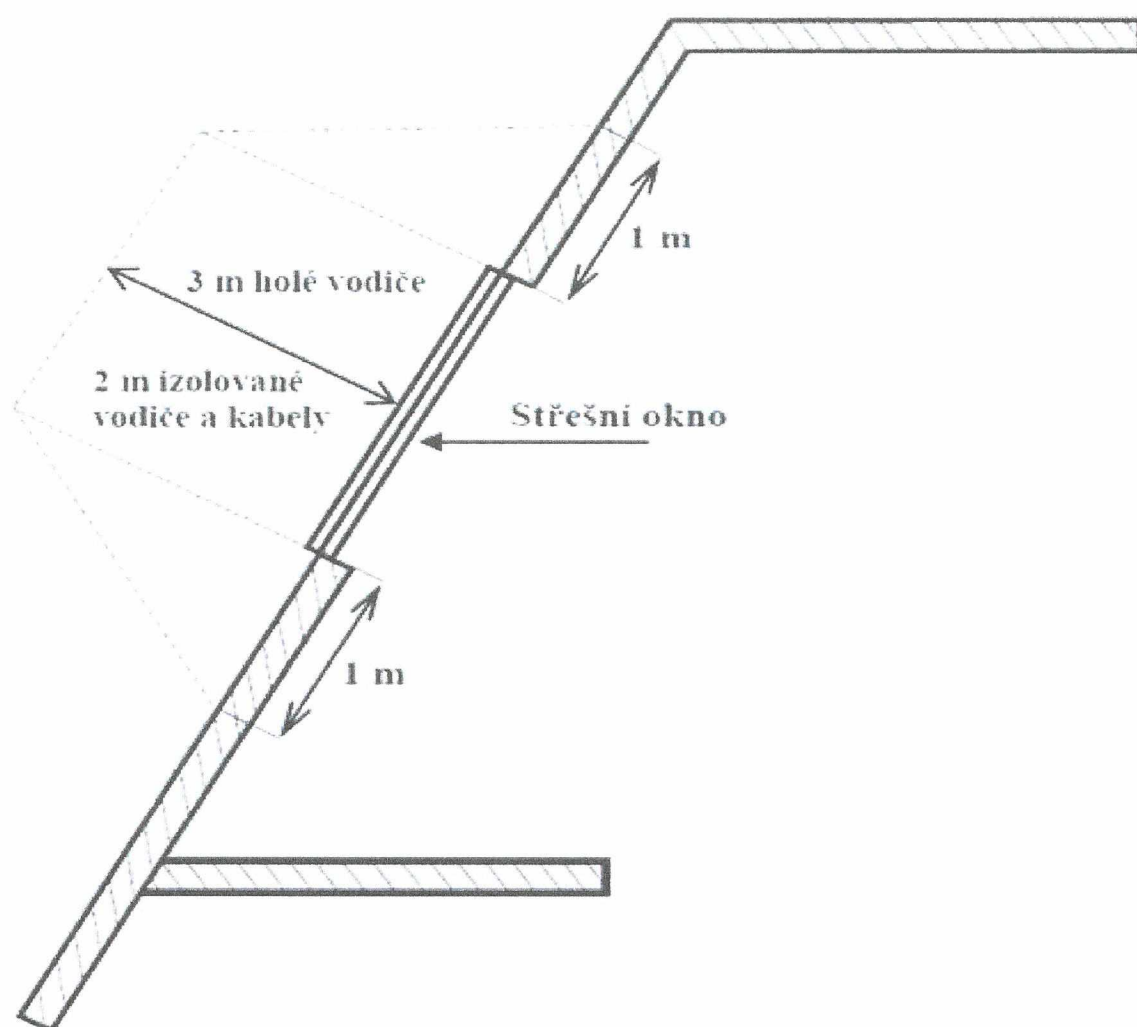

# Informativní zákres sítí **elektro** k žádosti 26116523

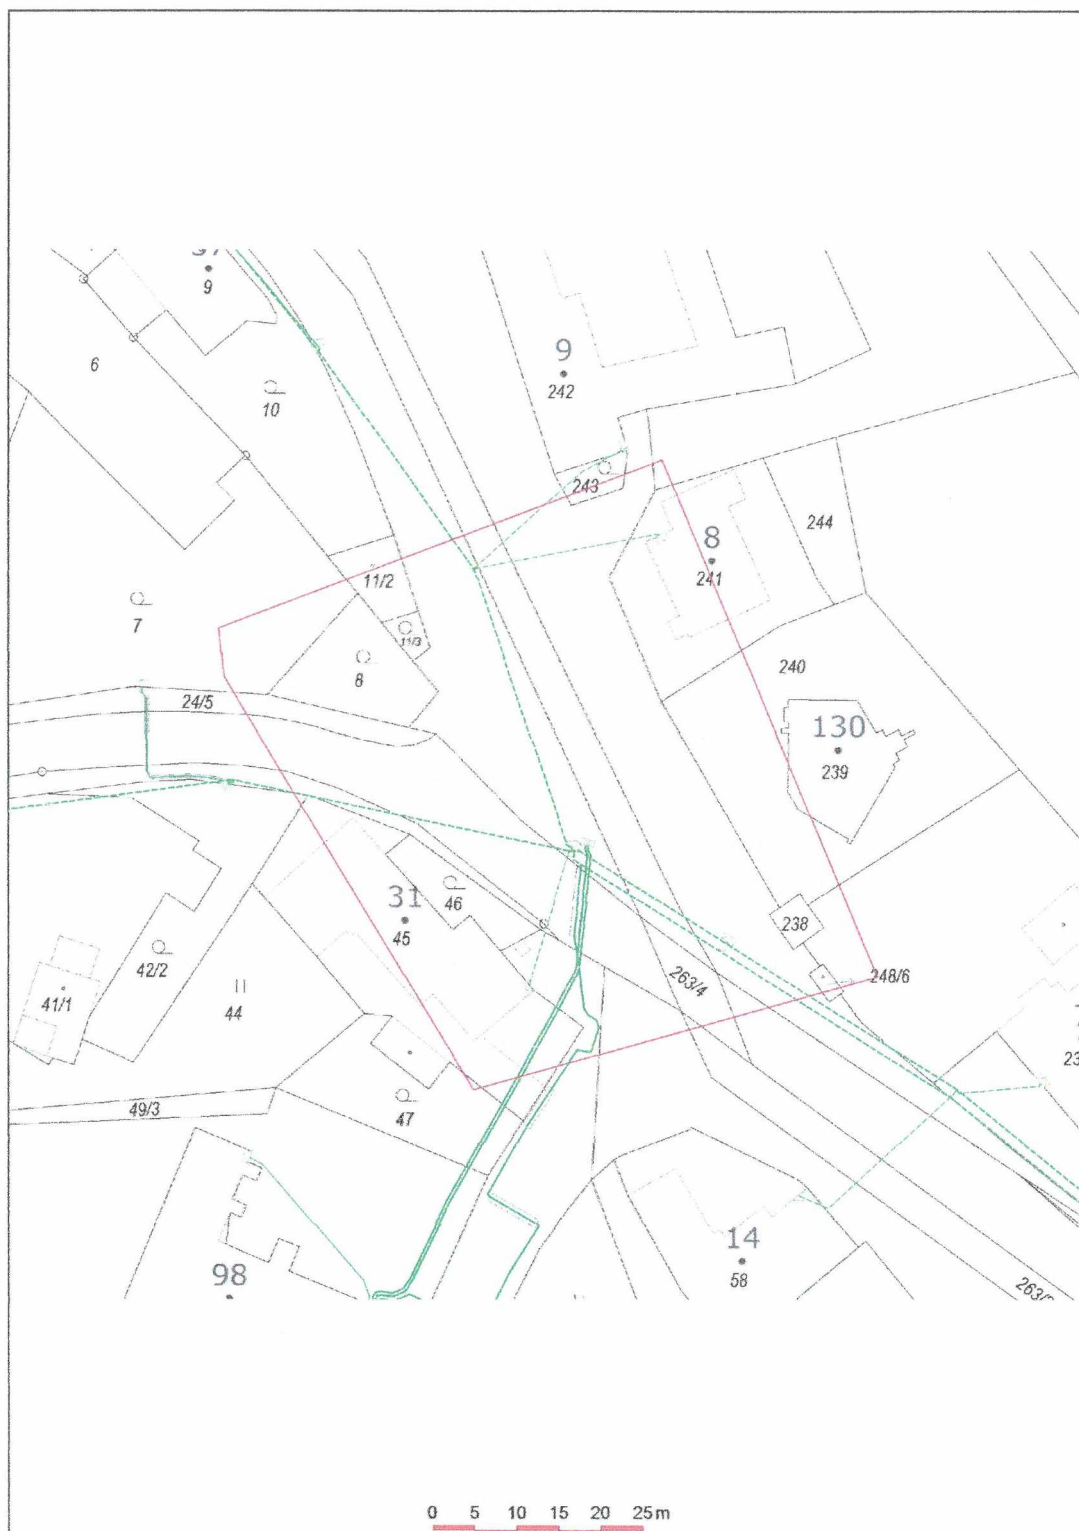

Datum 17.05.2021

**eg-d**

001

EG.D, s.r.o.  
Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno



naše značka  
5002381827  
vyřizuje  
Martina Pýchová  
datum  
04.06.2021

ENVIGEST, s.r.o.  
Masarykova 305  
59231 Nové Město na Moravě

Věc:  
**Rekonstrukce mostu Slavkovice**

K.ú. - p.č.: Slavkovice-24/2, 248/5, 263/1

Stavebník: Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 59231 Nové Město na Moravě

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim (ÚR+SP)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GasNet Služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ STAVBY SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY:

- STL plynovod PE dn 63 a STL přípojky

Požadujeme respektovat průběh a ochranné pásmo plynárenského zařízení.

PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY BUDE PROVEDENO PŘESNÉ VYTÝČENÍ PZ – poskytnutý zakres je pouze ORIENTAČNÍ.

Křížení a souběh inž. sítí s plynovodním zařízením musí být v souladu s ČSN 73 60 05, tab. 1 a 2.

Budované objekty (např. šachty, vpusti, dopravní značky, sloupy, opěrné zdi atd.) musí dodržet od stávajícího zařízení světlou vzdálenost dle ČSN EN 12 007, TPG 702 04, čl. 14.5 a 14.6 - minimálně 1m, tj. nesmí zasahovat do ochranného pásma zařízení - plynovodu!

K plynovému zařízení umístit těleso komunikace v souladu s ČSN 73 6005.

Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu plynárenského zařízení, které činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo od osy plynovodu. V tomto pásmu nesmí být umísťovány žádné nadzemní stavby, prováděna skládka materiálů a výšková úprava terénu. Případné dočasné zařízení staveniště (maringotky, mobilní buňky atd.) umístit min. 1 m od STL plynovodu a přípojek.

Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.

Toto stanovisko se netýká žádných úprav plynárenského zařízení v dané lokalitě. Nutno řešit samostatně (<http://www.gasnet.cz/cs/kontakt-system/>).

Současně si vyhrazuje upřesnění nebo rozšíření našich podmínek při zjištění situace na místě.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

GasNet Služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1 · Zábřovice · 602 00 · Brno · T 555 90 10 10 · [www.gasnet.cz](http://www.gasnet.cz)

IČ: 27935311 · DIČ: CZ27935311

Zápis do obchodního rejstříku: Krajský soud v Brně, sp. zn. C 57165, dne 26. 7. 2007

Certificate of incorporation: Regional Court in Brno, ref. number C 57165, on 26th July 2007

Zákaznická linka GasNet 555 90 10 10, [info@gasnet.cz](mailto:info@gasnet.cz), [www.gasnet.cz](http://www.gasnet.cz)

Plynárenská zařízení a plynovodní přípojky (dále jen PZ) jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvláště nebezpečná a z tohoto důvodu jsou chráněna ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Na stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu PZ (tzn. bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost PZ (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů požadujeme zabezpečit případný přejezd přes PZ uložením betonových panelů v místě přejezdu PZ.

**PŘI REALIZACI STAVBY BUDOU DODRŽENY TYTO PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI:**

(1) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast ZDARMA. Formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku. Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou) je povinen provést stavebník na svůj náklad.  
**BEZ VYTYČENÍ TRASY A PŘESNÉHO URČENÍ ULOŽENÍ PZ STAVEBNÍKEM NESMÍ BÝT VLASTNÍ STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA. VYTYČENÍ POVAŽUJEME ZA ZAHÁJENÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI V OCHRANNÉM A BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU PZ. PROTOKOL O VYTYČENÍ MÁ PLATNOST 2 MĚSÍCE.**

(2) Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

(3) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, u Hospodářské komory České republiky registrovaných TPG 702 01, TPG 702 04 a TPG 700 03 a zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

(4) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

(5) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

(6) Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.

(7) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

(8) Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

(9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markeru atd.) na telefon 1239.

(10) Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem.

Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.

(11) O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.

(12) PZ budou po kontrole řádně podsypána a obsypána těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s u Hospodářské komory České republiky registrovaných TPG 702 01 a TPG 702 04.

(13) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.

(14) Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem bude činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese [www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/](https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/), činnost Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5002381827 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na <https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>.



GasNet, s.r.o.  
zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., IČ 27935311  
Martina Pýchová  
Technik externích požadavků-Morava  
Oddělení zpracování ext.požadavků-Morava  
MARTINA.PYCHOVA@GASNET.CZ




Zažádejte o vytyčení

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele

Příloha: Orientační zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002381827 ze dne 04.06.2021.


Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 59231 Nové Město na Moravě. K.ú.: Slavkovice-24/2, 248/5, 263/1.

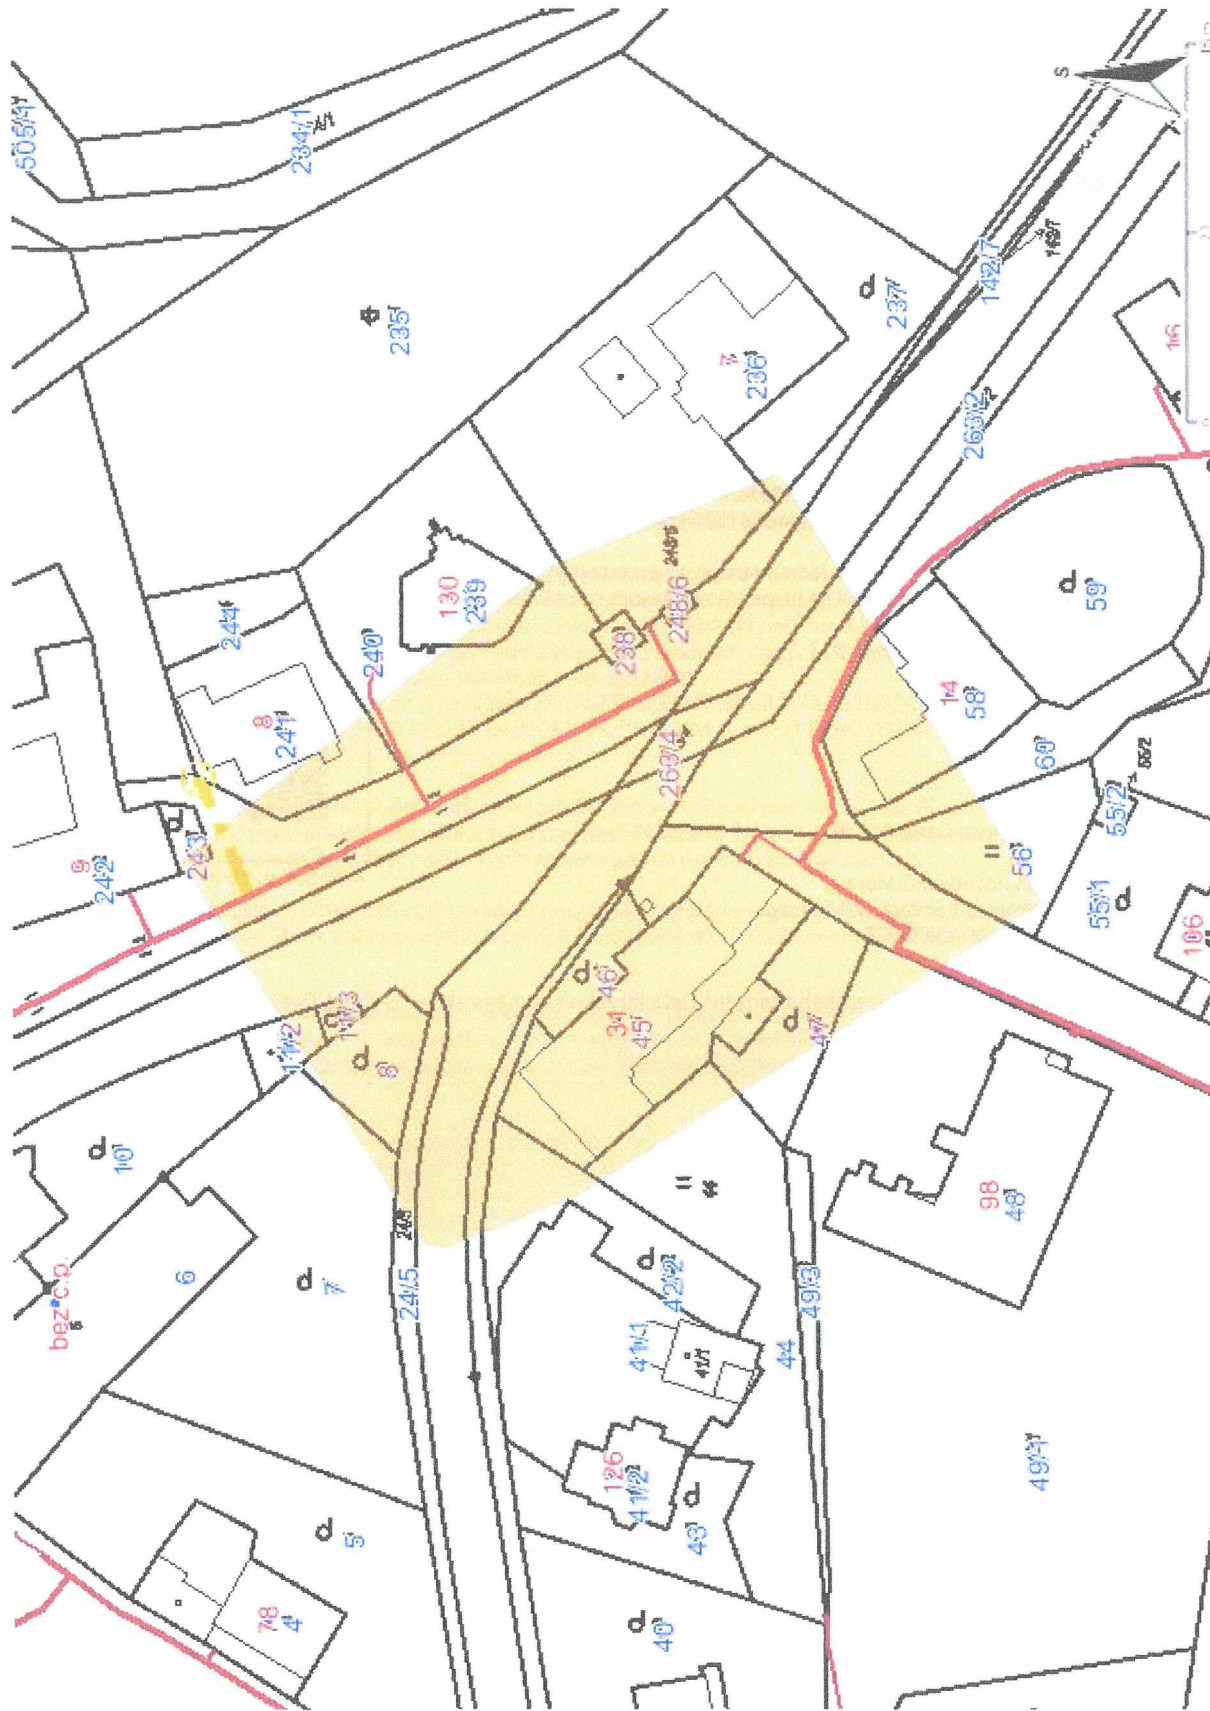

Legenda:

|                                           |     |     |     |     |           |                                       |                                         |
|-------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| linie<br>plynovodu                        | NTL | STL | VTL | WVL | nefunkční | plánovaná<br>stavba před<br>realizací | ve výstavbě,<br>neuvedeno do<br>provozu |
|                                           |     |     |     |     |           |                                       |                                         |
| regulační stanice                         |     |     |     |     |           |                                       |                                         |
| ochranné<br>zařízení                      |     |     |     |     |           |                                       |                                         |
| kabel                                     |     |     |     |     |           |                                       |                                         |
| elektropřípojka                           |     |     |     |     |           |                                       |                                         |
| kabel protikorozní<br>ochrany             |     |     |     |     |           |                                       |                                         |
| anodové<br>uzemnění                       |     |     |     |     |           |                                       |                                         |
| stanice katodové<br>ochrany               |     |     |     |     |           |                                       |                                         |
| pásmo vlivu<br>anodového<br>uzemnění SKAO |     |     |     |     |           |                                       |                                         |
| neplynovodní<br>zařízení (linie/<br>bod)  |     |     |     |     |           |                                       |                                         |

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 59231 Nové Město na Moravě. K.ú.: Slavkovice-24/2, 248/5, 263/1.

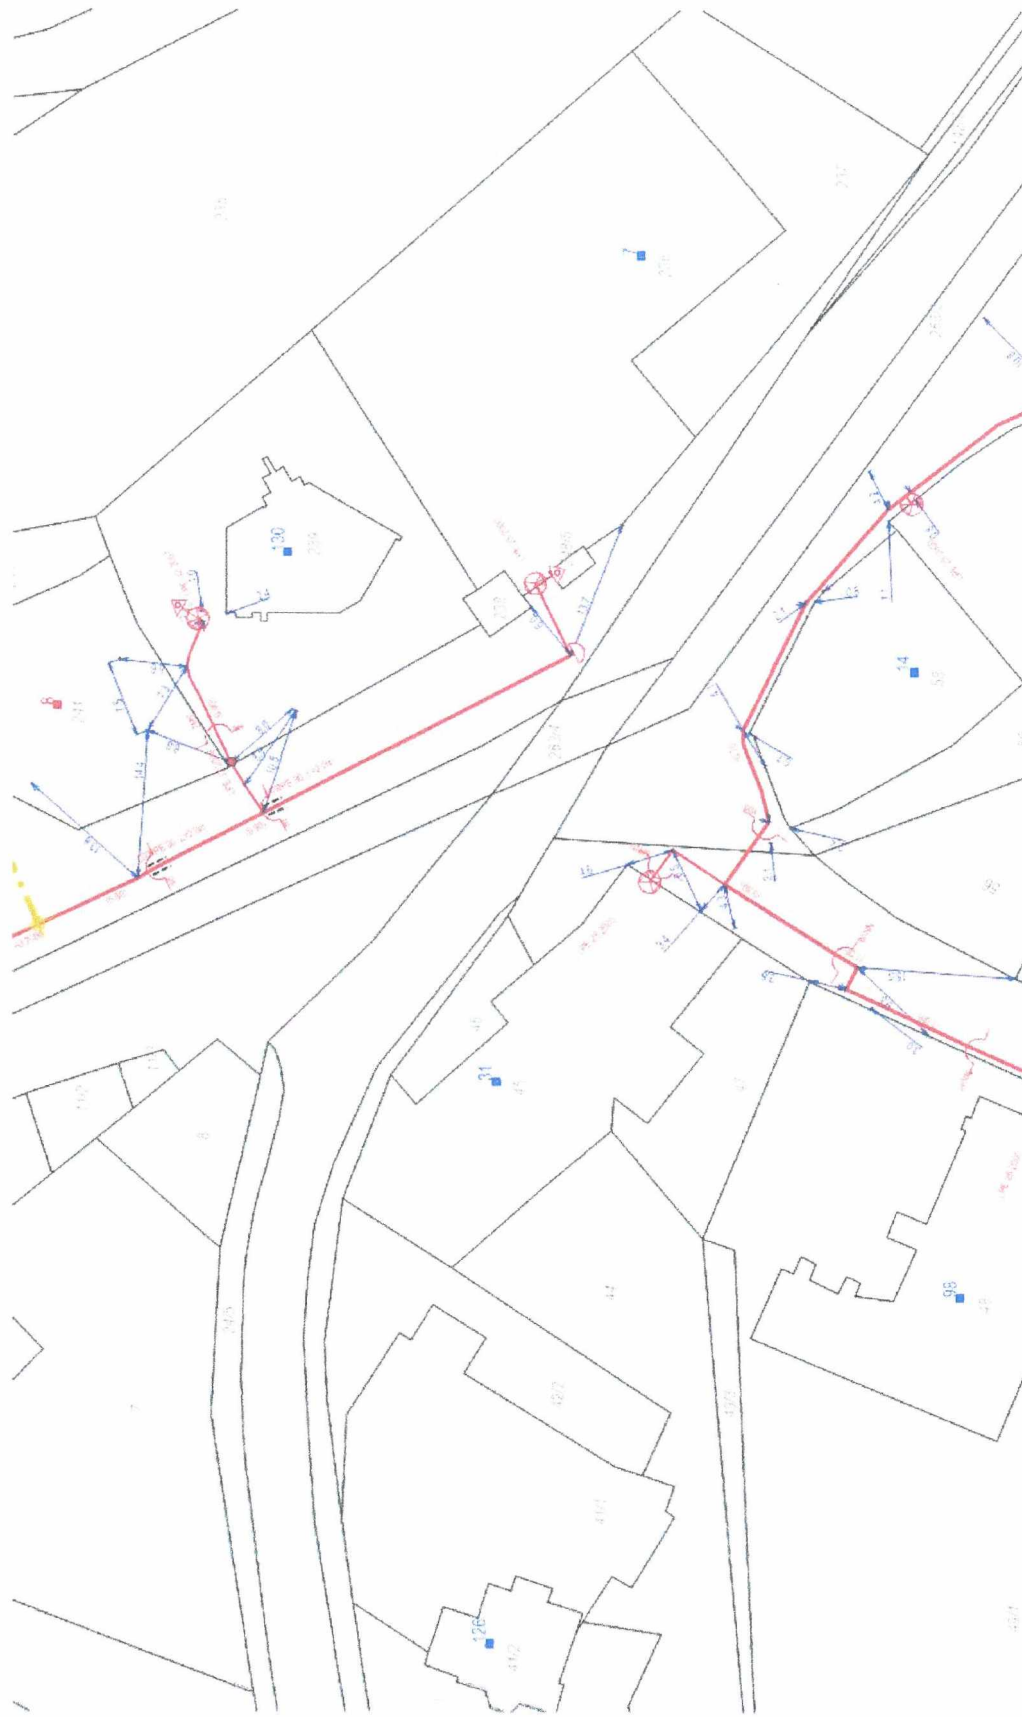

**Legenda:**

|                                         |                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| linie<br>plynovodu                      | regulační stanice                         |
| NTL                                     | ochranné<br>zařízení                      |
| STL                                     | kabel                                     |
| VTL                                     | elektropřípojka                           |
| WTL                                     | kabel protikorozi<br>ochrany              |
| nefunkční                               | anodové<br>uzemnění                       |
| plánovaná<br>stavba před<br>realizací   | stanice katodové<br>ochrany               |
| ve výstavbě,<br>neuvedeno do<br>provozu | pásmo vlivu<br>anodového<br>uzemnění SKAO |
|                                         | neplynovodní<br>zařízení (linie/<br>bod)  |

1. FORBES, RUTH A. THORPE  
 2. SPENCER, PAUL D. D.  
 3. SPENCER, JOHN R. M.  
 4. BRADY, LEOAN ELOISE THORPE  
 5. BRADY, ELEANOR ELOISE THORPE

☐ 1. *What is the main purpose of this document?*  
☒ 2. *What is the main purpose of this document?*  
☐ 3. *What is the main purpose of this document?*

[illegible][illegible]

ENVIGEST, s. r. o.  
Masarykova 305  
592 31 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

Vaš dopis č. j.  
Číslo jednací ZR/2210/2021-Še  
Vyřizuje Semnec Jiří  
Tel. +420 566 651 146  
Žďár nad Sázavou 24. 5. 2021

**Vyjádření VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s., divize Žďár nad Sázavou (dále jen VAS) k projektové dokumentaci k územnímu a stavebnímu řízení na akci: „Rekonstrukce mostu Slavkovice“, p. č. 24/2, 248/5, 263/1, k. ú. Slavkovice**

Investor: Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

Předložená projektová dokumentace zpracovaná projektantem, Ing. Janem Červinkou, zakázkové číslo 19E07 (datum 03/2021) řeší tyto stavební objekty:

SO 001 Bourací a přípravné práce  
SO 101 Úprava komunikace  
SO 201 Rekonstrukce mostu (dále jen stavba).

## 1. Vyjádření k technickému řešení projektu

S navrženým řešením v rozsahu dle předložené projektové dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení VAS

**souhlasí.**

VAS upozorňuje, že v souladu s ustanovením § 159 odst. (1) - (3) zák. č. 183/2006 Sb. v platném znění projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a následně i bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení včetně vlivů na životní prostředí. Je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru a působit v součinnosti s příslušnými dotčenými orgány.

## 2. Vyjádření k realizaci stavby „Rekonstrukce mostu Slavkovice“

S realizací stavby v rozsahu dle předložené projektové dokumentace VAS

**souhlasí.**

VAS však upozorňuje, že v rámci stavby musí investor učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození stávajícího vodovodního řádu (rPE 65) ve správě VAS, který se nachází v blízkosti zájmového území stavby.

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.  
Divize Žďár nad Sázavou  
Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou  
Bankovní spojení: 1806751/0100  
Telefon: +420 566 651 111, e-mail: divize@vaszr.cz

SÍDLO SPOLEČNOSTI:  
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno  
IČ: 49455842 DIČ: CZ49455842  
Společnost je zaregistrována v obchodním rejstříku  
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1181

[www.vodarenska.cz](http://www.vodarenska.cz)

Vytyčení vodovodu ve správě VAS Vám na objednávku zajistí útvar dispečinku VAS (telefon: 566 651 159, 724 102 777).

Za případné vytyčení vodovodních přípojek nacházejících se v zájmovém území stavby je v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. § 3, odst. (3) v platném znění zodpovědný jejich majitel – majitel pozemku či stavby připojených na vodovod, neprokáže-li se opak.

V rámci realizace stavby požadujeme respektovat ochranné pásmo vodovodu ve správě VAS v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. § 23, odst. (3) v platném znění – 1,5 m. Případné křížení překládaných či rekonstruovaných inženýrských sítí s vodovodem ve správě VAS musí být pod úhlem v rozmezí 90 - 60° při respektování minimální svislé vzdálenosti v souladu s ČSN 73 6005.

Případné škody na zařízení ve správě VAS způsobené předmětnou stavbou hradí investor.

### 3. Vyjádření pro stavební úřad k vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení

S vydáním rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení na stavbu „Rekonstrukce mostu Slavkovice“ VAS

**souhlasí.**

Toto vyjádření vydává VAS v zastoupení SVK Žďársko podle čl. VI, odst. 7., písmeno b) a c) Smlouvy o nájmu, provozování a správě vodovodů a kanalizací uzavřené mezi výše uvedenými stranami dne 31. 12. 2013.

Platnost vyjádření je 1 rok ode dne vydání.

 **VODÁRENSKÁ**  
AKČIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.  
Srběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno  
Divize Žďár nad Sázavou  
Studenteká 1433, 591 21 Žďár nad Sázavou

Ing. Karel Fuchs  
ředitel divize

#### Na vědomí

VAS, provoz VaK Nové Město na Moravě + situace v SW EVK  
VAS, referent speciálních činností – Ing. Šemrínec

Envigest, s.r.o.  
Masarykova 305  
592 31 Nové Město na Moravě

|                              |                                      |                                                                        |                              |
|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE<br>/ | NAŠE ZNAČKA<br>PM-22849/2021/5203/Fi | VYŘIZUJE<br>Ing. Lenka Fikarová<br>+420 541 637 292<br>fikarova@pmo.cz | MÍSTO/DATUM<br>Brno 3.8.2021 |
|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|

## Rekonstrukce mostu Slavkovice

(k.ú. Slavkovice, ORP Nové Město na Moravě; kraj Vysočina; ČHP 4-15-010)

### Charakteristika akce:

Předmětem DUR + DSP je rekonstrukce mostu přes DVT Slavkovický potok v k.ú. Slavkovice. PD zpracovala firma Envigest, s.r.o. v 03/2021, investorem je Město Nové Město na Moravě.

Stávající most bude kompletně odstraněn a nahrazen novým: ŽB konstrukce uložená na železobetonových opěrách zakomponovaných do kamenného obložení toku. Mostovka je šířky 5,0 m největší rozpětí mostu je 3,3 m, celková délka mostu je 4,5 m. Kapacita mostu neuvedena, průtočný profil pod novým mostem však bude výrazně větší než průtočný profil stávajícího mostu, jeho spodní výšková úroveň mostovky bude určena navazujícím kamenným opevněním toku.

V místě plánované stavby se nachází nově opravený DVT Slavkovický potok IDVT 10203204. Úprava toku je vedena v majetku Povodí Moravy, s.p., HM905247.

Členění stavby na stavební objekty:

SO 001 – Bourací a přípravné práce

SO 101 – Úprava komunikace

SO 201 – Rekonstrukce mostu

Správu DVT Slavkovický potok ( IDVT10203204) vykonává Povodí Moravy, s.p. závod Dyje, provoz Bystřice n/P.

Přesné souřadnice mostu neuvedeny.

Dotčený vodní útvar: Bobrůvka (Loučka) od pramene po tok Libochovka ID VÚ: DYJ\_0390.

### I. Stanovisko správce povodí

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s.p. jako správce povodí k předloženému záměru toto

#### **s t a n o v i s k o:**

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého

**stavu/potenciálu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.**

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

**b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem.**

Upozorňujeme:

Stavebník podstupuje riziko možných následků vyplývajících ze stavby v korytě vodního toku a v jeho blízkosti a je si plně vědom podmínek vodního zákona a odpovědnosti za způsobené škody při neplnění těchto povinností (§ 52 - povinnosti vlastníků staveb a zařízení v korytech vodního toku nebo sousedících s nimi, § 85- odpovědnost za způsobené škody při neplnění povinností). Povodí Moravy, s.p. nenese odpovědnost za případné škody způsobené průchodem velkých vod při povodňových průtocích nebo chodem ledů.

## **II. Vyjádření správce DVT Slavkovický potok**

Jako správce vodního toku (Povodí Moravy, s.p., závod Dyje, provoz Bystřice n/P ) s předloženým záměrem souhlasíme za podmínek:

1. PD musí být potvrzena autorizovaným inženýrem pro mosty.
2. Pro provádění stavby bude zpracován havarijní plán. Schválený plán bude v jednom vyhotovení před zahájením stavby předán na vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s.p. V plánu bude uveden zhotovitel stavby a termíny provádění.
3. Během stavby nesmí dojít k dotčení břehů a koryta nad rámec nezbytných stavebních prací, znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu ani v blízkosti vodního toku.
4. Zařízení staveniště nebude umístěno v bezprostřední blízkosti vodního toku.
5. Případné dotčení břehového porostu podél vodního toku je nutno odsouhlasit správcem vodního toku, příslušným orgánem ochrany přírody a MěÚ – odbor ŽP.
6. Přímému správci vodního toku, tj. Povodí Moravy, s.p., provoz Bystřice nad Pernštejnem (K Pernštejnu 626, Bystřice n/P, Bc. Ondřej Boháč, tel. 602 596 456, provozbystrice@pmo.cz) bude v dostatečném časovém předstihu 7 dní oznámen termín předání staveniště, zahájení a ukončení prací a termíny kontrolních dnů.
7. Dotčené pozemky budou po ukončení stavebních prací uklizeny a upraveny dle PD a bude odklizen veškerý materiál, který byl v souvislosti se stavbou uložen v předmětné lokalitě.
8. Přímý správce bude přizván k závěrečné kontrolní prohlídce stavby, kde mu bude předáno geodetické zaměření provedení stavby (ve výšk. systému Balt. po vyrovnání s navázáním na JTSK) v tištěné i digitální formě.
9. Povodí Moravy, s.p. nebude přebírat žádné objekty související se stavbou do své správy ani majetku ( tj. nebude přebírána do majetku ČR, ke kterému má právo hospodaření Povodí Moravy, s.p.).

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

**Ing. Jan Pešek**

vedoucí útvaru správy povodí

**Na vědomí:** Povodí Moravy, s.p., provoz Bystřice n/P



POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRAJE VYSOČINA

Územní odbor Žďár nad Sázavou  
Dopravní inspektorát

Č.j.: KRPJ-60756-1/ČJ-2021-161406-DING

Žďár nad Sázavou dne 14. června 2021

Envigest, s.r.o.,  
Masarykova 305  
59231 Nové Město na Moravě

## 1. Úprava připojení místních komunikací v rámci akce „Rekonstrukce mostu Slavkovice“

### Závazné stanovisko:

(ve smyslu § 10 odst. 4. písm. a), b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích)

Dopravní inspektorát Policie ČR Žďár nad Sázavou posoudil dvě stávající připojení místních komunikací s ohledem na rozsah jejich ne/ovlivnění předmětnou akcí a sděluje, že s umístěním a úpravou připojení dle předložené dokumentace **souhlasí**.

Předmětná připojení byla posuzována zejména z hlediska následujících podmínek, které je v rámci realizace nutno dodržet.

#### Podmínky:

- parametry každého připojení – křižovatky, musí zajistit bezpečný a plynulý pohyb směrodatného vozidla,
- každé připojení musí disponovat dostatečnými rozhledovými poměry (úprava zeleně, odstranění stromů, úprava terénu apod.) a v rozhledu nesmí být žádné překážky ve smyslu příslušné ČSN,
- rozhledové poměry křižovatek musí být v souladu s ČSN 736102 (Projektování křižovatek na pozemních komunikacích), v daném případě nedojde ke zhoršení stávajícího stavu,
- způsobilost připojení ve smyslu výše uvedených podmínek, je třeba zachovat a udržovat po celou dobu jejich existence.

## 2. „Rekonstrukce mostu Slavkovice“ - projektová dokumentace

### Stanovisko:

(ve smyslu § 16 odst. 2. písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích)


Policie ČR, Dopravní inspektorát Žďár nad Sázavou, **za předpokladu** souladu s podmínkami pod bodem 1. tohoto dokumentu, **souhlasí** s předloženou dokumentací předmětné stay pro územní a stavební řízení.

Při splnění uvedených podmínek návrh odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Zpracoval: por. Bc. Milan Prokop  
komisař



22. 10. 2014  
npor. Bc. Pavel Musil  
vedoucí oddělení

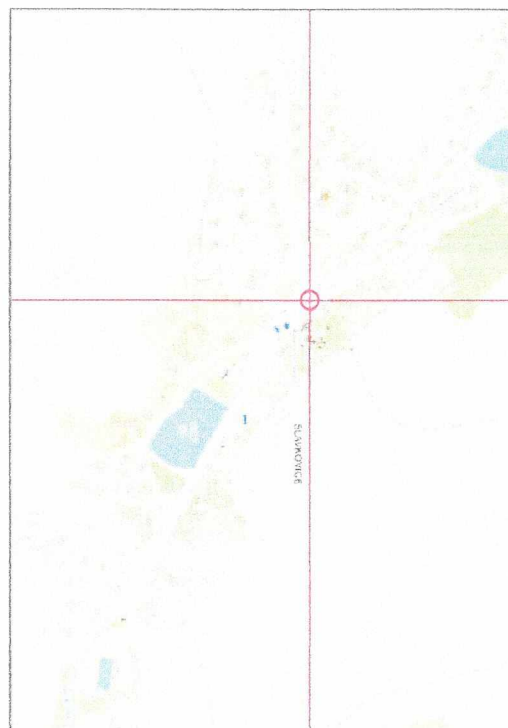


|                                                                                       |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Zodpovedný projektant                                                                 |                    | typ                |
| ing. Ján Čerňanský                                                                    | ing. Ján Čerňanský | ing. Ján Čerňanský |
| Investor                                                                              |                    | prípravca          |
| Mesto Hviezdo na Morave, mestsko-obč. nam. 103, 982 31                                |                    |                    |
| Mesto stavby: PÚ Sečkovice, Parcely číslo 24/2, 248/5, 263/1                          |                    |                    |
| Objekt: 2-úh. mŕd. SBR-ov                                                             | Ing. V. Šedko      |                    |
| <div> <div>AKCI:</div> <div> <h1>REKONSTRUKCE MOSTU<br/>SLAVKOVICE</h1> </div> </div> |                    |                    |
| Obchod                                                                                | ZÁKRES DO MAPY     |                    |

ENVIGEST S.R.O.

Hlavná 206  
502 37, Pátek, Hlavenec, Morava  
tel. 4443002

[www.envigest.cz](http://www.envigest.cz)  
[envigest@envigest.cz](mailto:envigest@envigest.cz)

|               |               |
|---------------|---------------|
| Fermet        | MA            |
| Datum         | 03/2021       |
| Stupeň        | DUP, DSP      |
| Číslo zakázky | 19037         |
| Map číslo     | Číslo výkresu |
|               | C.1           |

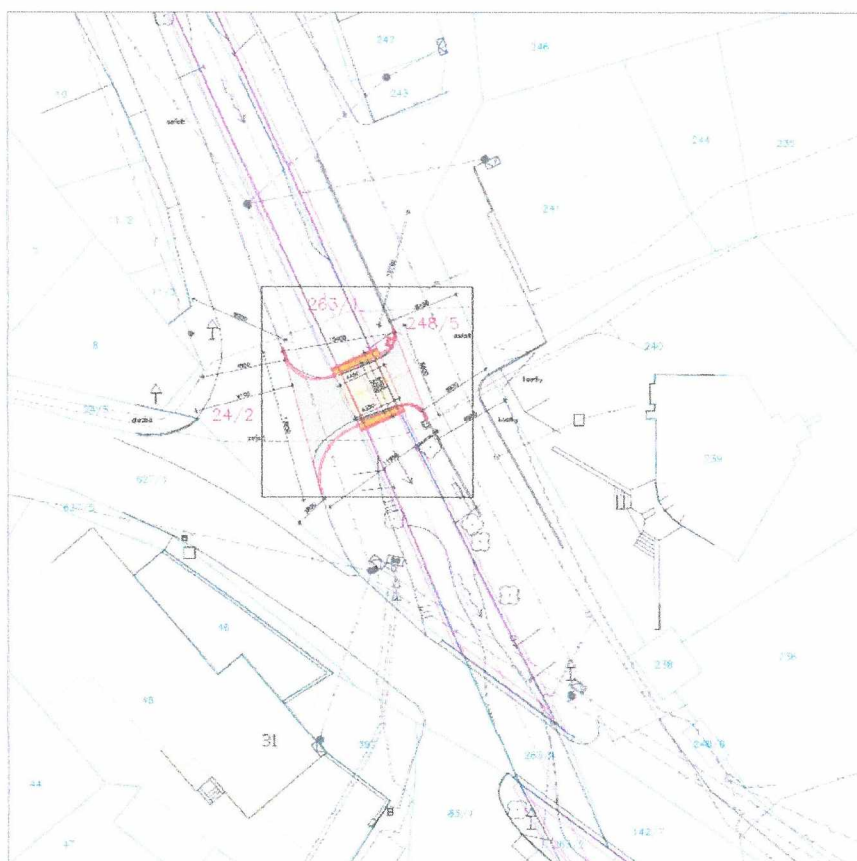





|                                                                                                                                                                                         |                       |                               |                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zodpovedný projektant<br>Ing. Ján ČERNÁK                                                                                                                                                | HP<br>Ing. Ján ČERNÁK | vypracoval<br>Ing. Ján ČERNÁK | <b>ENVIGEST s.r.o.</b><br>Maľovská 534<br>952 07 Žilina mesto na Mýtnom<br>SK 952 07<br><a href="http://www.envigest.sk">www.envigest.sk</a><br><a href="mailto:info@envigest.sk">info@envigest.sk</a> |
| Investor: Mesto Nové Mesto na Maroku, Istarbátovo nám. 103, 952 01<br>Miesto stavby: RO Slávkovic, parcely číslo 24/2, 248/5, 265/1<br>Doter.: Zdrav. nad. Szazavou      Kraj: východná |                       |                               |                                                                                                                                                                                                        |
| Náčr.:<br><b>REKONSTRUKCE MOSTU<br/>SLÁVKOVICE</b>                                                                                                                                      |                       |                               | Formát: A3<br>Datum: 23. 2021<br>Stupeň: DÚP, DSP<br>Číslo zadávky: 19E07<br>Miesto:                                                                                                                   |
| Obsah:<br><b>FOTODOKUMENTACE STAVAJÍCICH MOSTŮ</b><br>SO.001. PRÍPRÁVNE A BOUĽAČI PRÁCE                                                                                                 |                       |                               | Číslo výkresu:<br><b>D.001.2</b>                                                                                                                                                                       |



LEGENDA BARV A ZNAČEK

- |  |                               |
|--|-------------------------------|
|  | HANICE PAPCE DLE HN           |
|  | HANICE PLOCH DLE HN           |
|  | HANICE OTVOR KONTA HODNO TOMU |
|  | ZALUPEN STAVAJECH JAHNE       |
|  | NONE HANICE                   |
|  | OPRAVE HODNO HOZTE            |

LEGENDA: NOWYCH KONSTRUKCJI MOSTÓW

- [illegible]

EGED-24-SIT

- WOODWARD  
PCB  
SOLVING KABEL - HEDERSON  
NORTH GREEN RD.

|                                                        |                                                   |                  |                  |                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zápisník, slovníček                                    |                                                   | MS               | vypracoval       | <b>ENVIGEST s.r.o.</b><br>Vězeňská 12<br>142 00 Praha 4 - Michle<br>IČO: 252 28 22 22<br><a href="http://www.envigest.cz">www.envigest.cz</a><br><a href="mailto:info@envigest.cz">info@envigest.cz</a> |
| Ing. Jan Jemelka                                       |                                                   | Ing. Joz. Čermák | Ing. Joz. Čermák |                                                                                                                                                                                                         |
| Inzerce: ...<br>Hledá se: ...<br>Ověřte: ...<br>Město: |                                                   |                  |                  |                                                                                                                                                                                                         |
| <b>REKONSTRUKCE MOSTU</b><br><b>SLAVKOVICE</b>         |                                                   |                  |                  |                                                                                                                                                                                                         |
| 2007                                                   | <b>SITUACE MOSTU</b><br>(název, adresy, kontakty) |                  |                  | Formát: A3<br>Datum: 03.2021<br>Projekt: BAK, DSP<br>Číslo zadání: 18837<br>Stavba: D 01                                                                                                                |