



**Hasičský záchranný sbor Kraje  
Vysočina  
územní odbor Žďár nad Sázavou**

**HZSJX005ZF9W**

HZSJX005ZF9W  
prvotní identifikátor

Jamská 4, 591 01 Žďár nad Sázavou

**ADRESÁT:**

Město Nové Město na Moravě  
Vratislavovo nám. 103  
Nové Město na Moravě  
592 31

VYŘIZUJE: nrap. Martin Střecha  
TEL: 950291140 / FAX: 950291132  
E-MAIL: martin.strecha@hasici-vysocina.cz

ŽDÁR NAD SÁZAVOU: 05.12.2018  
POČET LISTŮ: 2  
PŘÍLOHY: 0  
Č.j.: HSJI- 5639-2/ZR-2018

**Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany**

**Název stavby:** Centrum služeb a řemesel ul. Soškova – SO 101, SO 304, SO 311, SO 313, SO 314, SO 401, SO 402, SO 501

**Místo stavby:** p. č. 2216, 3536/16, 3536/48, 3536/1, 3542/8, 3542/7, 3536/49, 3536/26, 3536/24, 3536/28, 3542/1 k. ú. Nové Město na Moravě

**Stavebník:** Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

**Předložená dokumentace:** *sloučené územní a stavební řízení, zpracovatel Ing. Josef Novotný, číslo ČKAIT - 1003575, datum 11/2018.*

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina (dále jen „HZS Kraje Vysočina“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 21. 11. 2018 a vydává k ní v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

**SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.**

Dokumentace řeší návrh technické infrastruktury pro plánované centrum služeb a řemesel. Stavbu bude tvořena stavebními objekty SO 101, SO 304, SO 311, SO 313, SO 314, SO 401, SO 402 a SO 501. Vnější požární voda pro řešenou lokalitu bude zajištěna z nadzemního požárního hydrantu na potrubí DN 100 mm, který tvoří zaokruhování mezi přivaděčem DN 200 mm a rozvodným řadem DN 80 mm. Bude splňovat kapacitu pro požární odběr 9,5 l/s při tlaku 0,2 MPa. Požární hydrant bude řádně označen.


**Odůvodnění:**


HZS Kraje Vysočina vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Souhrnná technická zpráva (zpracovatel Ing. Josef Novotný, číslo ČKAIT - 1003575, datum 11/2018).

Posouzením předložené dokumentace dle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., v rozsahu výše uvedených podkladů, dospěl HZS Kraje Vysočina k závěru, že souhrnná technická zpráva splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

(Otisk razítka)

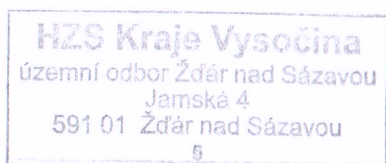

  
plk. Ing. Vladimír Sobotka  
ředitel územního odboru