


KŘÍŽENÍ S PLYNOVÝM POTRUBÍM

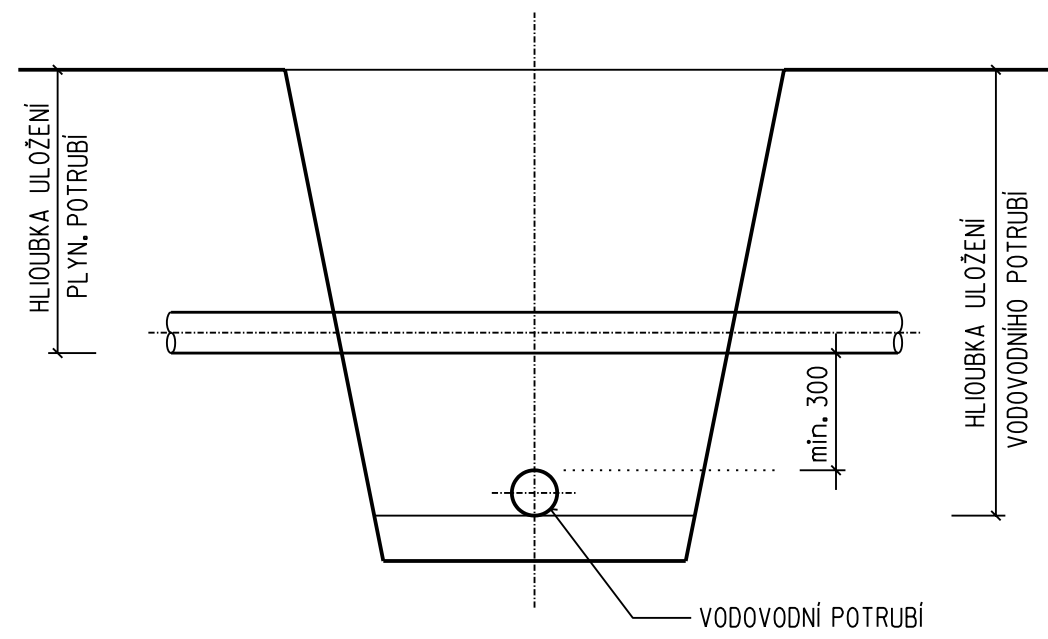

MINIMÁLNÍ VZDÁLENOSTI MEZI VEDENÍM TECH. VYBAVENÍ A VODOV. POTRUBÍM

Vedení	Vzdálenost mezi vodovodním potrubím a jiným vedením [m]	
	Souběžným	Křížujícím
Silové kabely do 110 kV	0,40	0,40 ^{1/}
Sdělovací kabely	0,40	0,20
Plynovody do 0,3 MPa	0,50 ^{2/}	0,15
Vodovodní potrubí	0,60	-
Tepelné vedení	1,00 ^{3/}	0,20 ^{4/}
Kabelovody	0,60	0,20 ^{4/}
Stoky	0,60	0,10
Potrubní pošta	0,50	0,20
Kolektor	0,60	0,20 ^{4/}
Koleje tramvajové dráhy	1,20	1,50

1/ Pokud jsou silové kabely do 35 kV vedeny v kanálu nebo betonových chráničkách podle ČSN 34 1100, je možné snížit na 0,20 m


2/ Při souběhu vodovodní přípojky s nízkotlakou plynovodní přípojkou /do 0,005 MPa/ je možné snížit na 0,40 m

3/ Po přešetření teplotních poměrů možné snížit až na 0,60 m

4/ Je-li vodovodní potrubí uloženo pod tepelným vedením, kabelovodem nebo kolektorem, musí být opatřeno ochranným krytem. Jinak nejmenší vzdálenost vodovodního potrubí musí být 0,35 m

KŘÍŽENÍ S KABELY :
EL. KABELY NN, VN, OPTICKÉ KABELY apod.

①	POKLAP KABELOVÉHO ŽLABU AZD 28 - 50 (500x230x40)
②	KABELOVÝ ŽLAB AZD 27 - 100 (1000x230x180)
③	KABELY EL., TELEFON, OPTIKA apod.

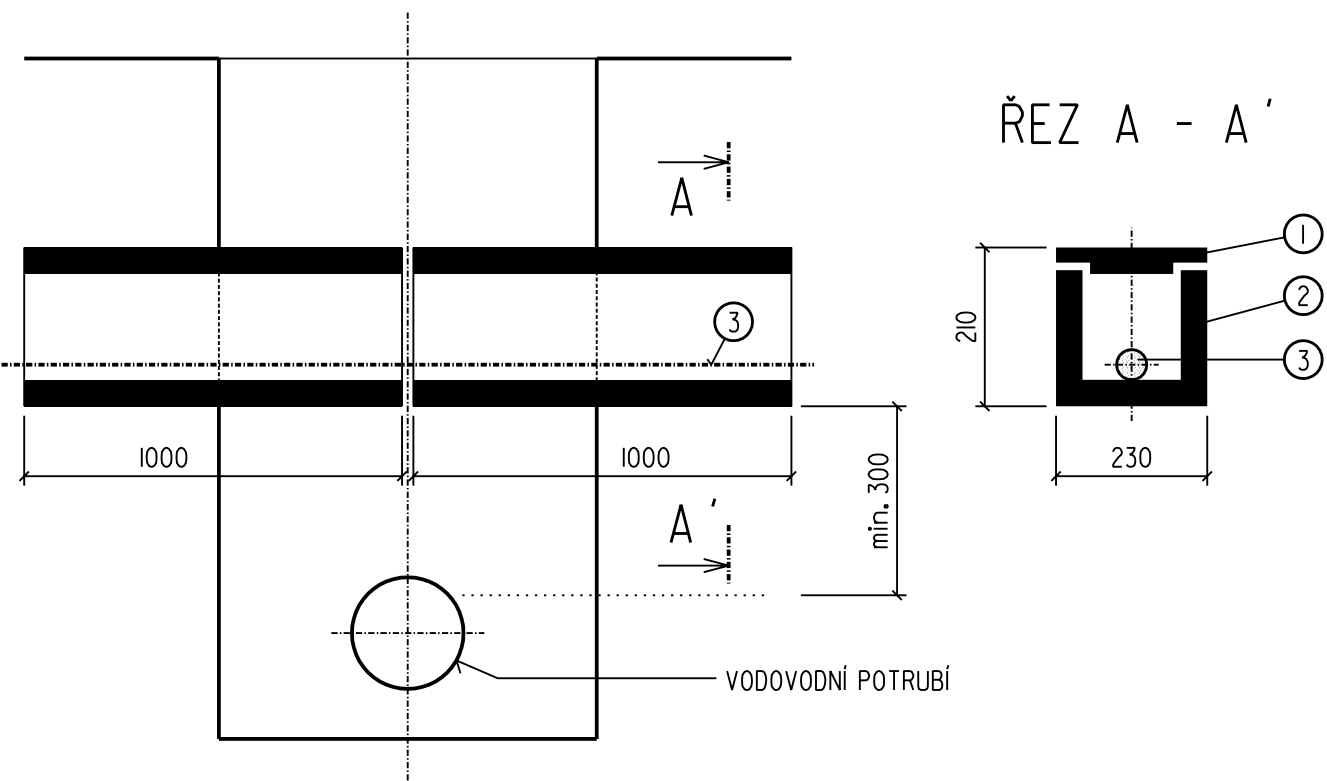

UPOZORNĚNÍ

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE INVESTOR STAVBY POVINEN NECHAT SIVYTÝČIT PRŮBĚH VŠECH PODZEMNÍCH VEDENÍ OD PŘÍSLUŠNÉHO SPRÁVCE SÍTÍ A TO PŘÍMO NA STAVENÍŠTI

S0 30I Vodovod

	Vypracoval ŽOUDLÍK	Autorizovaný inženýr ING. NOVOTNÝ	AOA - CLEAN projekční a geodetická kancelář U DVORA 11 JIHLAVA	
Investor : SVK Žďársko		Kraj : Vysočina		
Nové Město na Moravě novostavba vodovodu a kanalizace Centrum služeb a řemesel ul. Soškova			Datum	06/2019
			Číslo zak.	2476
			Stupeň	DPS
Příloha : Křížení s podzemními inž. sítěmi			Měřítko : -	Příloha č.: D.I.7