



**HZS Kraje Vysočina**  
**územní odbor Žďár nad Sázavou**  
**Jamská 2231, 591 01 Žďár nad Sázavou**

ADRESÁT:

**Město Nové Město na Moravě**  
**Vratislavovo náměstí 103**  
**592 31 Nové Město na Moravě**

VYŘIZUJE: nrap. Marta Rybová  
TEL: 950291108  
E-MAIL: m.rybova@hasici-vysocina.cz

25.11.2015

Č.j.:HSJI- 5958-2/ZR-2015

Počet listů: 2  
Přílohy:

**Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany**

**Název stavby:** Komunitní dům seniorů Nové Město na Moravě  
**Místo stavby:** Nové Město na Moravě, ul. Žďárská, parc.č. 1686, 1688/1  
**Stavebník - investor:** Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě  
**Předložený druh dokumentace:** Podklady pro vydání územního rozhodnutí a stavební povolení  
**PBŘ (dokumentaci) zpracoval:** Ing. Jiří Ledinský, ČKAIT - 0012288, PBŘ z 11/2015

HZS Kraje Vysočina, územní odbor Žďár nad Sázavou jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil výše uvedené **podklady pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení** předložené dne 20.11.2015 a k této dokumentaci vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

**souhlasné závazné stanovisko**

Novostavba 22 bytů bude čtyřpodlažní, nepodsklepená, zděná. Vnitřní schodiště bude tvořit CHÚC typu A, součástí bude evakuační výtah. Konstruktivní systém je nehořlavý. Půdní prostor nebude využíván. Objekt je posouzen dle ČSN 73 0835.


Samostatné požární úseky tvoří každý byt, chodby, komunitní místnost, sklepy, sklady, technické prostory, CHÚC typu A, instalační šachty. Požární uzávěry (do CHÚC se samozavírači) budou osazeny dle PBŘS a výkresů PB. Větrání CHÚC bude zajištěno ventilátorem s minimálně desetinasobnou výměnou vzduchu v souladu s čl. 9.4.2 b) ČSN 73 0802. V CHÚC a v chodbách před byty bude instalováno nouzové osvětlení. VZT rozvody, pokud budou procházet mezi požárními úseky, budou osazeny požárními klapkami s příslušnou požární odolností dle SPB. Požárně bezpečnostní zařízení budou mít zajištěn náhradní zdroj elektrické energie v souladu s ČSN 73 0802 čl.12.9. V objektu bude osazeno 19 ks PHP a budou osazeny dva hadicové systémy s tvarově stálou hadicí dl. 30 m v 1. a 3. NP, min. statický přetlak bude 0,20 MPa. V každém pokoji, společných prostorách a na únikových cestách budou osazena čidla autonomní detekce a signalizace požáru. Vnější požární voda je zajištěna z podzemních hydrantů, nejbližší je 20 m. Únikové cesty, prostředky PO, hlavní vypínače a uzávěry všech médií, evakuační výtah atd. bude označeno dle vyhl.č. 11/20002 Sb., ČSN ISO 3864.

### Poučení

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), si HZS Kraje Vysočina, územní odbor Žďár nad Sázavou jeden výtisk požárně bezpečnostního řešení ponechává ve své dokumentaci.

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání.

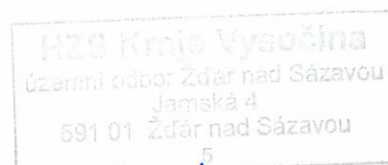

.....  
HZS Kraje Vysočina  
Ředitel územního odboru Žďár nad Sázavou  
plk. Ing. Vladimír Sobotka