




### KŘÍŽENÍ

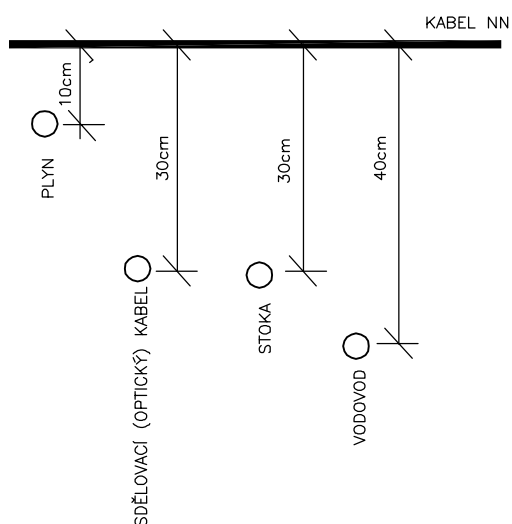

PŘI PŘECHODU KABELU PŘES VOZOVKU A INŽENÝRSKÉ SÍTĚ, MUSÍ BÝT KABEL ULOŽEN V CHRÁNIČKÁCH PŘESAHUJÍCÍCH NA KAŽDOU STRANU MIN. 1m.

VZDÁLENOSTI SÍTÍ OD SILOVÉHO KABELU BYLY PŘEVZATY Z ČSN 736005.


### BETONOVÝ ZÁKLAD STOŽÁRU

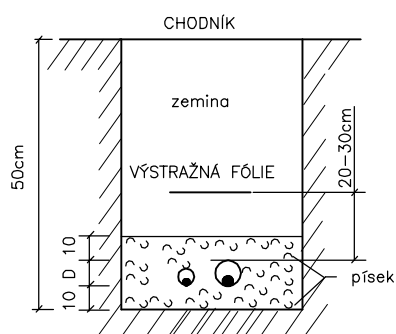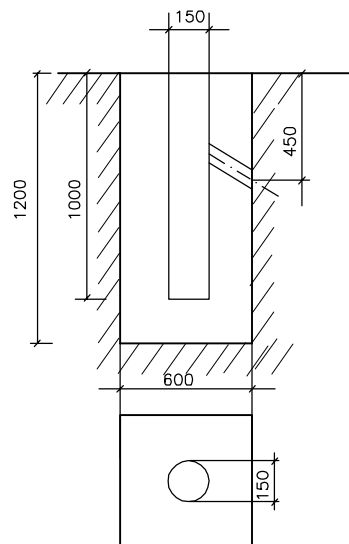

KABELY V CHRÁNIČKÁCH OHEBNÝCH DVOUPLÁŠŤOVÝCH

POD VJEZDY ULOŽIT DO CHRÁNIČKY TUHÉ PE DVOUPLÁŠŤOVÉ

### SOUBĚH

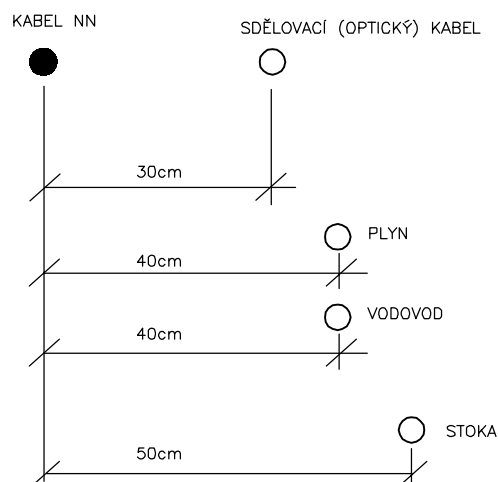

LIST C.: LISTU:	1 1	PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ			ARCHIVNÍ ČÍSLO:  E058/15
	OBJ.C.,PJ:	ZAK.ČÍSLO: E058/15	AKCE: Osvětlení přechodů pro chodce, úprava VO		VYKRES ČÍSLO:  C108.3
	PROVEDL: A. Večeřová	DATUM: 08/2015	INVESTOR: Město MNM		